Ozn.	Kód	Popis
A	MMS99529006	SIGN 600 RL Micro Prisma LED 46W 4000K 6920lm DALI DIM
AP1	MMS99388042	. SIGN 600 EINBAURAHMEN RL–>(Mounting frame). 10/12.5/15/25/30mm. 600mm.
AMH	MMS99376778	. SIGN 600 MONTAGEHILFE RL–>(Mounting aid (1200 x 600)). . .
B	MMS99996738	Recessed Spotlight. INVADER SMALL DEEP EB. LED: 4000K/ 710 lm. 6.5W Watt. 250mA. CRI: > 90. Ø 45.
BP	MMS99709169	. DCC 10W 250mA/ U S–>(LED driver). . .
C	MMS99656582	Recessed Light. SIGN EB. LED: 4000K/ 2970 lm. 24W Watt. CRI: > 80. Ø 393.
P1	MMS99656548	Prachotěsné svítidlo 1x54 W IP65
P1Z	MMS9879465	T5/G5 54W/840
P2	MMS99656549	Prachotěsné svítidlo 1x36 W IP65
P2Z	MMS9879685	T8/G13 36W/840
N1	MMS98574467	Vestavné nouzové svítidlo 3,1W, autotest, 3h , corridor
N2	MMS98574477	Vestavné nouzové svítidlo 3,1W, autotest, 3h, area
NP	MMS98574476	Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem s vyznačením směru úniku - viditelnost 24m, autotest, 3h
DALI1	MMS97858532	Multisenzor
DALI2	MMS97858533	Router
DALI3	MMS97858534	Vstupní jednotka
DALIP	MMSDALI	Programování a oživení - DALI systém

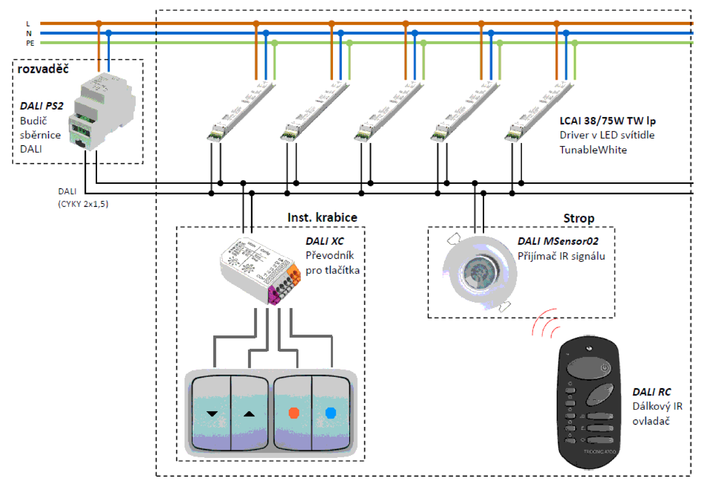

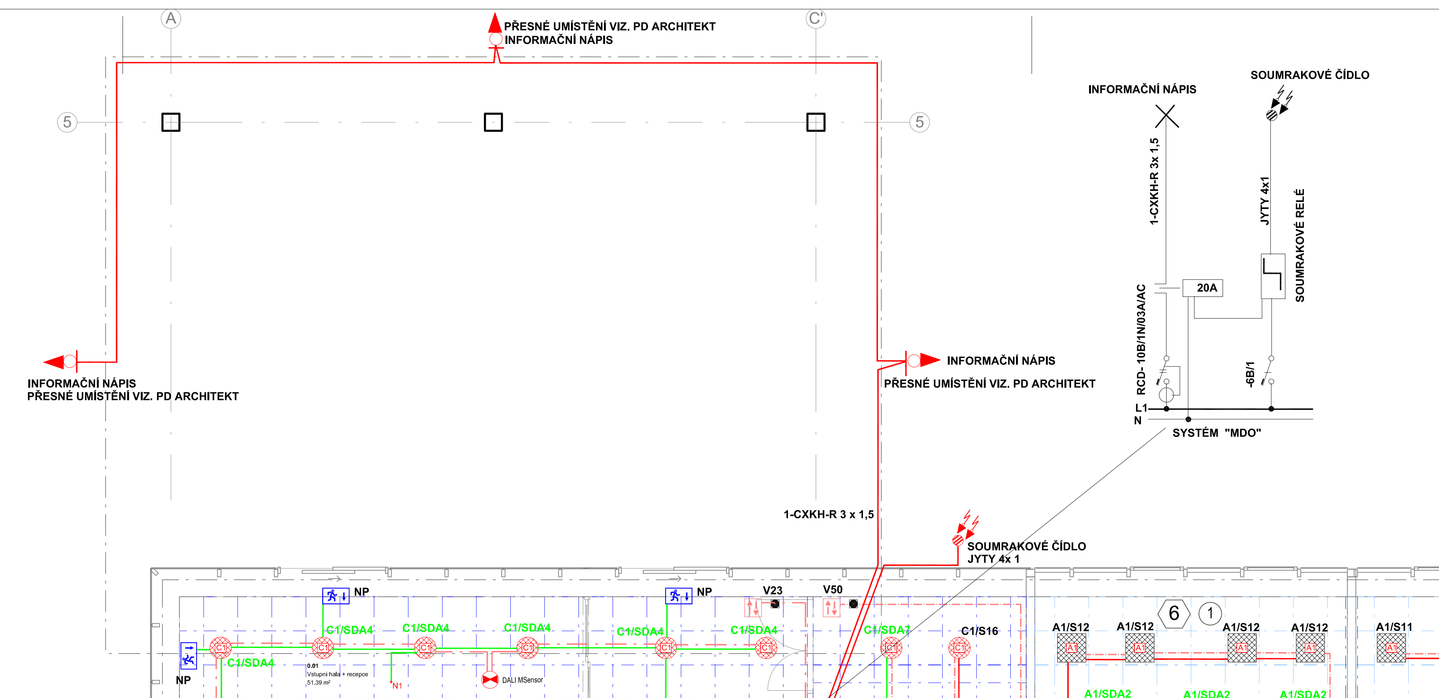

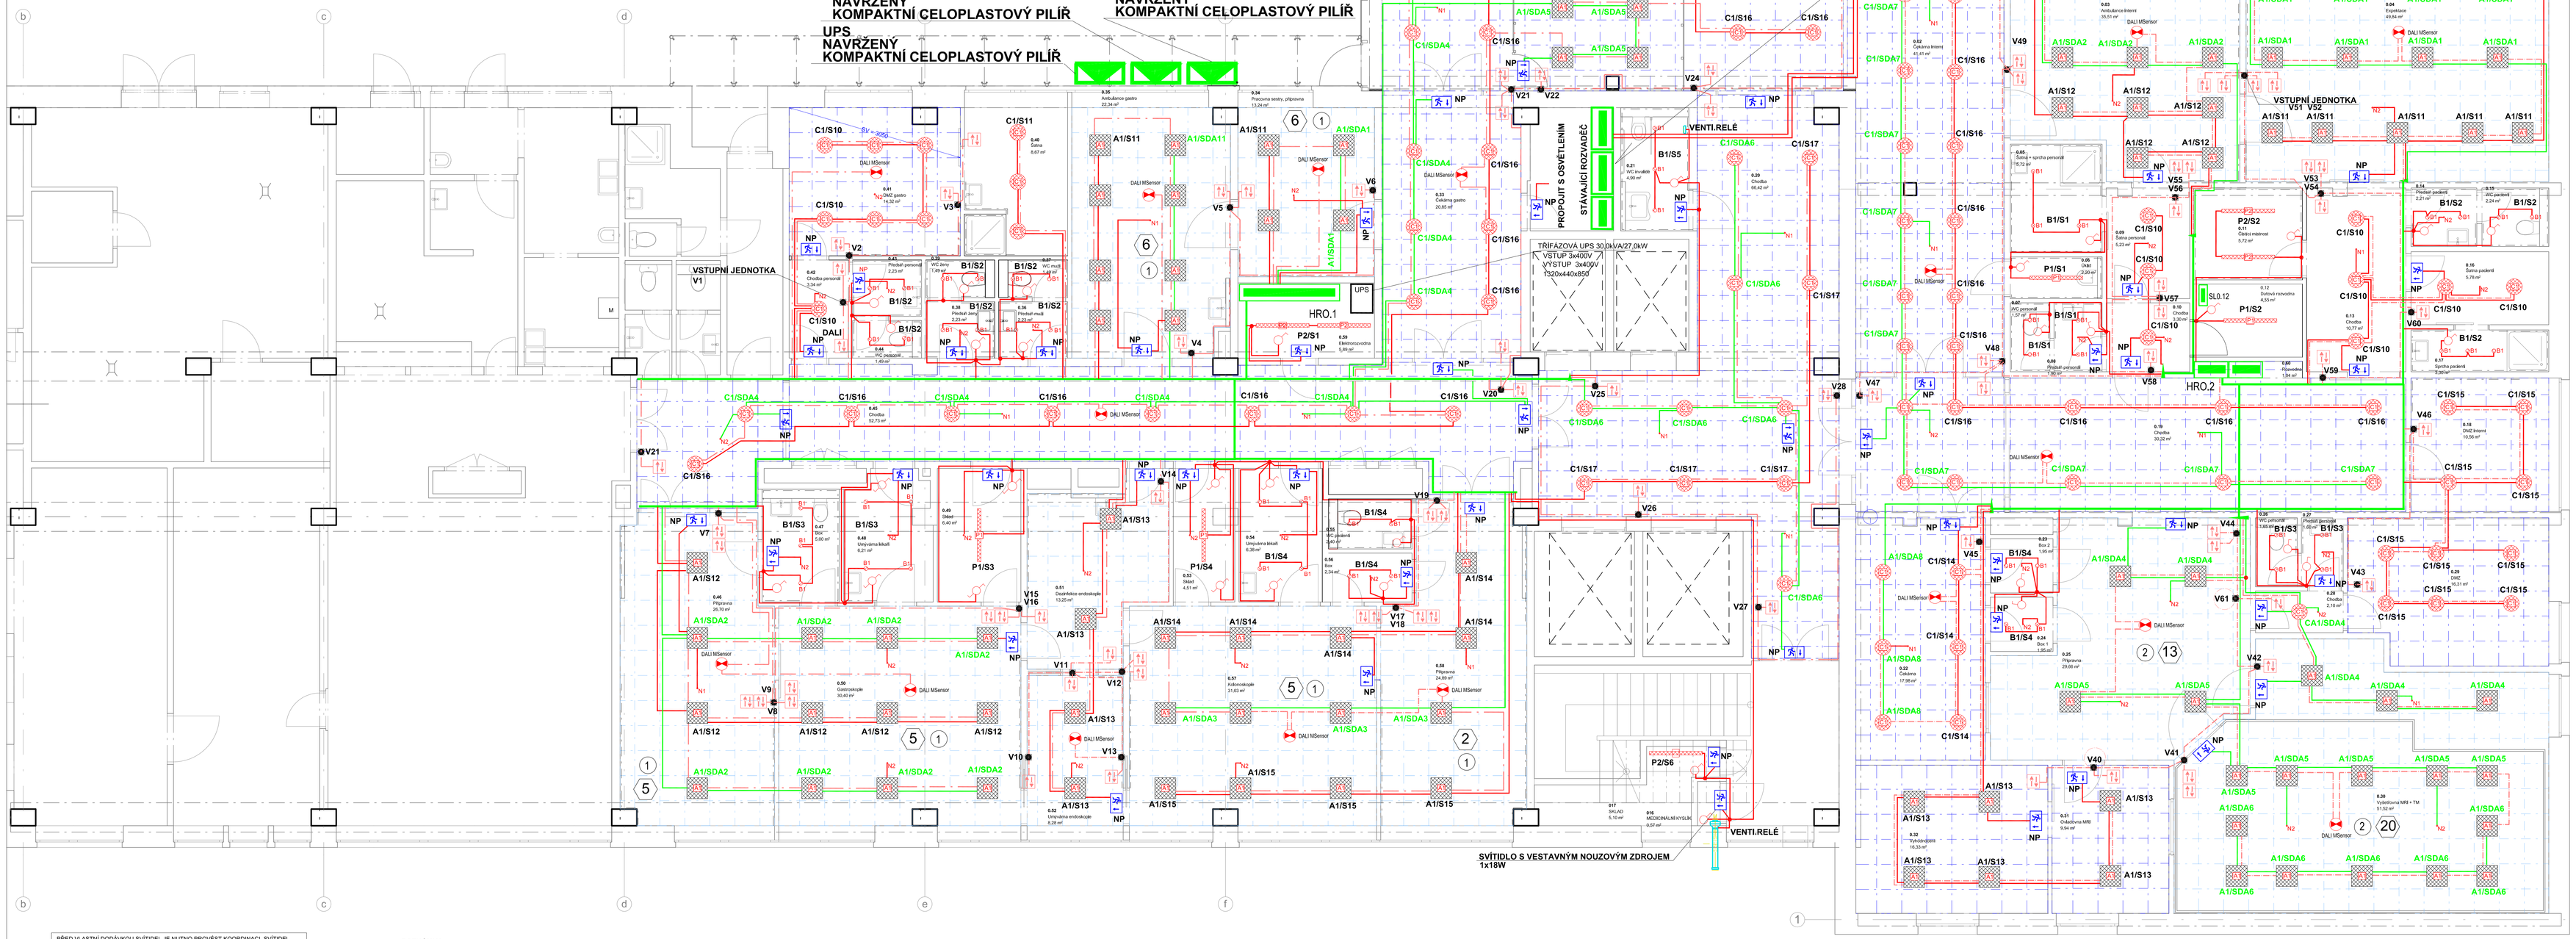

PŘED VLASTNÍ DODÁVKOU SVÍTIDEL JE NUTNO PROVÉST KOORDINACI SVÍTIDEL S OVLÁDACÍM SYSTÉMEM
MÍSTA PRO VSTUP KABELŮ DO RAMP A MOSTŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODAVATELEM TĚCHTO ZAŘÍZENÍ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, VE KTERÉM JSOU KOTOVÁNA PŘÍPOJNÁ MÍSTA ZAŘÍZENÍ.

SPÍNAČE BUDOU OSAZENY 120 CM NAD PODLAHOU
NENÍ-LI UVEDENO JINAK

KABELY VEDENY V PODHLEDU V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH
MEZI ROZVODY MDO, DO a VDO JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPOVOU VZDÁLENOST 30cm

- SHKFH-R 3x2x0,8
- 1-CXKH-R 3...5 x 1,5
- SDRUŽENÁ TRASA VEDENÍ
- CHKE-V180 3 x 2,5

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848:
KABELOVÉ ROZVODY V PRO POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ ZAŘÍZENÍ- OHNĚODOLNÉ KABELY

- **vypínač 230V/10A řaz.1/0**
- **vypínač 230V/10A řaz.1**
- **vypínač 230V/10A řaz.5**
- **přepínač 230V/10A řaz.6**
- **křížový přepínač 230V/10A řaz.7**

ČÍSLO VÝKRESU:	DATUM REVIZE:	POPIS ZMĚNY:
D.1.4.g.03.1	2018-04-13	INFORMAČNÍ NÁPIS DOPLNĚNÍ

PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

Autor projektu:		Vedoucí projektant:	
Zodpovědný projektant:	Jaroslav Pištora	Vypracoval:	Jaroslav Pištora
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

JIKA CZ
Residence Šaštava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce:	Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Formát:	8XA4
		Datum:	04/2018
		Č.zak.:	J-2017-12-038
		Stupeň PD:	DPS
Název:	1.PP - SVĚTELNÁ INSTALACE	Číslo výkresu:	D.1.4g.03.1
		Měřítko:	