VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU VP
(KRABICE KO 125)



ZHOTOVENÍ VP JE TAK MOŽNO PROVÉST Z TYPOVÝCH DÍLŮ
KRABICE AK 150R NEBO AK 200R (DIETZEL-UNIVOLT)
VESTAVĚNA ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA DIN 35
SVORKOVNICE FELTEN-GUILLEUME KL-7 A KL-29

LEGENDA PŘIPOJENÍ POSPOJENÍ PRO VP

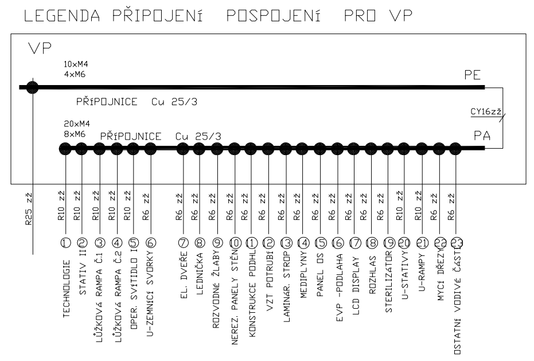

DETAIL PŘIPOJENÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHY "A"

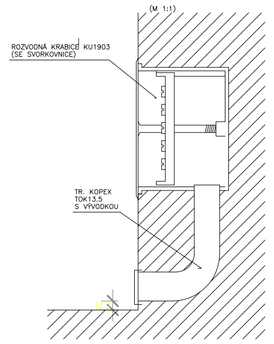

POŽADAVKY NA STAVBU

VP - voda pitná
VT - voda teplá
O - odpad
PC - dvojzásuvka počítačová síť dle projektu slaboproudu
TEL - telefon
STA - společná televizní anténa
MON - monitoring teplot lednic
EL - el. přívod
DZ - dorozumívací zařízení
PA - uzemňovací svorky propojené na centrální uzemňovací bod vodičem 4 mm² Cu
- bezdotyková baterie
A elektrostaticky vodivá podlaha - vnitřní odpor v rozsahu 5x10⁴ - 10⁶ Ohm
A1 elektrostaticky vodivá podlaha - vnitřní odpor v rozsahu 5x10⁶ - 10⁹ Ohm

FeZn 120- PROPOJIT S UZEMNĚNÍM VNĚ OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ UZEMNĚNÍ

FeZn o 10 PROPOJIT S UZEMNĚNÍM UPEVNIT K ŽLABU

R 50/ŽŽ - UZEMNĚNÍ ROZVADĚČE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU JE PROJEKT ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE, VE KTERÉM JSOU KÓTOVÁNA PŘÍPOJNÁ MÍSTA ZAŘÍZENÍ.

SPÍNAČE BUDOU OSAZENY 120 CM NAD PODLAHOU NENÍ-LI UVEDENO JINAK

KABELY VEDENY V PODHLEDU V DRÁŽĚNÝCH ŽLABECH
MEZI ROZVODY MDO, DO a VDO JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPOVOU VZDÁLENOST 30cm

OZNAČENÍ ZÁSUVEK:
VŠECHNY ZÁSUVKY SE SIGNALIZACÍ ZAPNUTÉHO STAVU
MDO: MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY - BÍLÁ
DO: DŮLEŽITÉ OBVODY - ZELENÁ
ZIS: IZOLOVANÁ SOUSTAVA - ŽLUTÁ

EVP ELEKTROSTATICKY VODIVÁ PODLAHA
VP **VYROVNÁVAČ POTENCIÁLU**
ZÁSUVKA PŘIZEMNĚNÍ
ZÁSUVKA 230V/16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou v mm od čisté zdi nebo podlahy. Dodržte kóty, dimenze a rozteče ! Provedení instalace v ostatních nezdravotnických prostorách se řeší dle příslušné ČSN. Požadavky v místnostech pro lékařské účely řeší ČSN 33 2000-7-710. Způsob napájení el. zásuvek a všech pevně instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán skupinou místnosti dle ČSN 33 2000-7-710, která je uveden v šestiúhelníku u názvu místnosti.

AUTORIZACE

Č.PARÉ

PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

Autor projektu:		Vedoucí projektant:	
Zodpovědný projektant:	Jaroslav Pištora	Vypracoval:	Jaroslav Pištora
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

JIKA CZ
Rezidence Sadava
Dlouhá 101-103
Hradec Králové
777 550 375

Akce:	**Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**	Formát:	8XA4
		Datum:	04/2018
		Č.zak.:	J-2017-12-038
Název:	**1.PP- UZEMNĚNÍ**	Stupeň PD:	DPS
		Číslo výkresu:	**D.1.4g.05**
		Měřítko:	