

ROZVÁDĚČ SLO.12

VÝVODY : VRCHEM-VÝVODKY

PŘÍVOD :VRCHEM— VÝVODKY

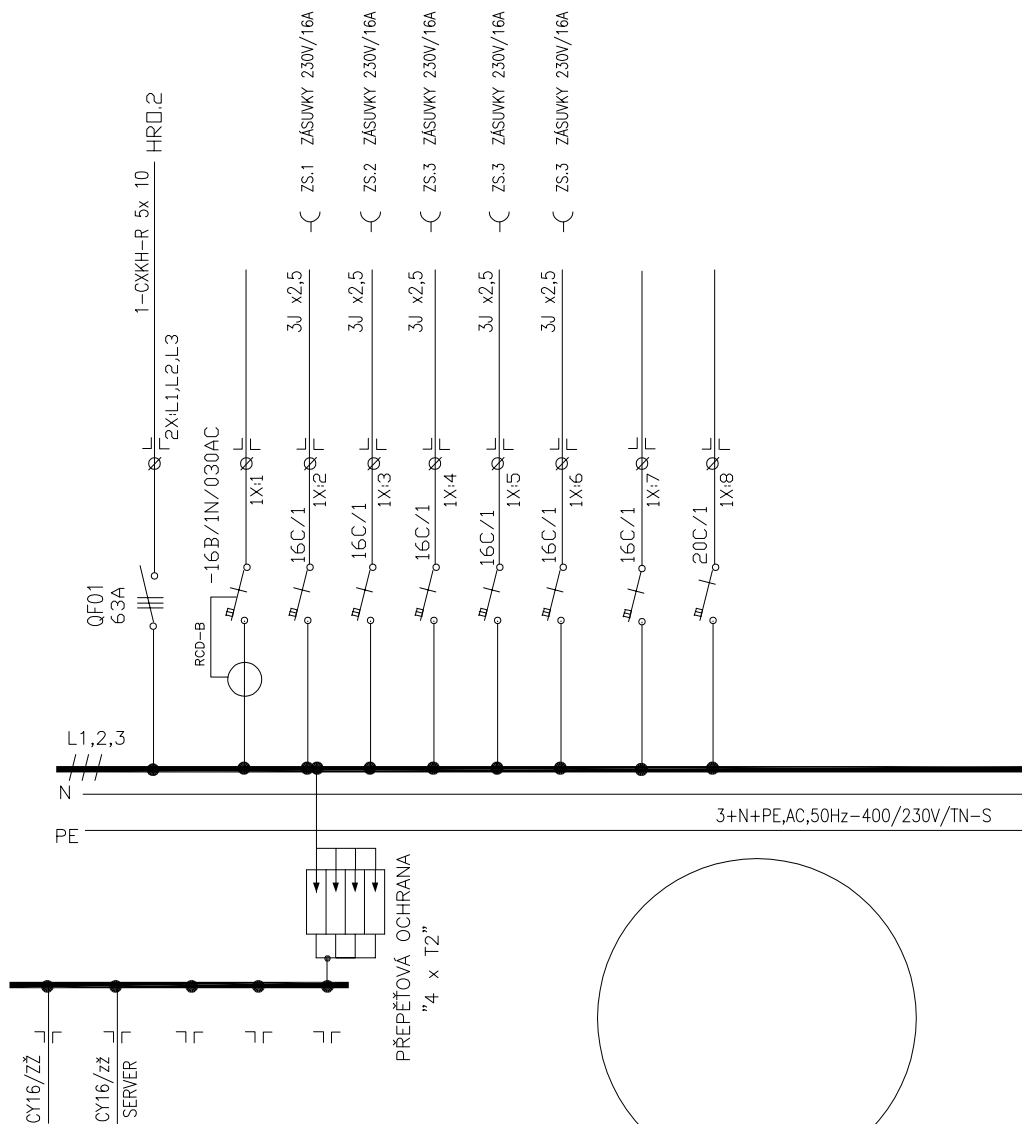
KRYTÍ : IP54

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ NA OMÍTKU

POČET MODULŮ: 36


JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE,AC,50Hz, 230/400V, TN-S

$$P_i = 4,0 \text{ kW}$$


AUTORIZACE

Č.PARÉ

PROJEKTANT SILNOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ

Autor projektu:		Vedoucí projektant:		<div></div>		
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:				
Kraj:	Ústecký kraj	M.Ú.:	Děčín	Investor:	Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.				Formát:	1XA4	
				Datum:	04/2018	
Název: ROZVADĚČ SLO.12				Č.zak.:	J-2017-12-038	Stupeň PD: DPS
				Číslo výkresu:	D.1.4g.07.3	Měřítko: