

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

OKRUH	NÁZEV OKRUHU	LIST č.
1	Rozváděč R3-BLOK „A“ – jednopólové schéma nezál.část	3.1-3
2	Rozváděč R3-BLOK „A“ – jednopólové schéma zál.část – UPS.....	3.4
3	Rozváděč R-IZ1– jednopólové schéma	3.5,6
4	Schéma pospojování.....	3.7
5	Rozváděč R3-BLOK „A“ – jednopólové schéma zál.část – DIESEL.....	3.8

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12, Ústí n.L.				
Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE – 3.NP BLOK A NEMOCNICE MOST <i>D1.1.01.4.7 – Zařízení silnoprůdové elektrotechniky</i>			Místo:	MOST
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	25/2018
			Datum :	Květen 2018


3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S



PROJEKTY KŘIŽÁN STRAŽKY 21, ÚSTÍ N. TEL. 603 709 577	DATAUM 05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE 3NP-BLOK A, MOST elektroinstalace	RZVYADĚČ R3-CHIRURGIE	Zak. č.25/2018B
	NAVŘEL V.KŘIŽÁN			E-03.1

ROZVÁDEČ R - BLOK A-NEZÁLHOVANÁ ČÁST

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

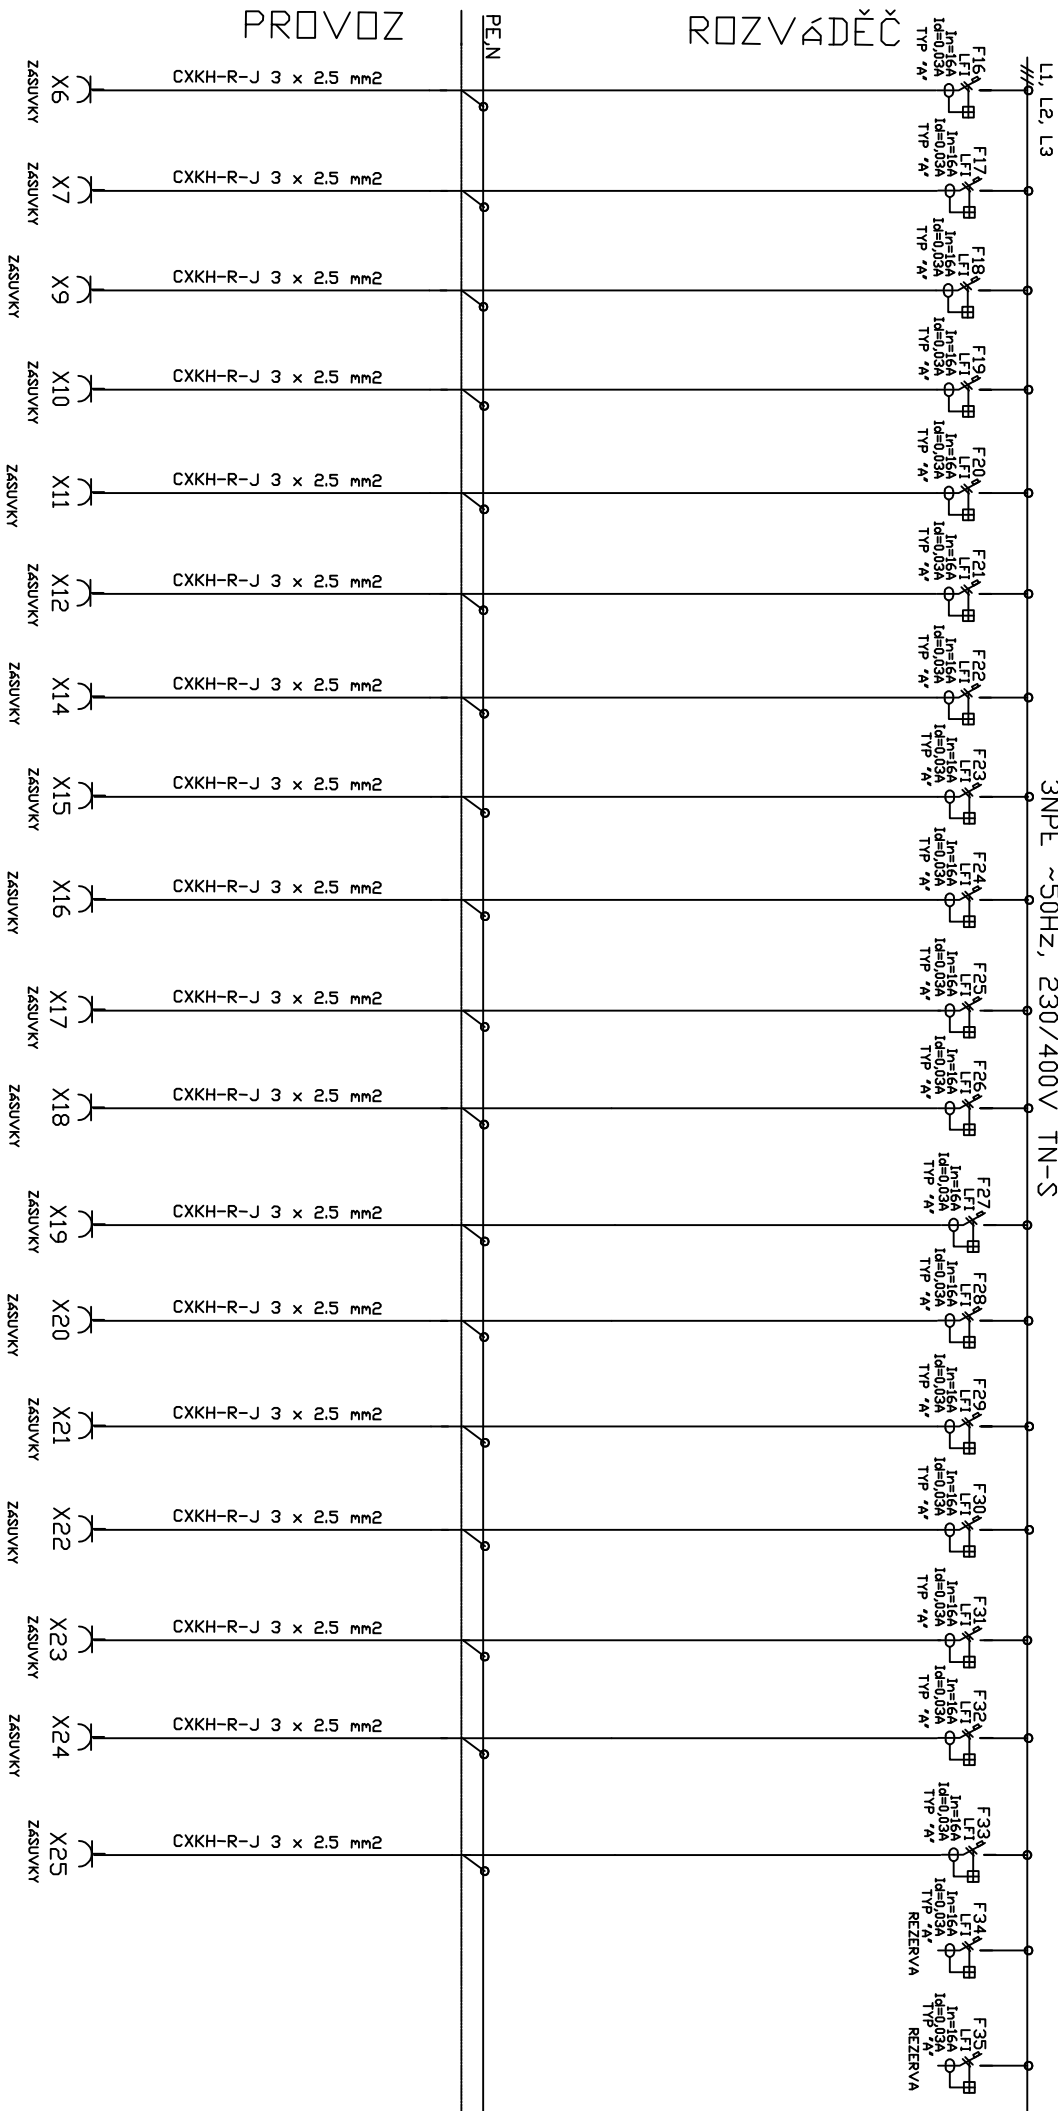

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KŘIŽAN	DATUM	05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	ROZVÁDEČ R3-CHIRURGIE	Zak. č.:25/2018
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL	NAVRHL	VKŘIŽAN	3NP-BLOK A, MOST		E-03,2
TEL. 603 709 577			elektroinstalace		

3NPE ~50HZ, 230/400V TN-S



PRODUKOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTÝ KRÍŽAN STRAŽKY 21, OŠTĚ NĚL TEL. 603 709 577	DATAUM	05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE 3NP-BLOK A, MOST elektroinstalace	ROZVADĚČ R3-CHIRURGIE	Zak. č./25/2018
	MAVRHL	V.KRÍŽAN			E-03.3


3NPE ~50HZ, 230/400V TN-S



NÁPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 : DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM OCHRANIČEM



PRŮJEKT KYŽÁN STRAŽNÝ 21, ÚSTÍ N. TEL. 603 709 577	DATUM	05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE 3NP-BLOK A, MOST elektroinstalace	ROZVADĚČ R3-CHIRURGIE	Zak. č./25/2018
	NAVRHL	V KYŽÁN			E-03,4

ROZVÁDEČ R-IZ1 - BLOK A-ZÁLOHOVANÁ ČÁST - UPS
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

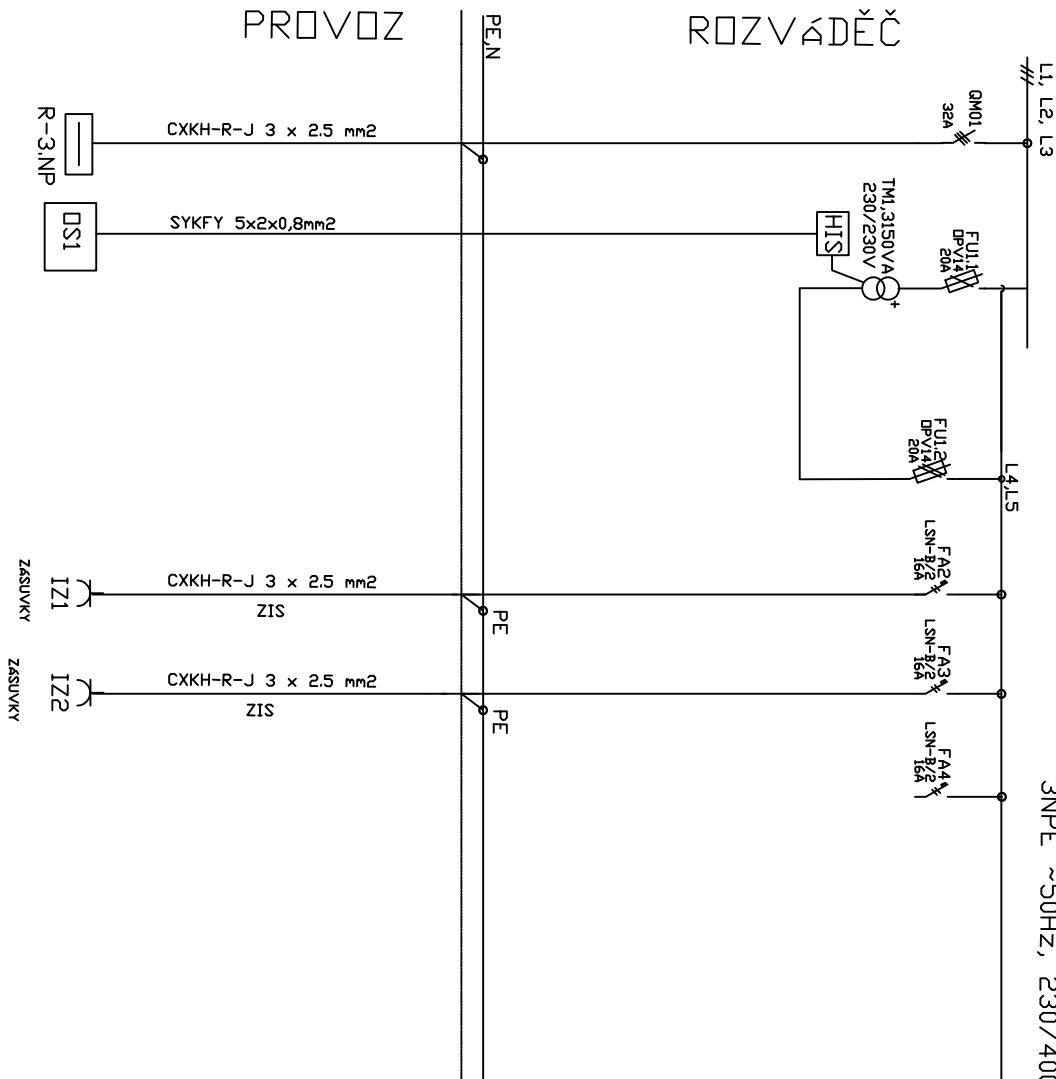


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SITI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KŘIŽÁN	DATUM	05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	ROZVÁDEČ R-IZ1	Zak. č.:25/2018
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL	NAVRHL	V KŘIŽÁN	3NP-BLOK A, MOST		E-03.5
TEL. 603 709 577			elektrinstalace		

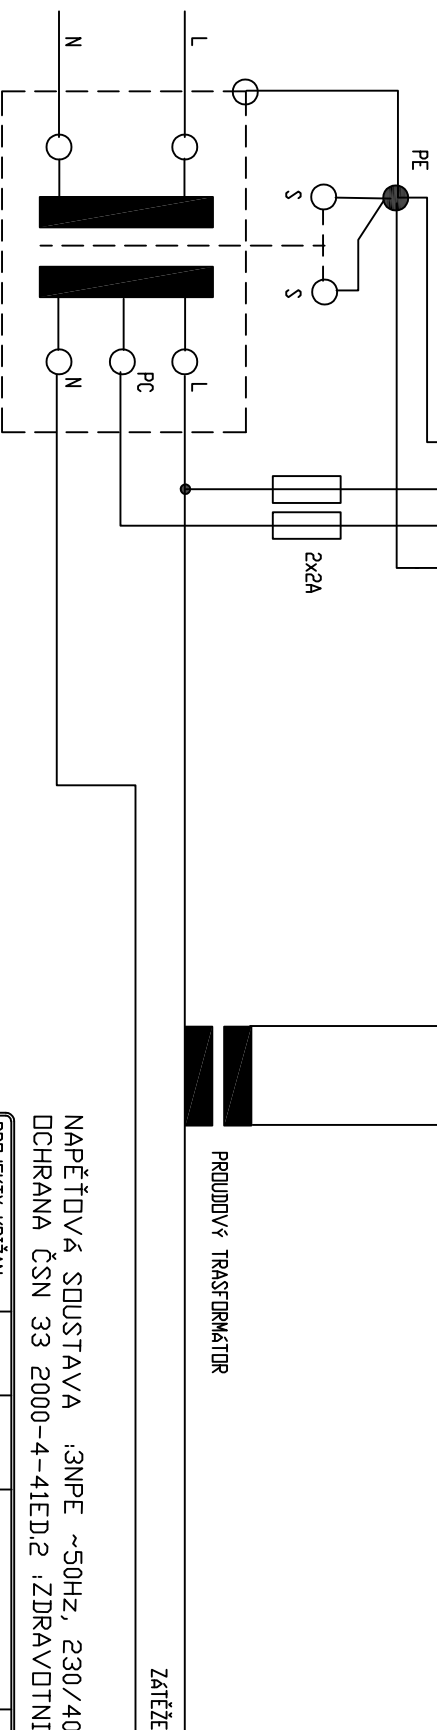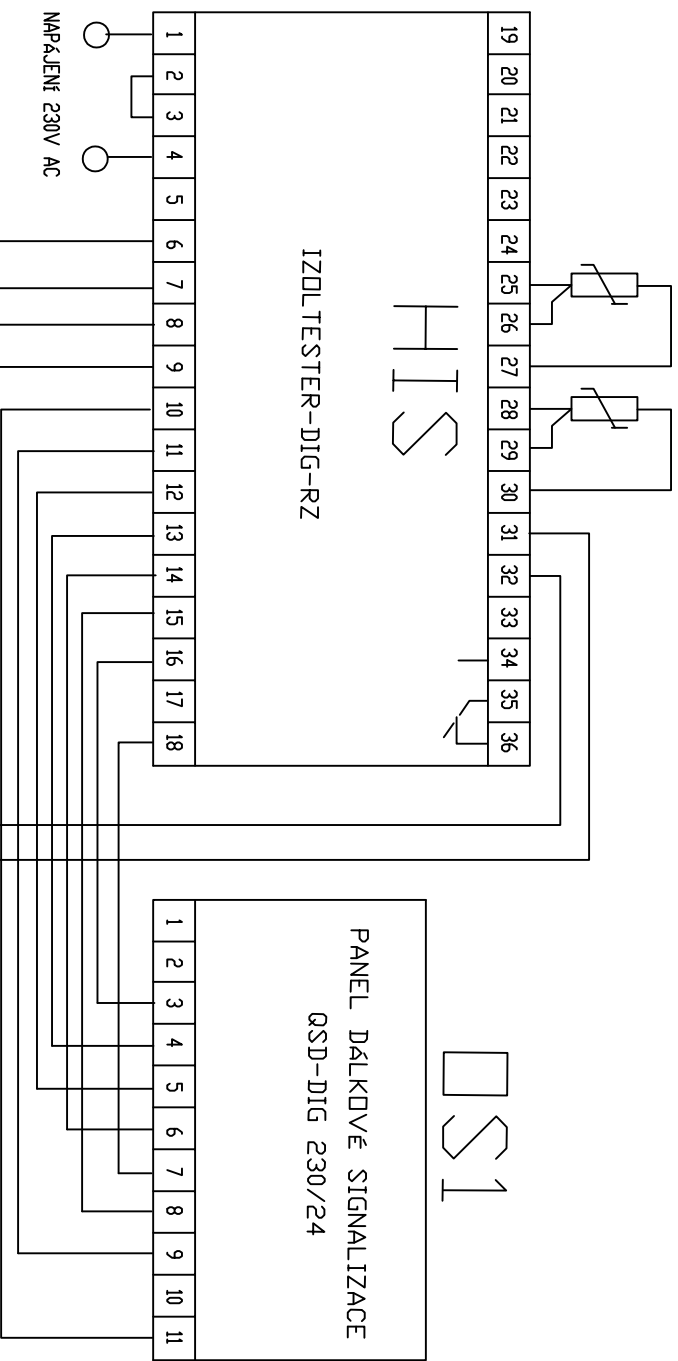

PROJEKTÝ KRÍŽAN		DATUM		CHIRURGICKÁ AMBULANCE		ROZVADĚČ R-IZI		Zak. č. 25/2018	
STŘAŽKY 2L, ÚSTÍ NL		05/2018		3NP-BLOK A, MOST				E-03,6	
TEL. 603 709 577		NAVRHL		V.KRÍŽAN		elektroinstalace			


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED,2 : ZDRAVOTNICKÁ IZOLOVANÁ SOUSTAVA

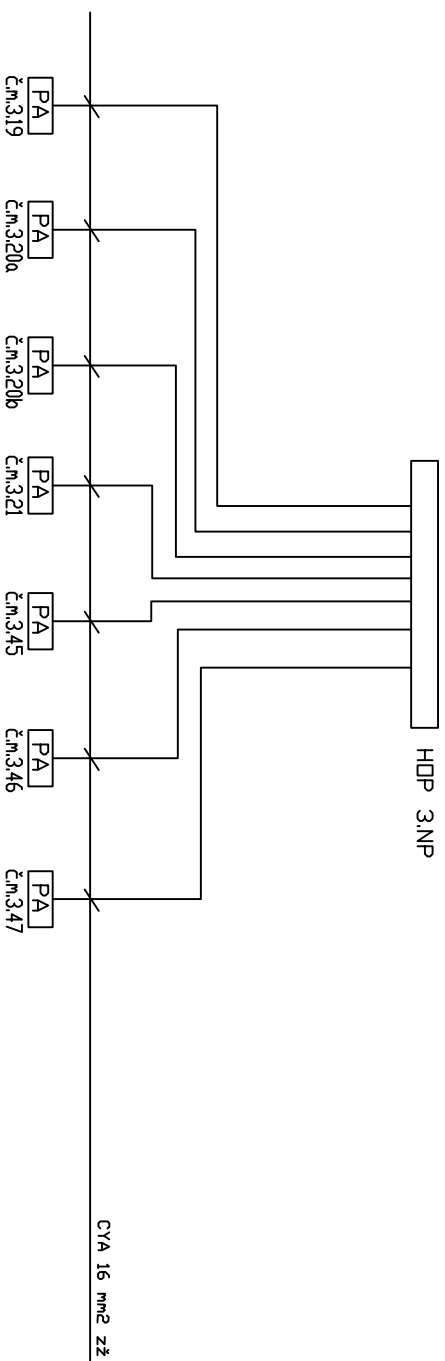

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOUENÍM VADNÉ ČÁSTI V SITI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKTY KŘÍŽÁN		DATUM		05/2018		CHIRURGICKÁ AMBULANCE		POSPOLUENÍ		Zak. č.:25/2018	
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL		NAVRHL		VKŘÍŽÁN		3NP-BLOK A, MOST				E-03.7	
TEL. 603 709 577						elektroinstalace					

ROZVÁDEČ R - BLOK A-ZÁLOHOVANÁ ČÁST - DIESEL

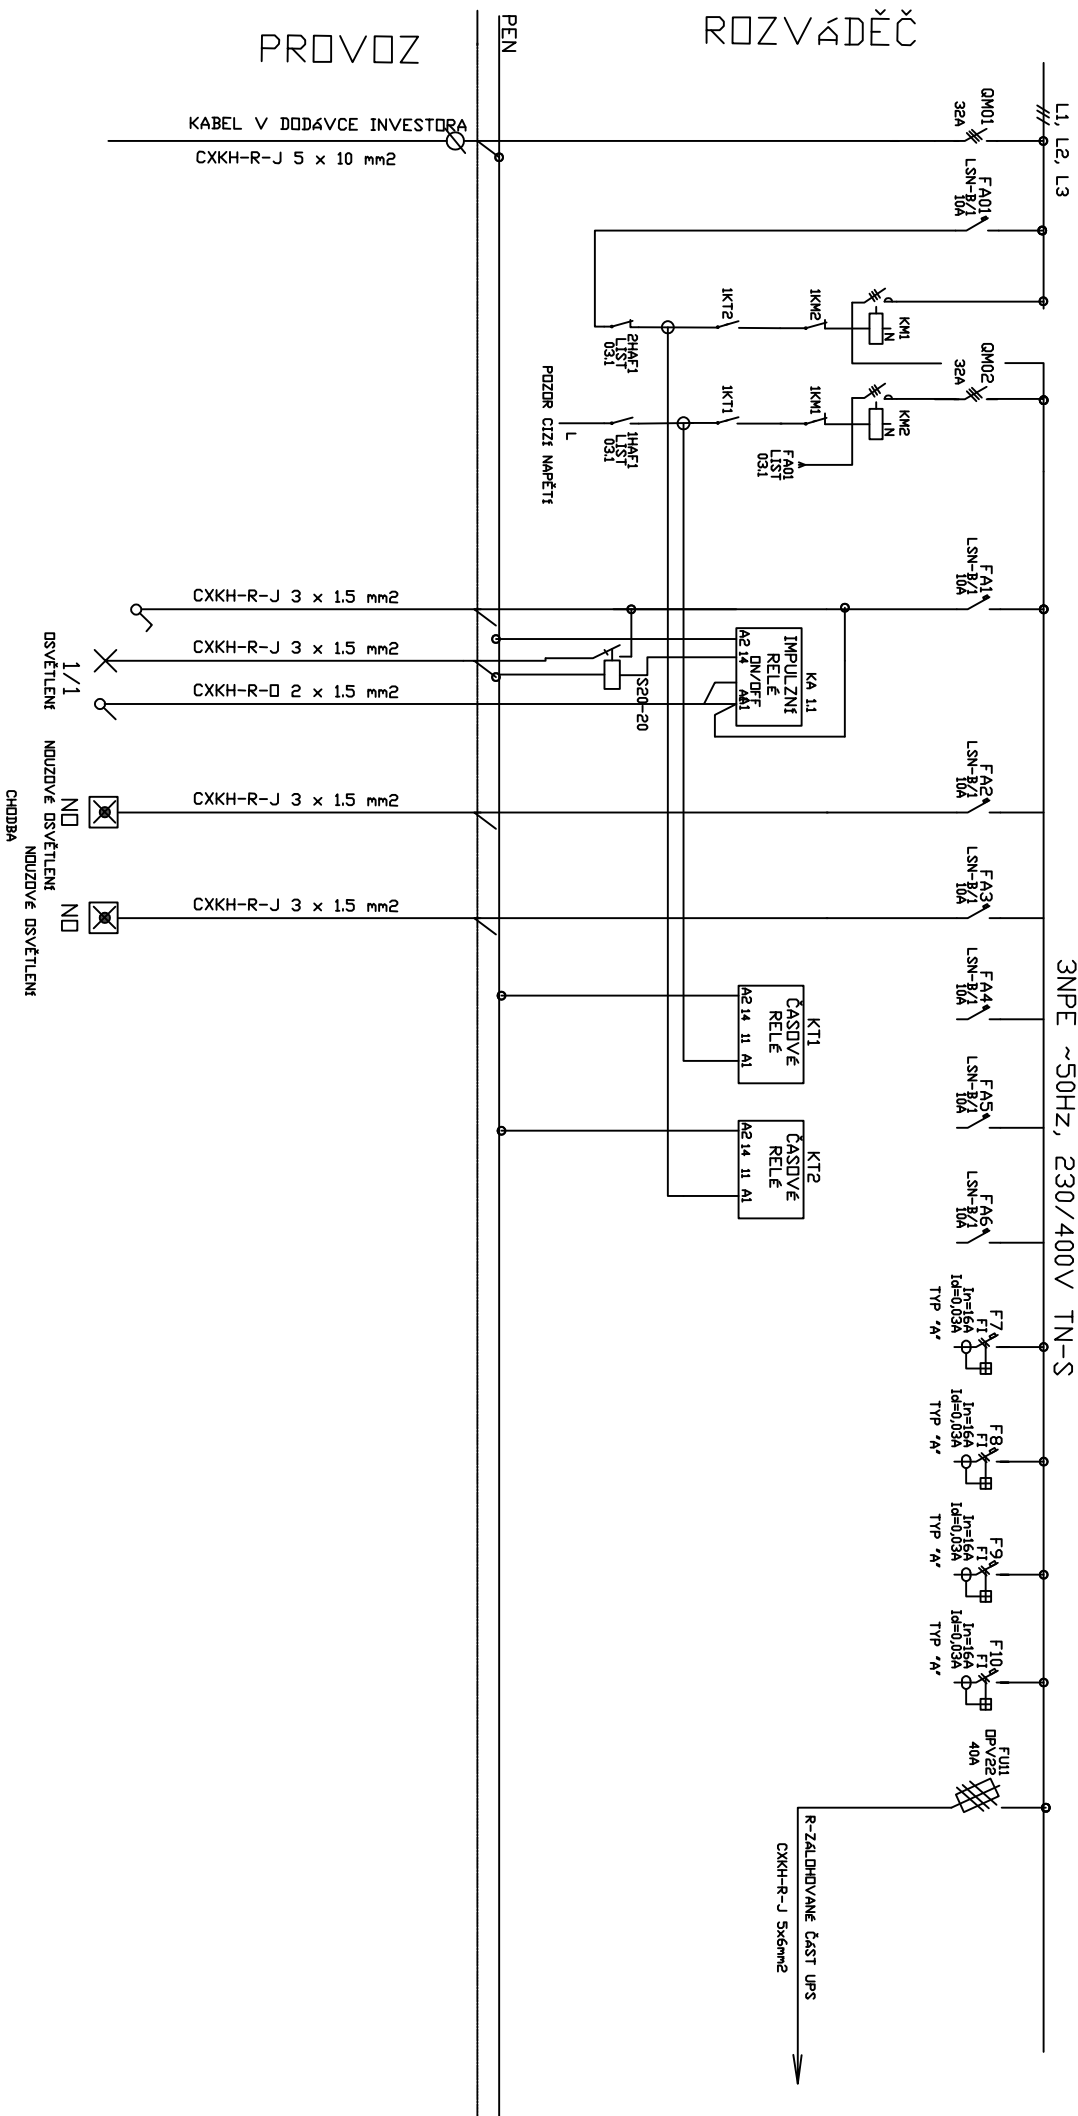

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KŘIŽAN	DATUM	05/2018	CHIRURGICKÁ AMBULANCE	ROZVÁDEČ R3-CHIRURGIE	Zak. č.:25/2018
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL	NAVRHL	V KŘIŽAN	3NP-BLOK A, MOST		E-03.8
TEL. 603 709 577			elektrinstalace		