


**CYKY -J4 x16 + TRUBKA PVC o 50**  
**UZEMNĚNÍ..... FeZn o 10**

**KONFIGURACE SVÍTIDEL:**  
**Stožár : K6 133/89/60 Kooperativa- žárově zinkované bez výložníku**  
**Svítidlo: LED CORA 60W/740**  
**Stožár od krajnice: 0,5m**

**Montáž a bezpečnost práce :**  
Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započítím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců.  
Nedílnou součástí je koordinační situace  
Zakreslené sítě v situaci jsou pouze informativní nikoliv směrodatné.  
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem.  
Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb.  
Organizace,stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

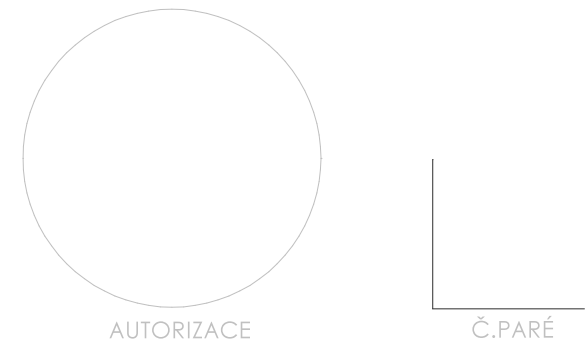

13.2.2019- DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Autor projektu:	#Autor projektu	Vedoucí projektant:	#Vedoucí projektant	Rezidence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Jaroslav Pištora	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Ústecký kraj	M.Ú.: Děčín	Investor: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		
Akce: Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.			Formát: 2xA4	
Název: SITUACE			Datum: 04/2018	Stupeň PD: DPS
			Č.zak.: J-2017-12-038	
			Číslo výkresu: 2	
			Měřítko: 1 : 250	