

Zákazník: **Krajská zdravotní, a.s.**

Adresa: **Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem**

IČ: **25488627**

Projekt: **Rozvaděč R036 (změna 2019)**

Zakázka:

Počet stran: **15**

Název souboru: **R036-2019**

Datum: **26.06.2019 12:52:54**

Poznámky:

Změny v rozvaděči R036 - pole 1 a pole 3

- doplnění rozvaděče R036 o měření napětí/proudu před hlavním vypínačem
- změna jističe D2, D3, D-SÍŤ, D12
- zrušení jističe -D13

Místo instalace:

**Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Budova A - Datacentrum (místnost E-036)**

Vypracoval: **Ing. Jiří Kočí**


Schválil: **Ing. Jiří Kočí**

Obsah

Záložka / List	Číslo stránky
Titulní strana	1
Obsah	2
Obsah	3
Rozvaděč R036 Pole č.1	4
Rozvaděč R036 - POLE č.1	5
Rozvaděč R036 - POLE č.1	6
Rozvaděč R036 - POLE č.1	7
Rozvaděč R036 - POLE č.1	8
Rozvaděč R036 - POLE č.1	9
Rozvaděč R036 Pole č.2	10
Rozvaděč R036 - POLE č.2	11
Rozvaděč R036 Pole č.3	12
Rozvaděč R036 - POLE č.3	13
Rozvaděč R036 - POLE č.3	14
Rozvaděč R036 - POLE č.3	15

Rozvaděč R036

Pole č.1

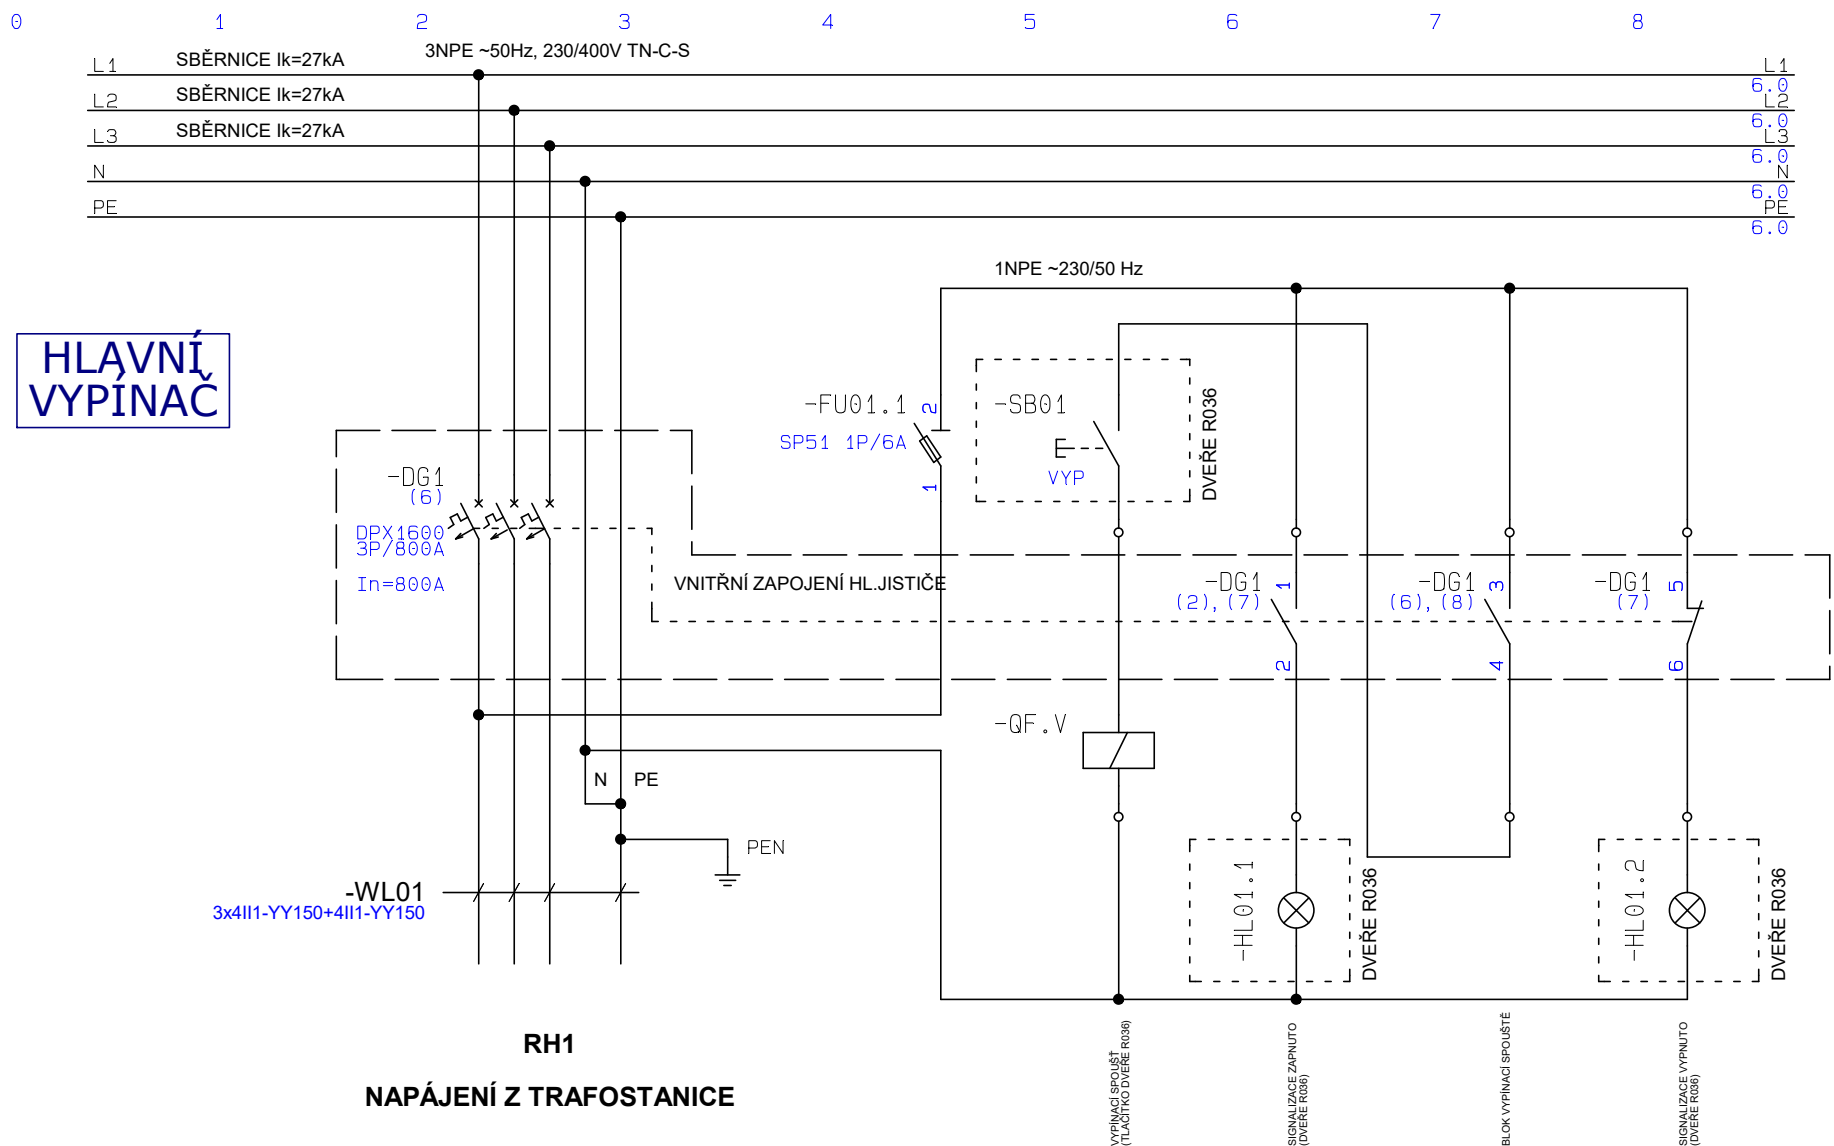

Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.1


Změna:

Reference: +R036 pole 1

Datum: 26.06.2019

Měřítko: 1:1

List 5 z 15

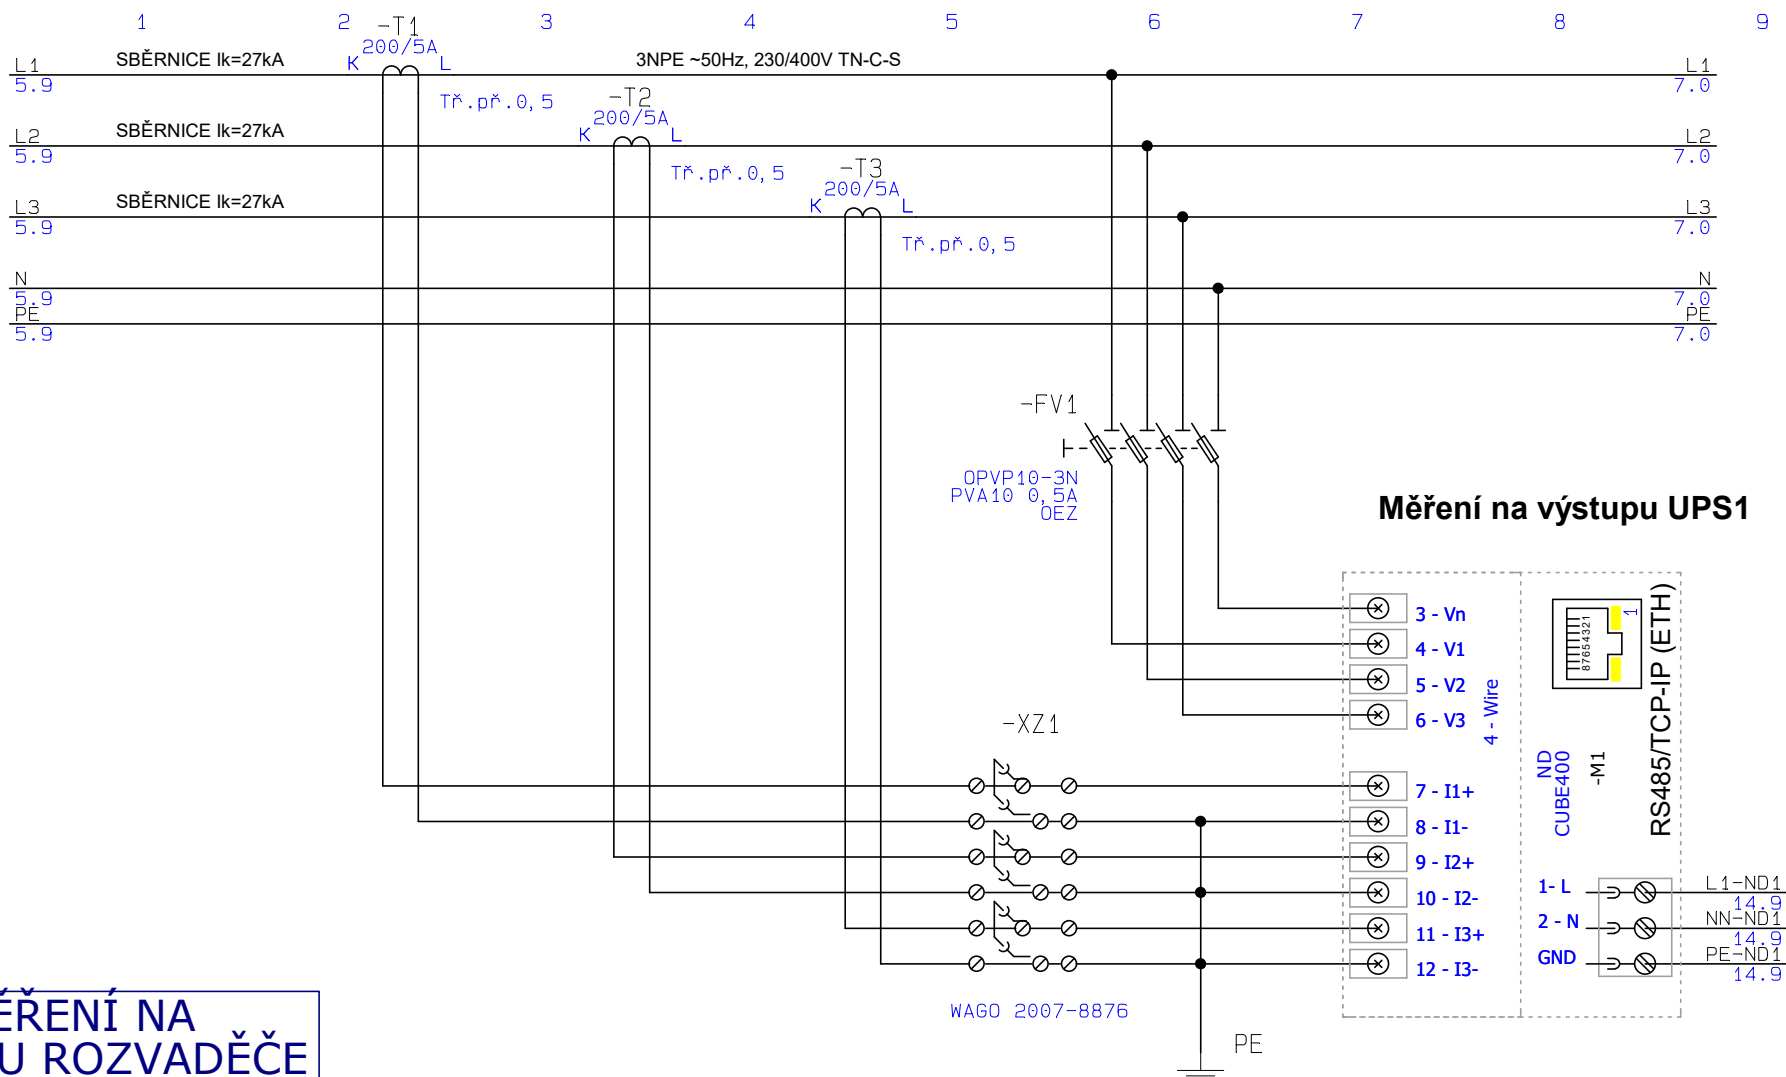

**MĚŘENÍ NA
VSTUPU ROZVADĚČE
R036**



Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.1

Změna:


Reference: +R036 pole 1

Datum: 26.06.2019

Měřítko: 1:1

List 6

z 15

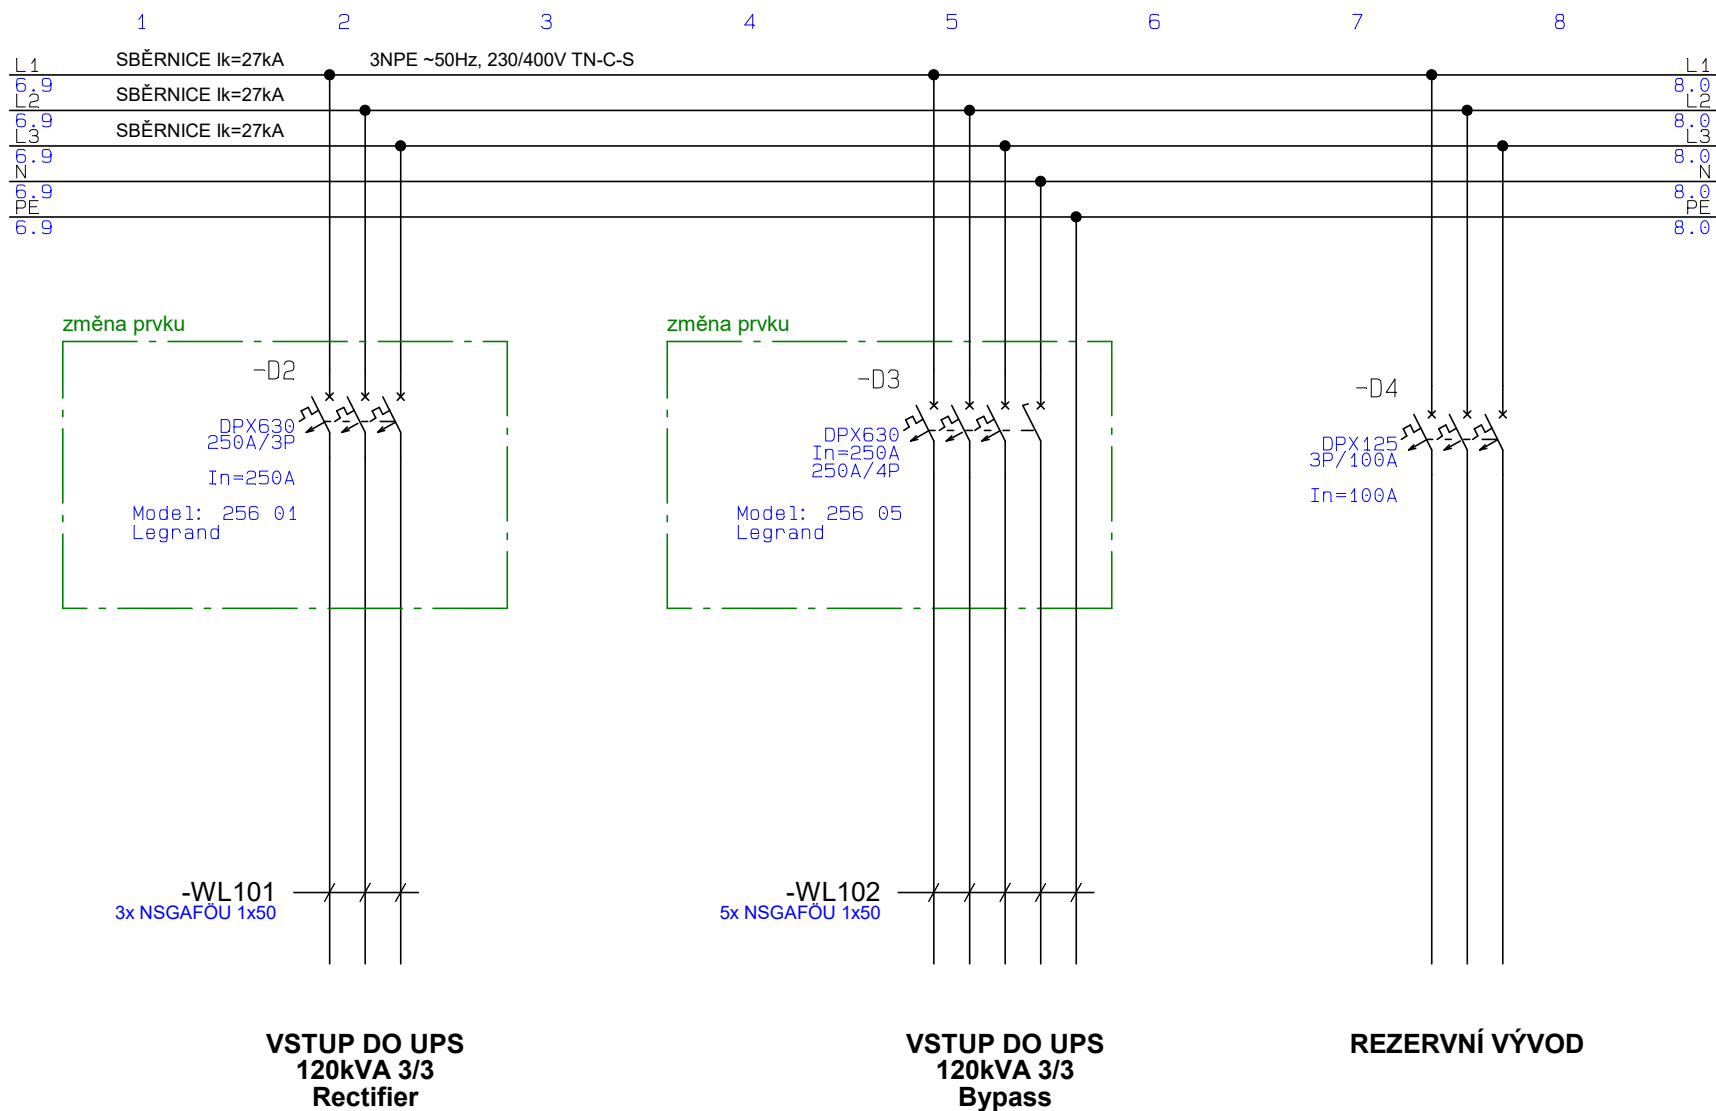

Napájení pro UPS 1



Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.1

Změna:


Reference: +R036 pole 1

Datum: 26.06.2019

Měřítko: 1:1

List 7


z 15

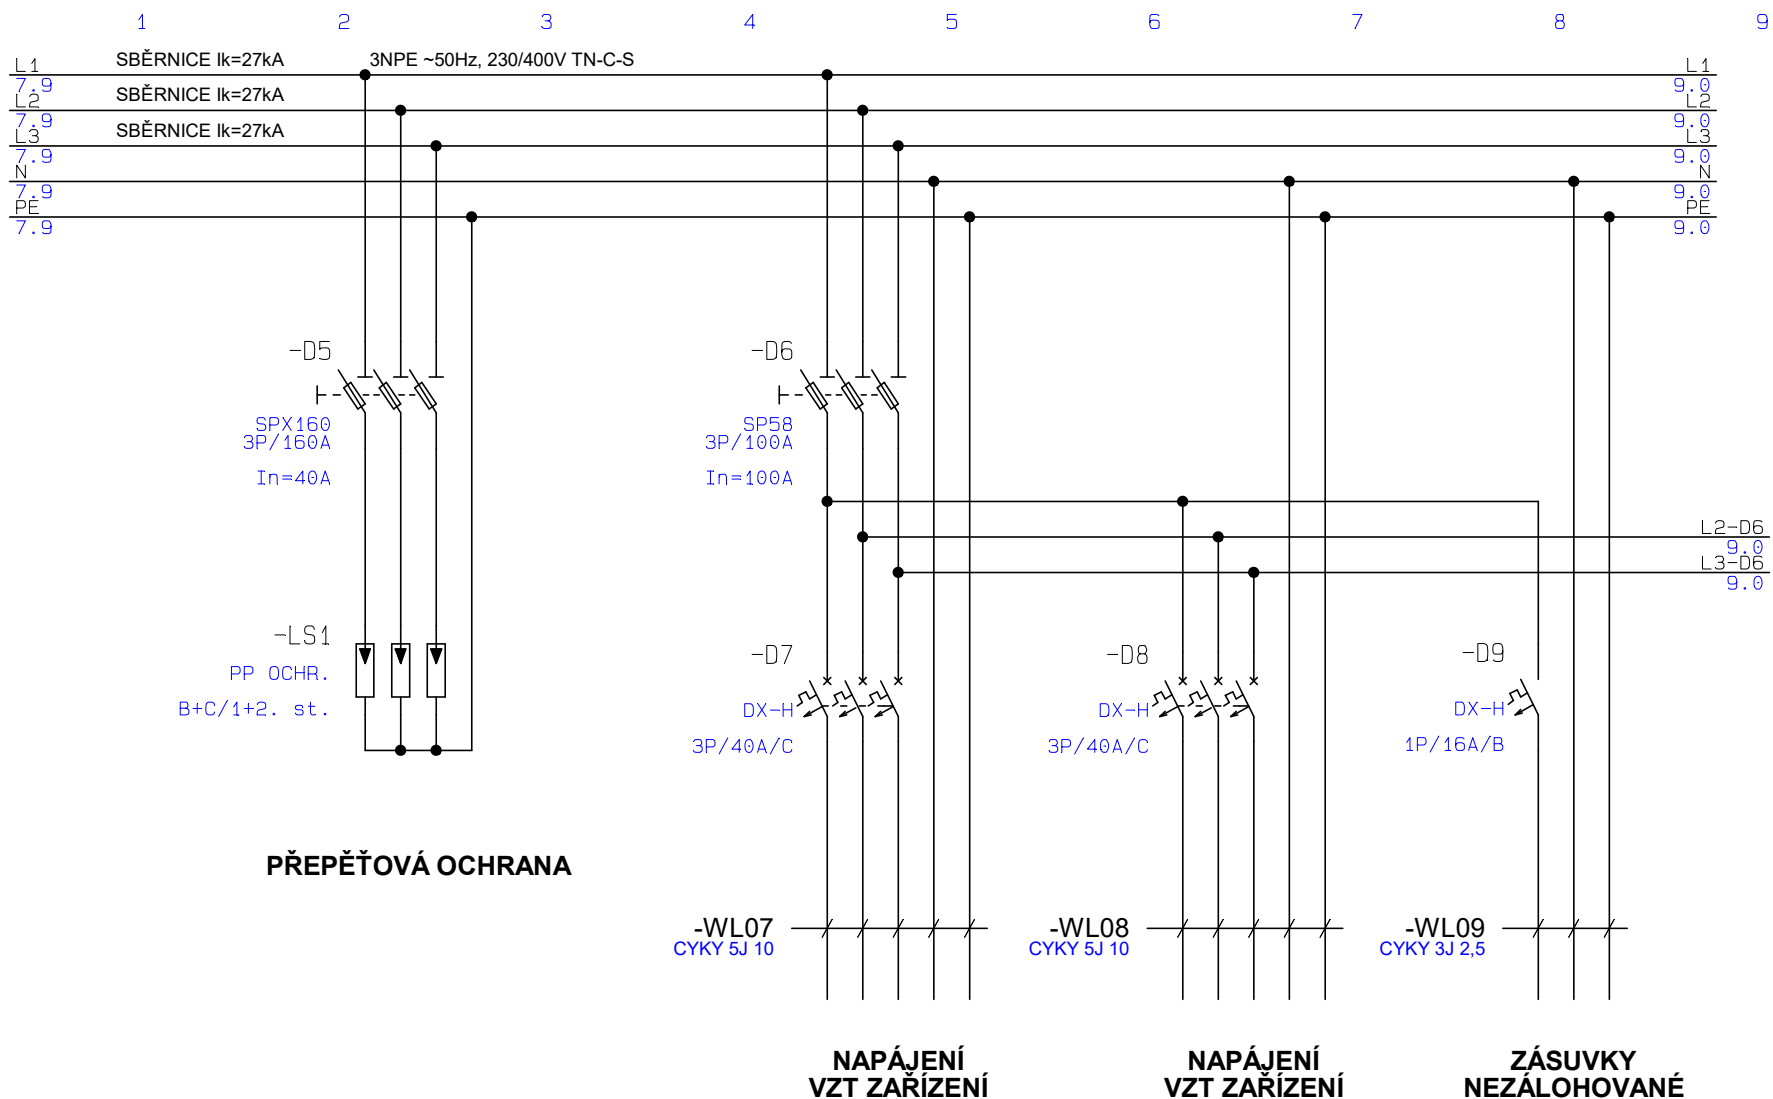



Rozvaděč R036

Pole č.2

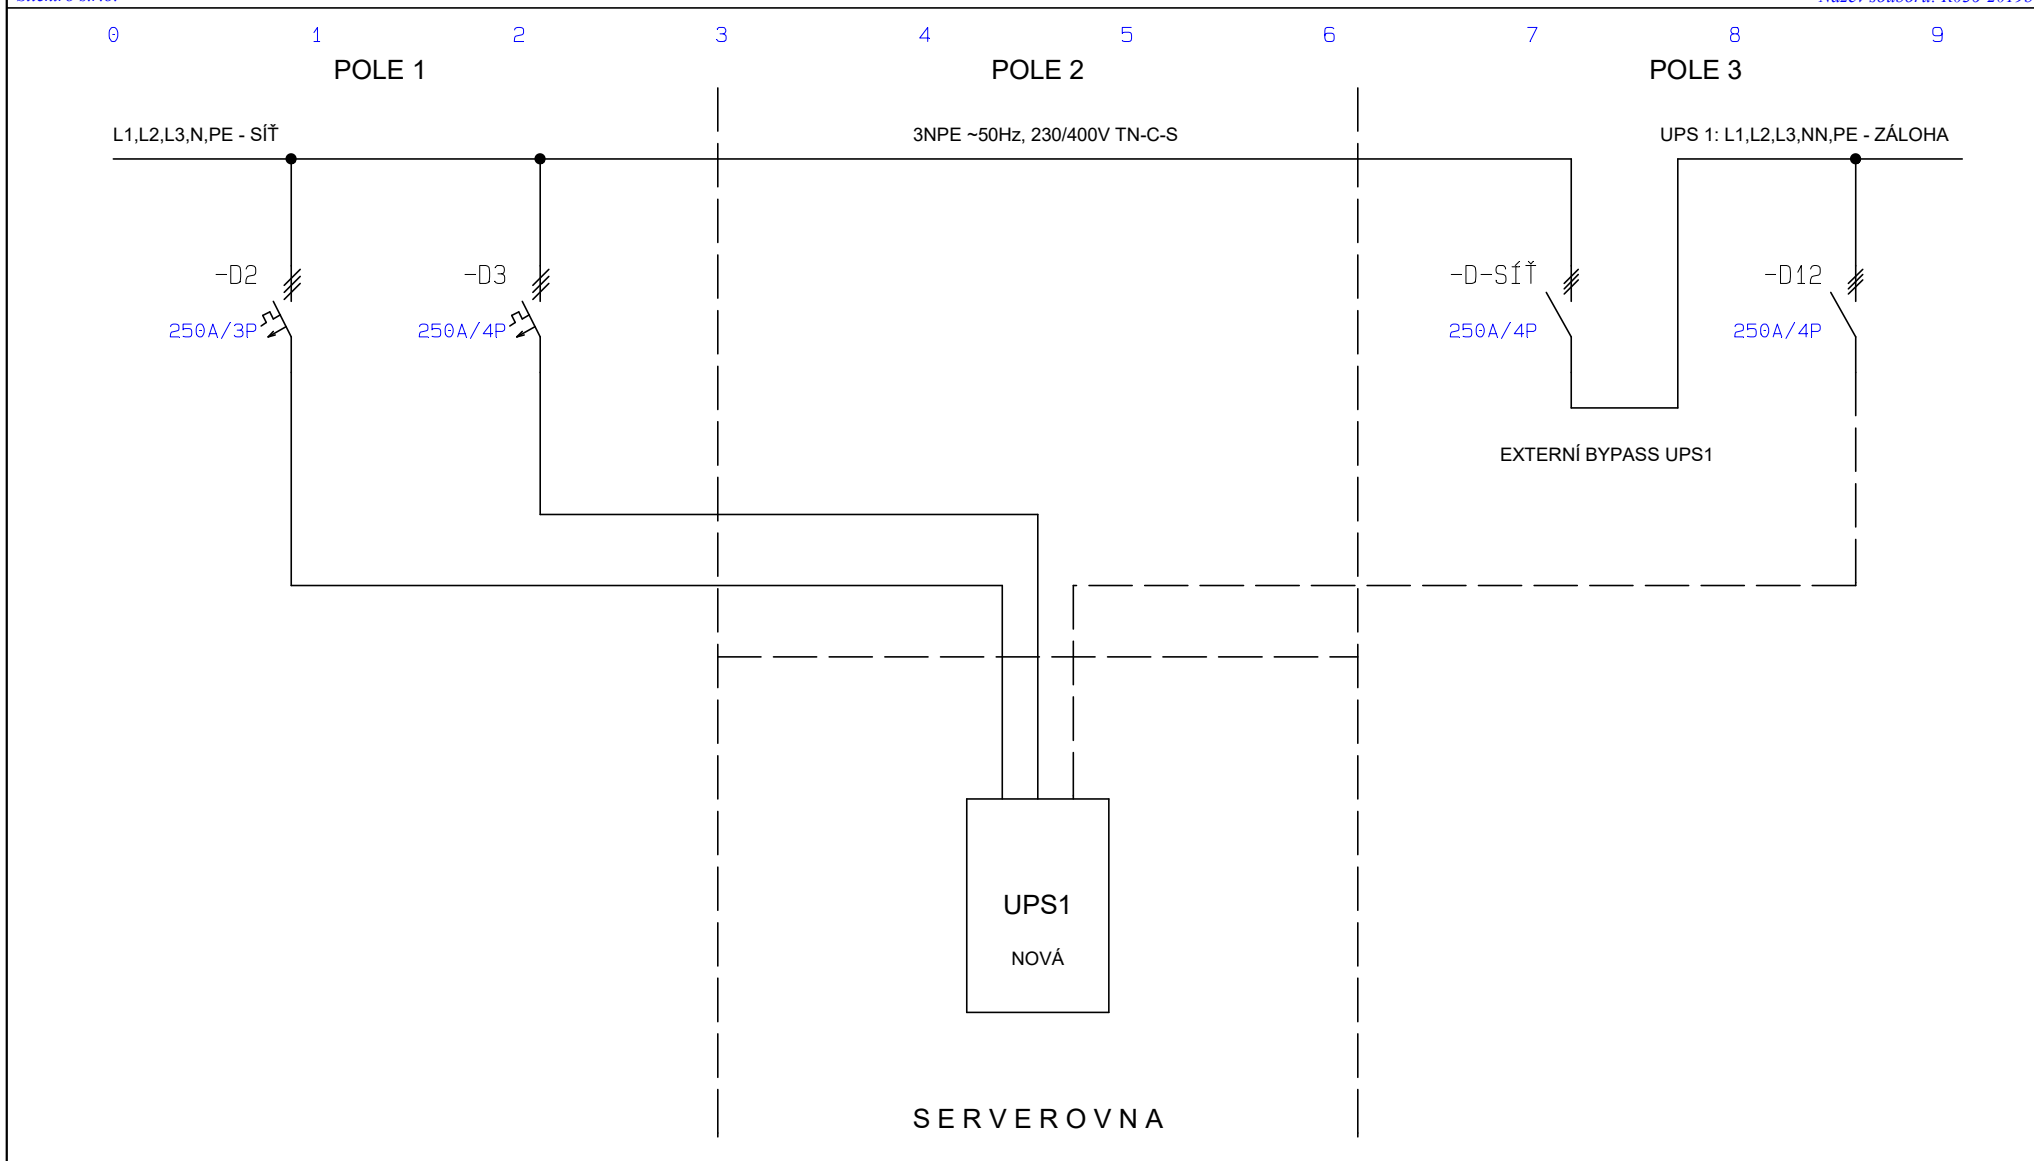

Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.2

Změna:

Reference: +R036 pole 2

Datum: 26.06.2019


Měřítko: 1:1

List 11

z 15

Rozvaděč R036

Pole č.3

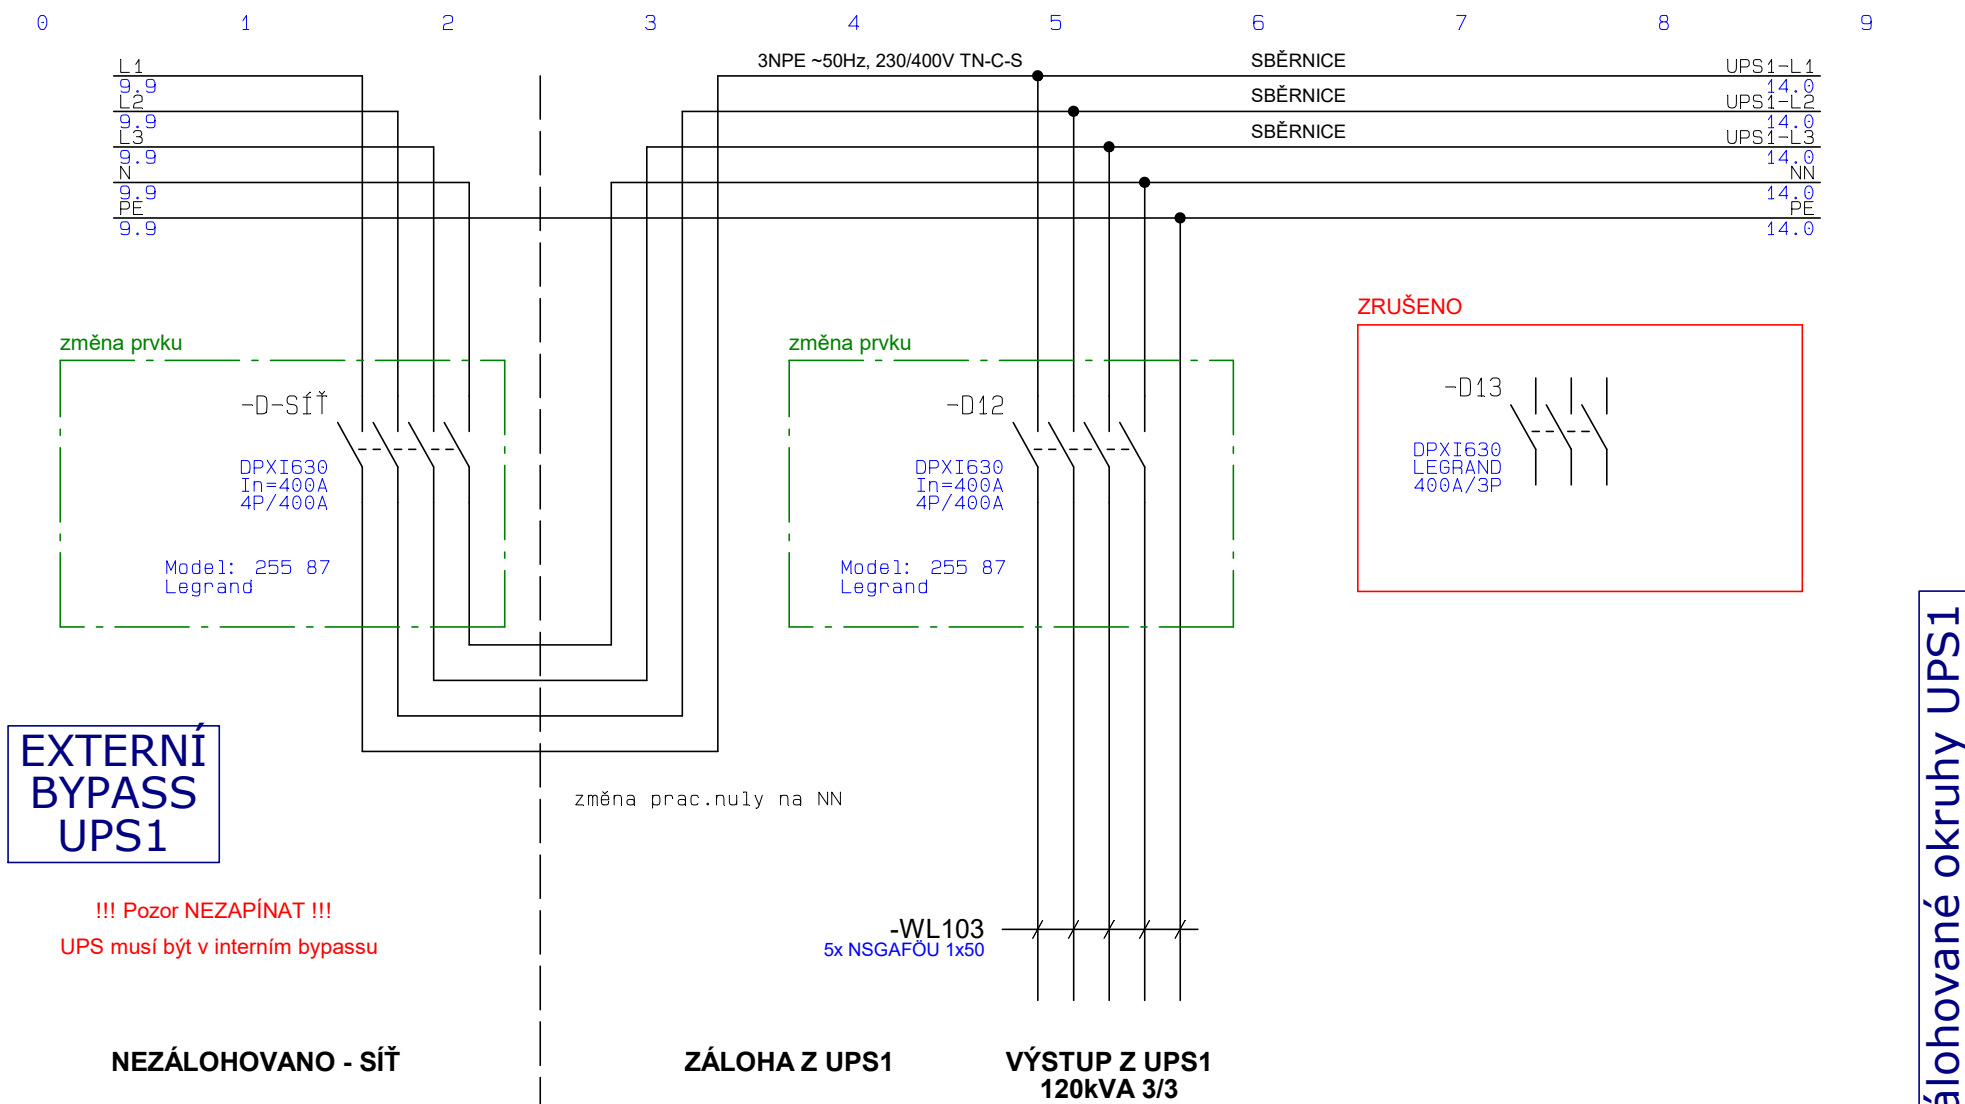

Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.3

Změna:


Reference: +R036 pole 3

Datum: 26.06.2019

Měřítko: 1:1

List 13 z 15



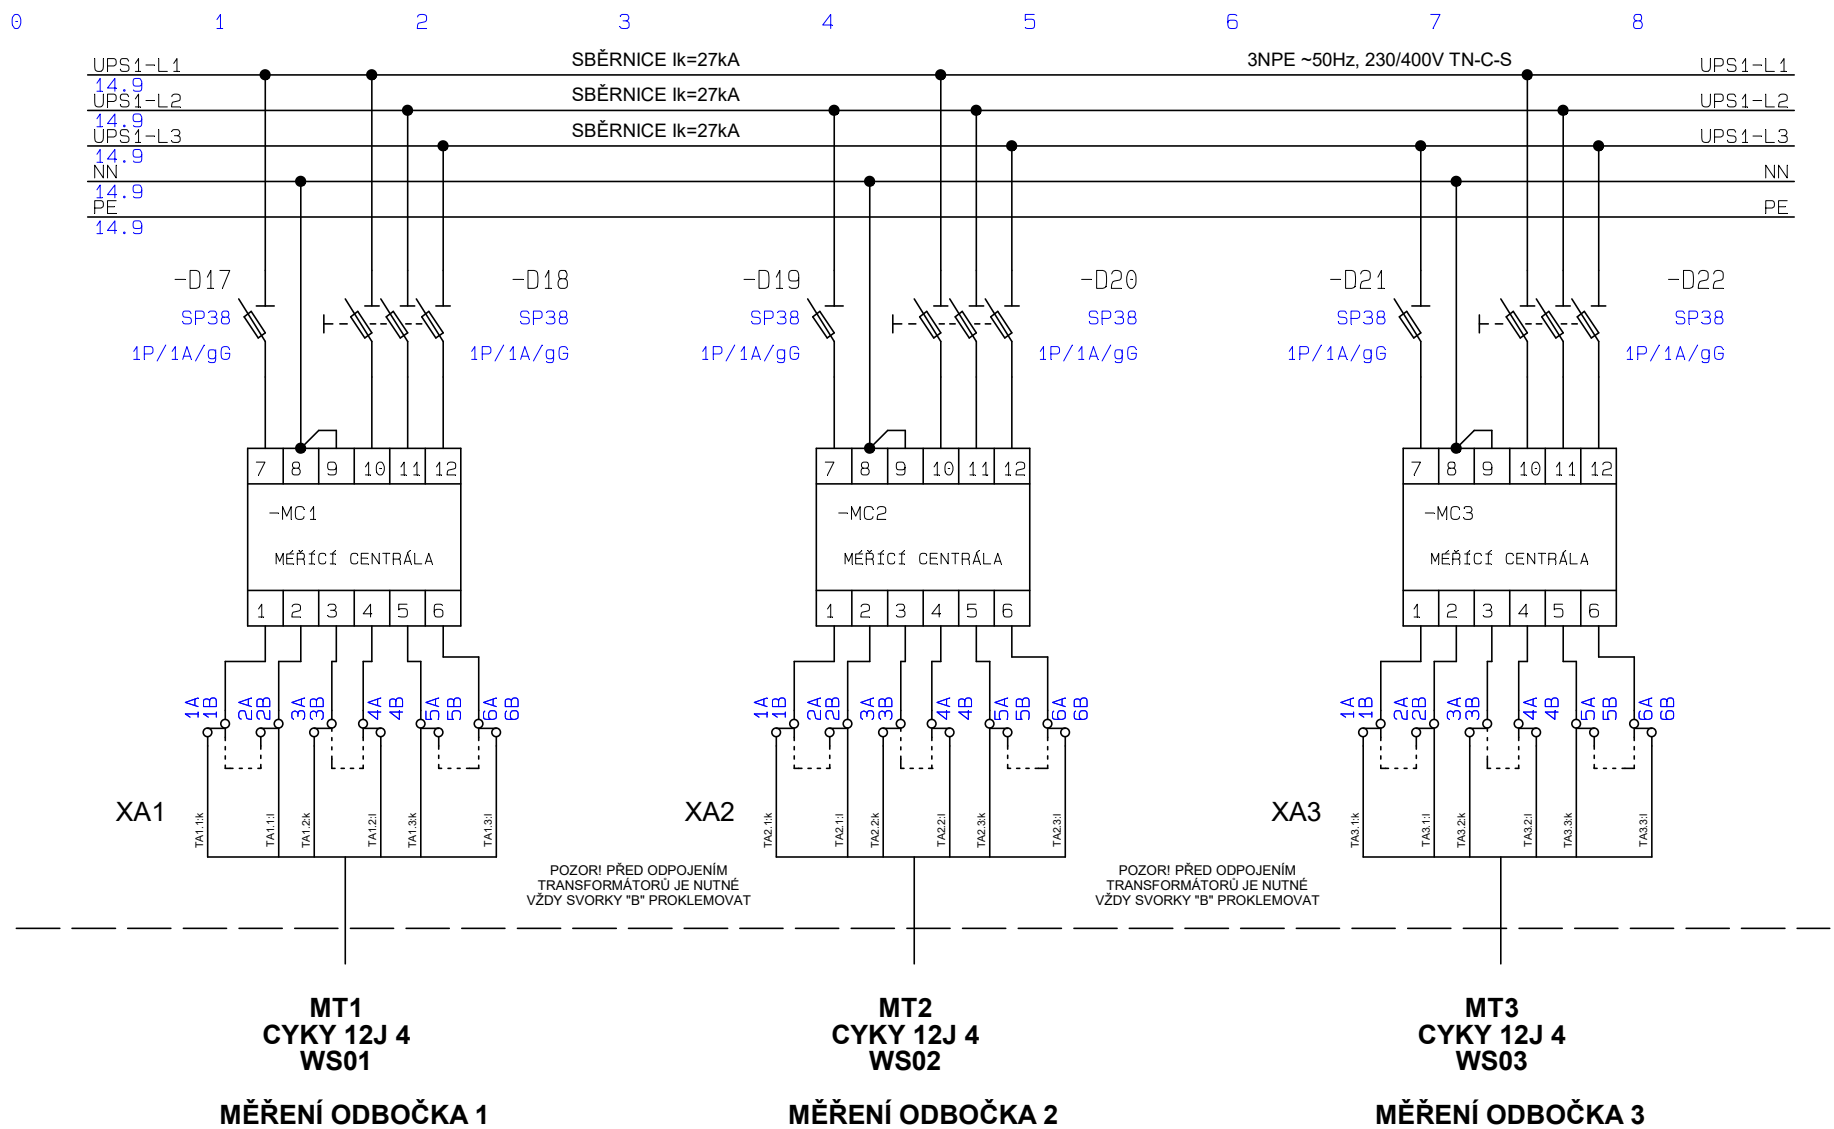

Zálohované okruhy UPS1



Silektro s.r.o.
Perunova 17
130 00 Praha 3
www.silektro.cz

Investor:

Zakázka:

Projekt:

Rozvaděč R036 (změna 2019)

Vypracoval: Ing. Jiří Kočí

Schválil: Ing. Jiří Kočí

Výkres:

Rozvaděč R036 - POLE č.3

Reference: +R036 pole 3

Datum: 26.06.2019

Měřítko: 1:1

List 15 z 15