


RAMPA PRO 1 LŮŽKO, s přívodem kyslíku

V místnostech č. 6.27, 6.30, 6.31

pro všechna lůžka stejně vybavená rampa š.1650 (typ RN07–DN0)
horní osvětlení je ovládáné od vstupu do místnsti
horní osvětlení LED 20W

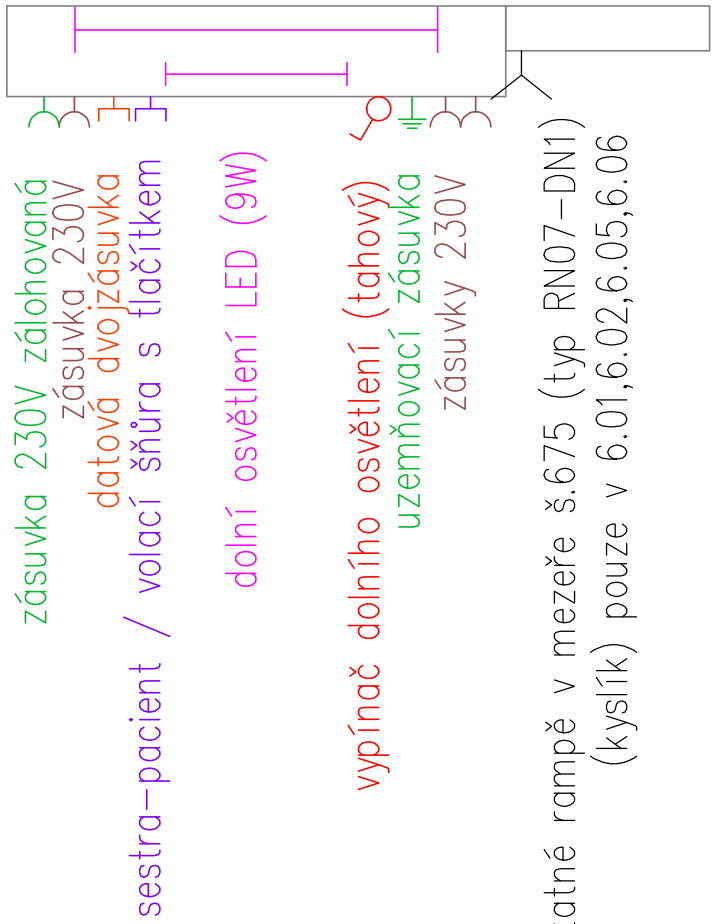


v samostatné rampě v mezeře š.675 (typ RN07–DN1)
(kyslík) pouze v 6.01,6.02,6.05,6.06

RAMPA PRO 2 LŮŽKA, S PŘÍVODEM KYSLÍKU

V místnostech č. 6.01, 6.02, 6.05, 6.06

pro všechna lůžka stejně vybavená rampa š.1650 (typ RN07–DN0)
horní osvětlení je ovládáné od vstupu do místnsti
horní osvětlení LED 20W horní osvětlení LED 20W

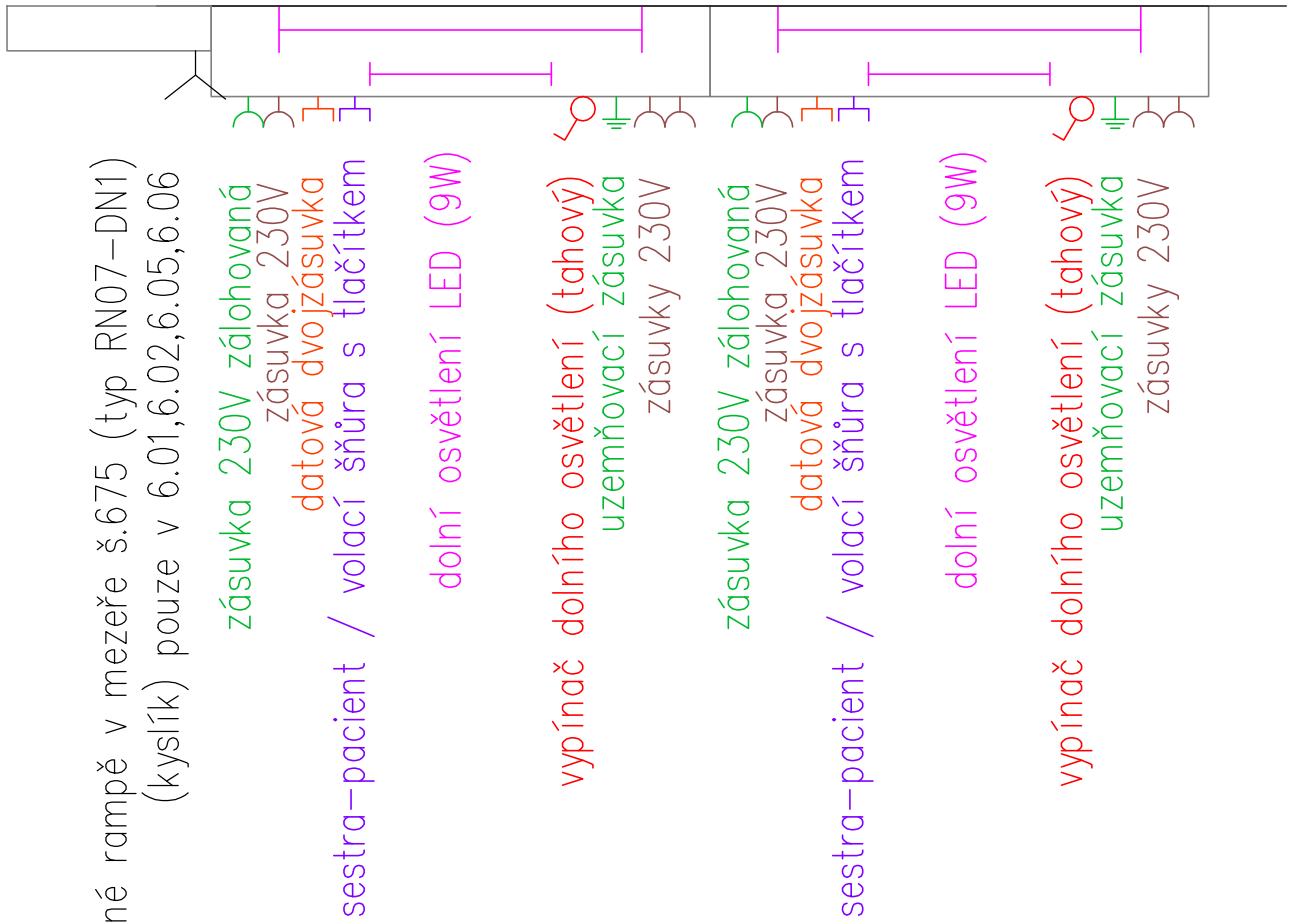



v samostatné rampě v mezeře š.675 (typ RN07–DN1)
(kyslík) pouze v 6.01,6.02,6.05,6.06

RAMPA PRO 2 LŮŽKA, bez přívodu kyslíku

Zbylé 2lůžkové patientské pokoje

pro všechna lůžka stejně vybavená rampa š.1650 (typ RN07–DN0)
horní osvětlení je ovládáné od vstupu do místnsti
horní osvětlení LED 20W horní osvětlení LED 20W

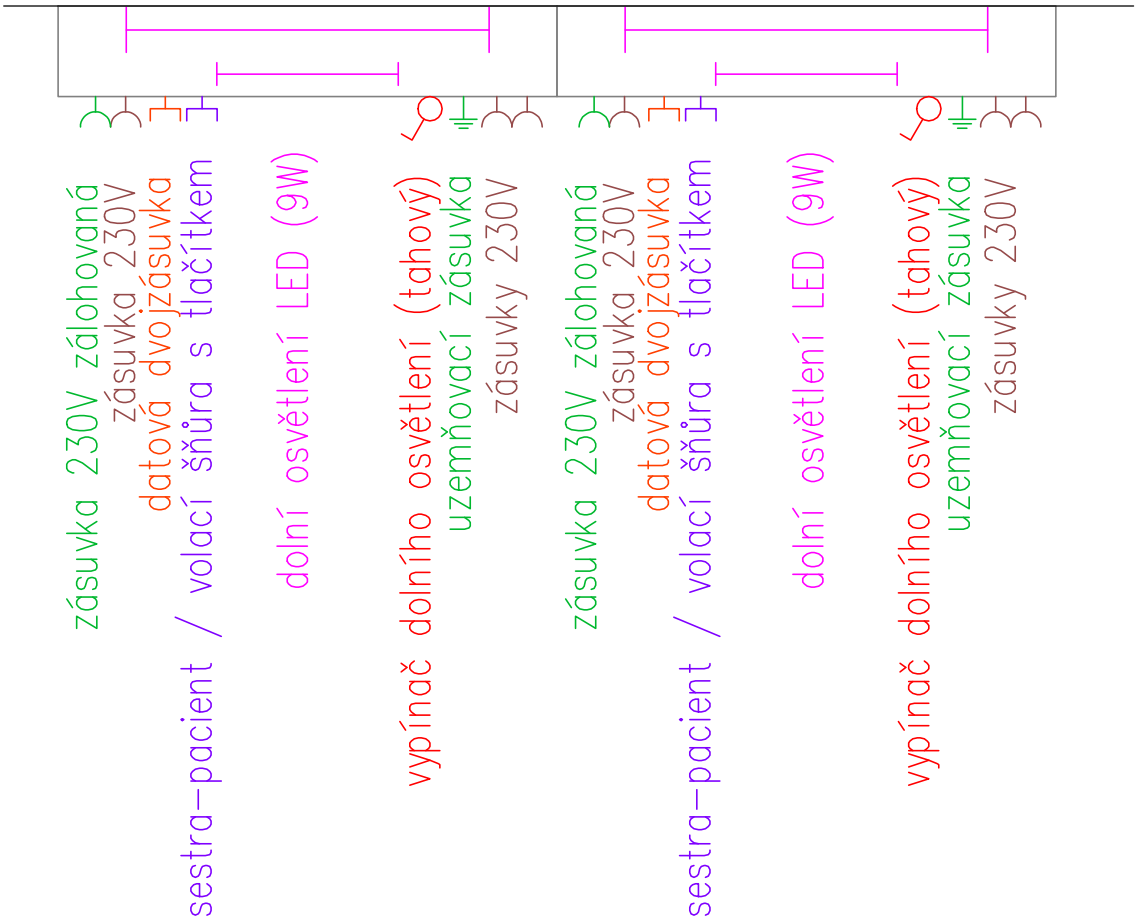

ODP. PROJEKTANT		PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> Multitechnik DIVIZE II, s.r.o. NA PŘÍKOPECH 1782 CHOMUTOV TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774</div>		
Ing. Šafařík		Ing. Hoyer	Ing. Hoyer	Ing. Šafařík			
MÚ	MOST				FORMÁT	2 x A4	
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S. – NEMOCNICE MOST, O.Z.				DATUM	02/2020	
AKCE	RESTRUKTURALIZACE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE – REVIZE 2020 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – NEMOCNICE MOST, O.Z.				STUPEŇ	DSP	
					Č. ZAKÁZKY	1215	
					MĚŘITKO		Č. VÝKRESU
OBSAH		INSTALAČNÍ NÁSTĚNNÉ RAMPY U LŮŽEK				1:25	S 10