

Zákazník: **Krajská zdravotní, a.s.**

Adresa: **Sociální Péče 3316/12a, Ústí nad Labem**

IČ: **25488627**

Projekt: **Rozvaděč RH - pole 10**

Zakázka: **Z19001**

Počet stran: **9**

Název souboru: **Projekt-RH-pole-10**

Datum:

**Poznámky:**  
**Doplnění RH o nové pole 10**  
°  
**Adresa místa instalace:**  
**MNUL - budova C**  
**Místnost: Hlavní rozvodna - suterén**  
**Sociální Péče 3316/12a, Ústí nad Labem**

Vypracoval: **Ing. Albert Kymla**

Schválil:

# OBSAH

Záložka / List	Číslo stránky
Titulní strana	1
OBSAH	2
Obsah	3
TECHNICKÁ ZPRÁVA	4
Technická zpráva	5
ROZVADĚČ RH - pole 10	6
Rozvaděč RH - pole 10	7
Rozvaděč RH - pole 10	8
Rozvaděč RH - pole 10	9

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Rozvaděč RH - pole 10:**

Nový rozvaděč RH - pole 10 bude umístěn v hlavní rozvodně budovy C vedle stávajícího pole 9. Nové pole bude mít stejné rozměry jako stávající pole v rozvodně. Kabely do rozvaděče budou vstupovat spodem a horem, přičemž shora rozvaděče budou průchodky a dno bude otevřené (pod rozvaděčem je kabelová šachta).

Provedení rozvaděče: nástěnný kovový rozvaděč

Rozměry: výška 2320mm (včetně soklu 70mm), šířka 800mm, hloubka 530mm.

Barva rozvaděče - šedá.

**Hlavní přívod pro rozvaděč RH - pole 10:**


Rozvaděč RH - pole 10 bude jištěn v trafostanici TS2 v rozvaděči RH3 - pole 6B. Kde bude umístěn pojistkový odpínač 3x630A. Hlavní přívodní kabel bude ve specifikaci realizován 2x 1-CYKY 3x240+120. Bude využito stávající kabelové trasy z trafostanice TS2 kolektorem do budovy A a dále kabelovou trasou do budovy C. Délka trasy cca do 200 m.

**Napojení trasfuzního oddělení na nový zálohovaný rozvaděč RH - pole 10:**

Na jistič -F101 bude napojen rozvaděč nový RUPS (2. patro, transf. odd., rozvodna č. 253), dále bude na jistič -F107 napojen rozvaděč RO1-B, který napájí mrazící boxy transfuzního oddělení, v rozvaděči je počítáno s rezervními vývody.

# ROZVADĚČ


## RH - pole 10



Zálohováno DA TS2 Volvo Penta 475kW





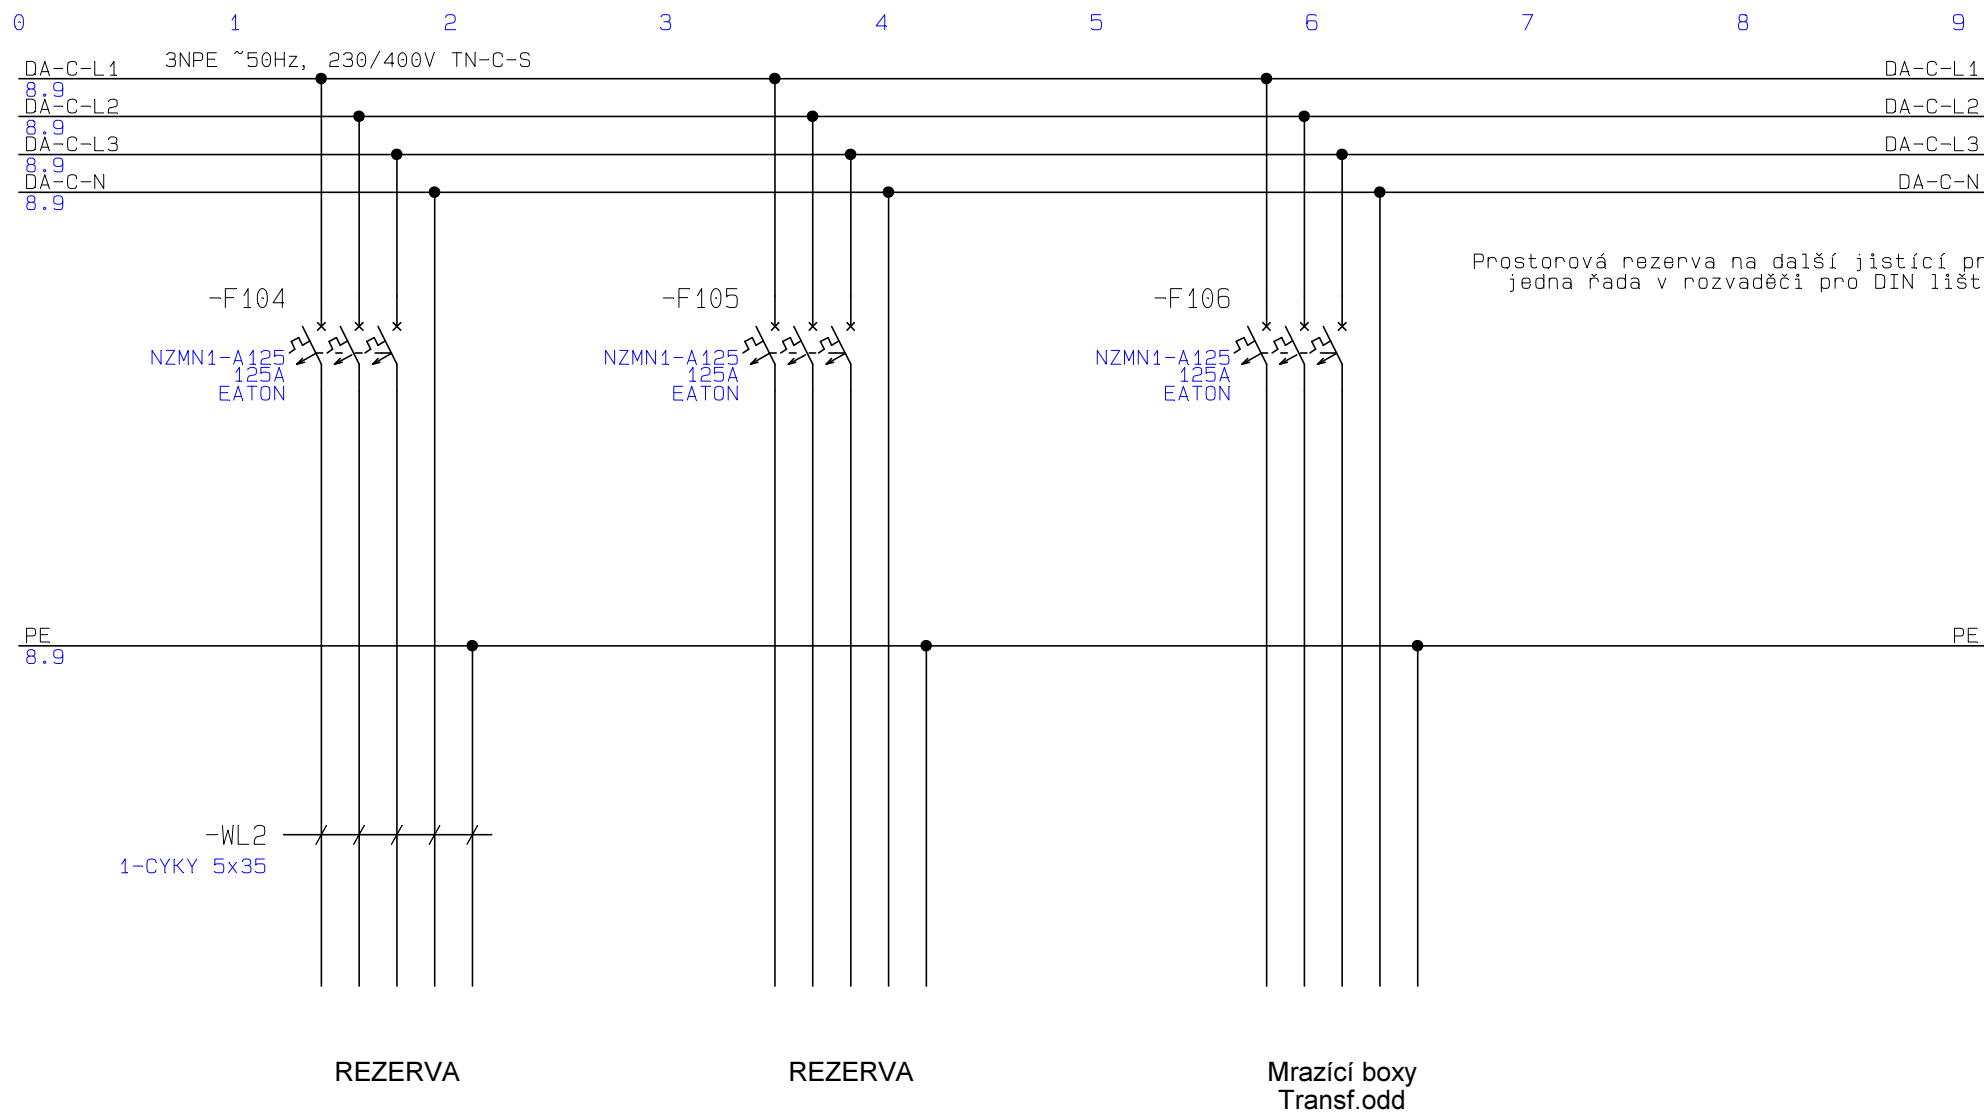

Ing. Albert Kymla  
Nepelova 950/4  
198 00 Praha 9 - Hloubětín  
IČ: 07508204 DIČ: CZ8203030000

Investor:

Zakázka: Z19001

Projekt:

UPS 40kVA - Transfuzní odd.

Vypracoval: Ing. Albert Kymla

Schválil:

Změna:

Výkres:

Rozvaděč RH - pole 10

Reference: +RH1 - pole 10

Datum: 6.3.2020

Měřítko: 1:1

List 9

z 9