

## PRŮRAZ ZE 3.NP NA ANTÉNU

- JÁDROVÉ VRTÁNÍ d=150mm

VENTILATOR DN150 S VENKOVNÍ ŽALUZII – UMÍSTĚNÍ POD STROPEM

JADROVÉ VRTÁNÍ d=150mm

MŘÍŽKA S 2 FILTREM

KLIMATIZACE

2300


190

800x1970

ZEV.

C1

800x1970

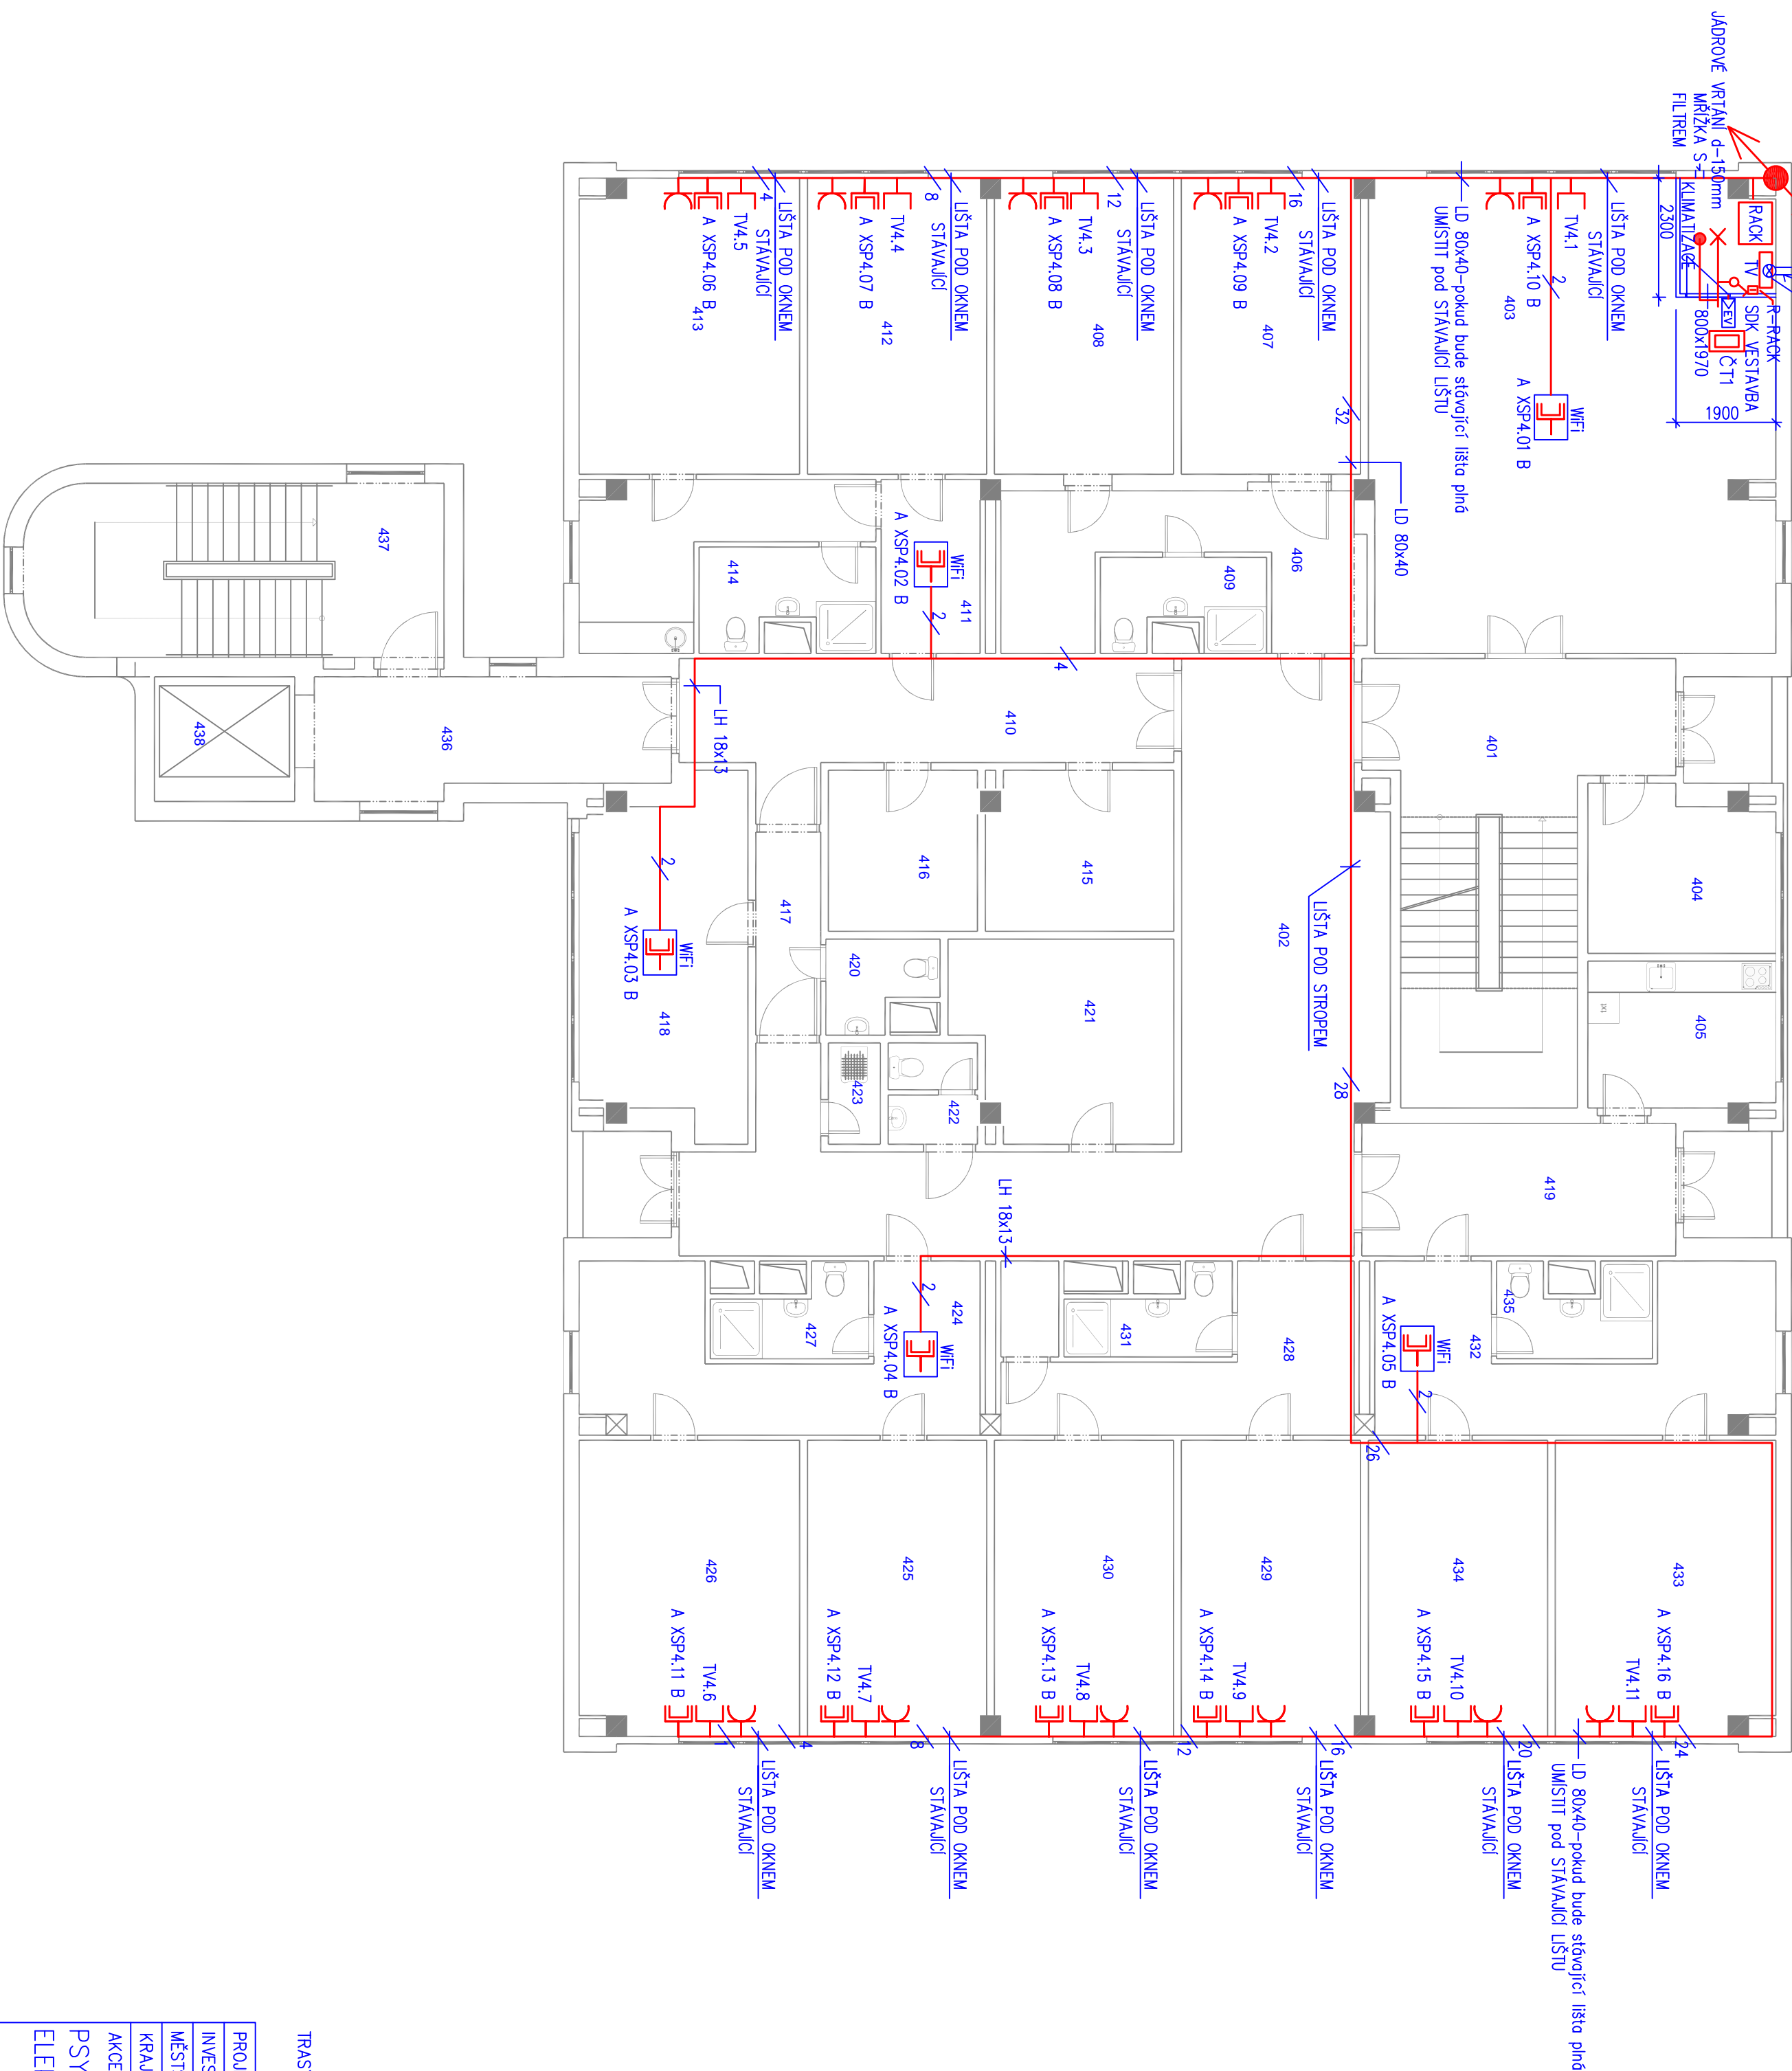

Legenda		Miestnosti:		Právnici (m <sup>2</sup> )		Právnici (m <sup>2</sup> )	
431	Chlá	Ušiel mlieko		36,79 m <sup>2</sup>	PVC	Uprava povrchu stien	Porcelán
402	Chlá	Smotana + omotka		64,07 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
403	Chlá	Kremová		70,98 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
404	Chlá	Slad		10,56 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
405	Chlá	Kuchynka		10,46 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
406	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
407	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
408	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
409	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
410	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
411	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
412	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
413	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
414	Chlá	Ušiel maslo		62,1 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
415	Chlá	Ušiel maslo		10,98 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
416	Chlá	Ušiel maslo		8,89 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
417	Chlá	Ušiel maslo		4,89 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
418	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
419	Chlá	Ušiel maslo		9,75 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
420	Chlá	Ušiel maslo		3,30 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
421	Chlá	Ušiel maslo		15,37 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
422	Chlá	Ušiel maslo		3,98 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
423	Chlá	Ušiel maslo		1,98 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
424	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
425	Chlá	Ušiel maslo		20,33 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
426	Chlá	Ušiel maslo		15,86 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
427	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
428	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
429	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
430	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
431	Chlá	Ušiel maslo		4,27 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
432	Chlá	Ušiel maslo		18,16 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
433	Chlá	Ušiel maslo		23,83 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
434	Chlá	Ušiel maslo		19,82 m <sup>2</sup>	Keramika	Sušova omotka	
435	Chlá	Ušiel maslo		4,83 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
436	Chlá	Ušiel maslo		15,87 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
437	Chlá	Ušiel maslo		27,42 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
438	Chlá	Ušiel maslo		7,00 m <sup>2</sup>	PVC	Sušova omotka	
439	Chlá	Ušiel maslo		...	PVC	Sušova omotka	

TRASY MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ODSOULHAŠENY ODPOVĚDNÝM PRACOVNÍKEM

PROJEKTANT : ING.VLASTIMIL KRIŽAN	ING. VLASTIMIL KRIŽAN STRAŽKY 21 403 40 USTI NAD LABEM TEL: 603 709 577
INVESTOR : KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S., MASARYKOVA NEMOCNICE, O.Z.	
MĚSTSKÝ ÚŘAD : USTÍ NAD LABEM	
KRAJ : ÚSTECKÝ	
AKCE :	
PSYCHIATRIE – NOVÉ ROZVODY SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ	FORMÁT: A2
	DATUM : 03/2021
	STUPEŇ: DPS
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 26/2021
OBSAH :	MĚŘÍTKO: 1 : 100
PŮDORYS 4.NP	ČÍSLO VYKRESU: E-04.4