



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. PETR GEIST

VYPRACOVAL
ING. A. KRATOCHVÍL

VÝPIS VÝROBKŮ
RENTGENOVÉ

LIST

1

D1.01 NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS, JIP
NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.

A 02-18-P

HLINÍKOVÉ

REVIZE R3 – 06/2021

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

RENTGENOVÉ POSUVNÉ DVEŘE

- VELIKOST KRYTU POHONU 140x285 MM
- PREZENČNÍ ČIDLO
- AKTIVAČNÍ SENZOR – BEZDOTYKOVÉ TLAČÍTKO
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK V POHONU
- OVLADAČ NA KLÍČ V KOVOVÉM POUZDRU
- ZÁLOŽNÍ BATERIE 24V PRO NOUZOVÉ OTEVŘENÍ, NAPOJENÍ NA EPS
- TĚSNĚNÍ PO CELÉM OBVODU
- VODÍCÍ PODLAHOVÉ KULISY
- MECHANICKÉ KLIKY PRO OTEVŘENÍ S MOŽNOSTÍ UZAMČENÍ Z OBOU STRAN
- OBOUSTRANNĚ OBLOŽENO KOMPAKTNÍM LAMINÁTEM TL. 3MM
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 32 dB
- PROPUSTNOST VZDUCHU TŘÍDA 4
- OLOVĚNÁ VLOŽKA 2,0 MM
- MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU prEN 1260050-1 (OMEZENÍ DINAMICKÝCH SIL)
- CERTIFIKÁT EPD

ELEKTROPOHONY:

- KAŽDÝ POHON VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ PRO POUŽITÍ NA ELEKTROPOHÁNĚNÉ DVEŘE, BEZPEČNOSTNÍ SENZOR ZABRAŇUJE KOLIZI DVEŘÍ S PŘEKÁŽKOU A TÍM CHRÁNÍ OSOBY POHYBUJÍCÍ SE V PROSTORU DVEŘÍ, POKUD BEZPEČNOSTNÍ IR SENZOR ZAZNAMENÁ PŘEKÁŽKU, ZASTAVÍ ČINNOST ELEKTROPOHONU A TÍM ZABRÁNÍ KOLIZI

EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE S HYGIENICKÝM TĚSNĚNÍM

KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, SPLŇUJE EN 16005, EN 60335-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN ISO 13849-1, ROZŠÍŘUJÍCÍ FUNKCE: I/O BOARD – SYNCHRONIZACE DVOU POHONŮ, ADAPTIBILNÍ ŠÍŘE OTEVŘENÍ, ČÁSTEČNÉ RYCHLÉ OTEVŘENÍ (NURSE FUNCTION), FUNKCE PUSH & CLOSE, PŘEPÍNAČ FUNKCÍ DVEŘÍ: DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU V SOULADU S NORMOU prEN 1260050-1 (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL), TĚSNĚNÍ TIGHTSEAL – ODOBNOST PROTI PRŮCHODU VODY V SOULADU S NORMOU EN 1026 A TEST ODOBNOSTI PRŮCHODU VZDUCHU V SOULADU S NORMOU EN1027
BLIŽŠÍ SPECIFIKACE POHONU VIZ VÝROBEK Č. A1 – EL. POHONY AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ POSUVNÝCH



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. PETR GEIST

VYPRACOVAL
ING. A. KRATOCHVÍL

VÝPIS VÝROBKŮ
RENTGENOVÉ

LIST

2

D1.01 NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS, JIP
NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.

A 02-18-P

HLINÍKOVÉ
REVIZE R3 - 06/2021

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
E151 1/2	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1400/ 2100 MM POŽADOVANÁ TL. PB: 2,0 MM VNITŘNÍ PLNÉ HLINÍKOVÉ RENTGENOVÉ DVEŘE, RÁMOVÝ SYSTÉM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, VODOROVNĚ POSUVNÉ S EL. POHONEM, POHON S KASTLÍKEM VÝŠKY 300 MM OSAZEN NAD OTVOREM. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ TLAČÍTKA A BEZDOTYKOVÉHO KARETNÍHO SPÍNAČE. <u>DVEŘE</u> - DVOUKŘÍDLÉ, SYMETRICKÉ, POSUVNÉ - O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 700+700 x 2100 MM - MIN. POŽADOVANÁ TL. PB 2,0 MM - VČETNĚ TĚSNĚNÍ PO CELÉM OBVODU - DVEŘE S EL. POHONEM - PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL.SYSTÉMU MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ S NÁSLEDNÝM UZAVŘENÍM SAMOZAVÍRAČEM – DLE PBŘ - VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU) - VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMŮ – VOLIČ KLÍČKOVÝ V KOVOVÉM ODOLNÉM POUZDŘE S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY - VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU - VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ - KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, I/O BOARD – SYNCHRONIZACE DVOU POHONŮ, A DAPTIBILNÍ ŠÍŘE OTEVŘENÍ, ČÁSTEČNÉ RYCHLÉ OTEVŘENÍ (NURSE FUNCTION), FUNKCE PUSH & CLOSE, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL) - VČETNĚ RTG OCHRANY, RTG – BLOKACE OTEVŘENÍ - VČETNĚ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ NEREZOVÝM PLECHEM <u>POPIS PROVOZU</u> - DVEŘE V BĚŽNÉM PROVOZU OTEVÍRÁNY KARTOU A TLAČÍTKEM, RTG OCHRANA A BLOKACE OTEVŘENÍ DVEŘÍ PŘI AKTIVNÍM RENTGENOVÉM ZÁŘENÍ	-	1	-	-	1

PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA
SAMOSTATNÉM LISTĚ

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP


Σ


(E151)

2/2

POZNÁMKA

- PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- BAREVNOST DLE PD INTERIÉR

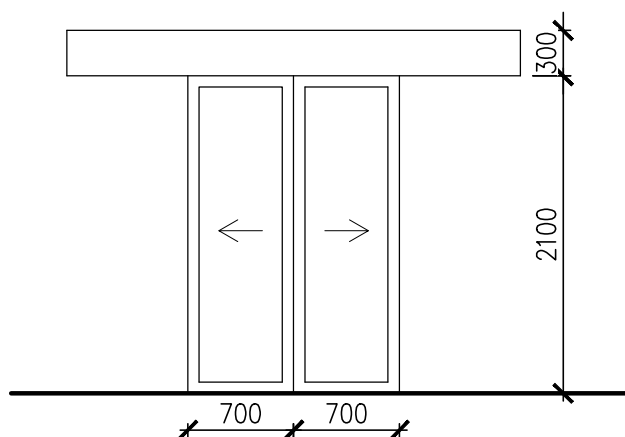
1062
RTG

1400
2100


1043b

CHODBA-ČEKÁRNA

(E151)

PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA
SAMOSTATNÉM LISTĚ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
E152	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU : 1500/ 1100 MM PARAPET : 1000 MM POŽADOVANÁ TL. PB: 2,0 MM	–	1	–	–	1

1/2

VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ **RENTGENOVÉ OKNO**, RÁMOVÝ SYSTÉM
OKNO FIXNÍ

- OLOVĚNÉ SKLO MEZI OVLADOVNOU A RENTGENOVNOU
- CHRÁNÍ PŘED ÚČINKY ŠKODLIVÉHO ZÁŘENÍ
- NÁVRH PRO ENERGII VYDÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE V RENTGENOVĚ (TOTO ŘEŠENÍ JE EKVIVALENTEM MINIMÁLNÍ TLOUŠTKY OLOVA 2,0 MM)
- MECHANICKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ
- SKLO ODOLÁVÁ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM
- SKLO BUDE DODÁNO VČETNĚ OSAZOVACÍHO HLINÍKOVÉHO RÁMU, KTERÝ SE OSADÍ Z KAŽDÉ STRANY OTVORU PO OSAZENÍ SKLA.
- VČETNĚ UTĚSNĚNÍ– PŘELIŠTOVÁNÍ V MÍSTĚ STYKU RÁMU A ZDIVA PROTI PRONIKÁNÍ RTG ZÁŘENÍ !!!
- ZE STRANY ZÁŘENÍ BUDE PROVEDENO OKOLO CELÉHO OBVODU OKNA DOZDÍVKA – VIZ DETAIL


BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- BARVA DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA

- PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI PARAMETRY A PODROBNÝM POPISEM VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU
- BAREVNOST DLE PD INTERIÉR

DETAIL UCHYCENÍ RÁMU OKNA

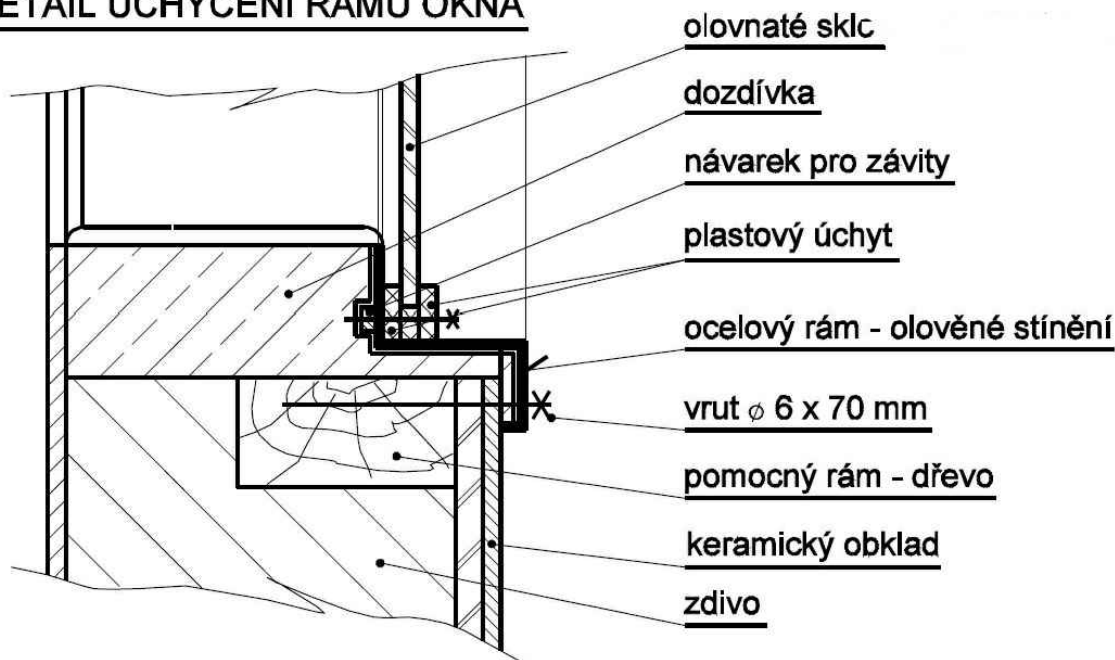
PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA
SAMOSTATNÉM LISTĚ

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP



3.NP

Σ


E152

2/2

PODROBNÉ POŽADAVKY VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NA
SAMOSTATNÉM LISTĚ

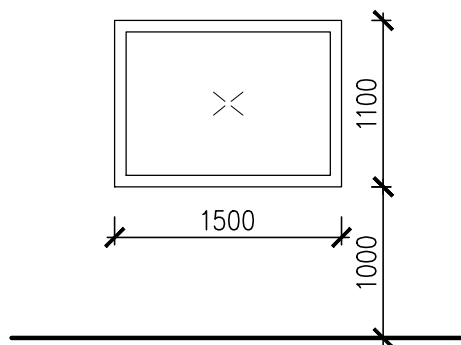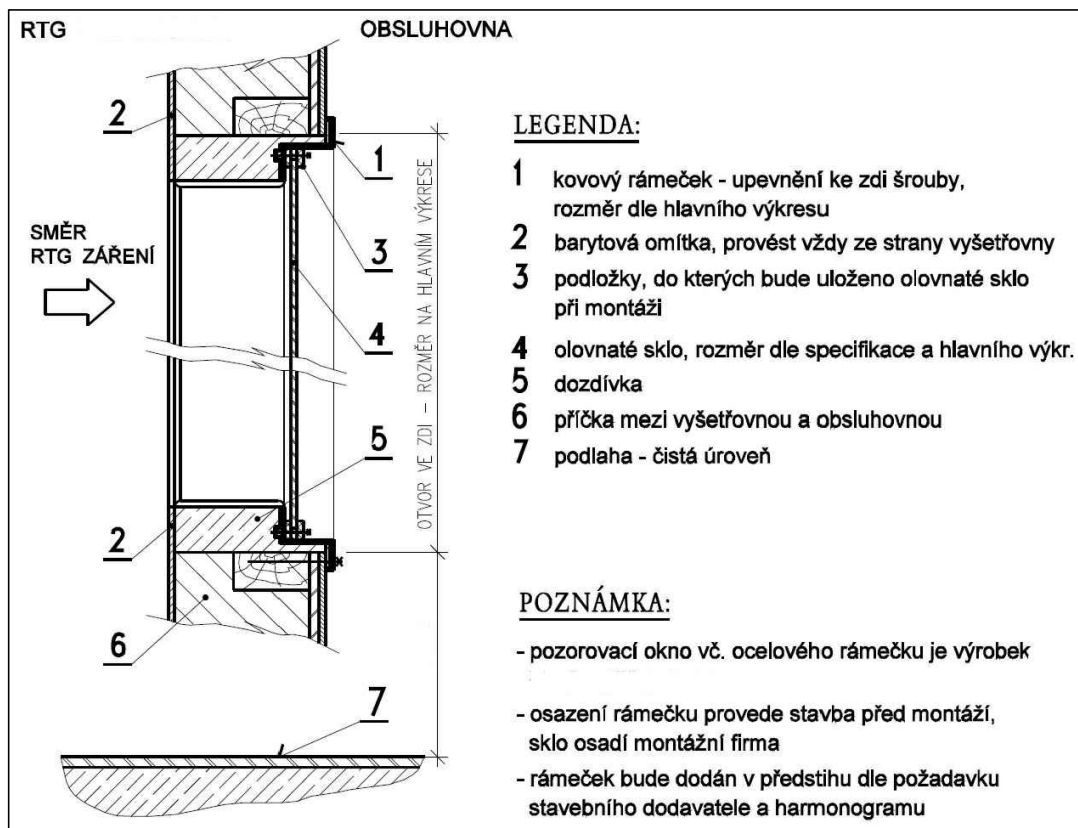

1061
OVLADOVNA

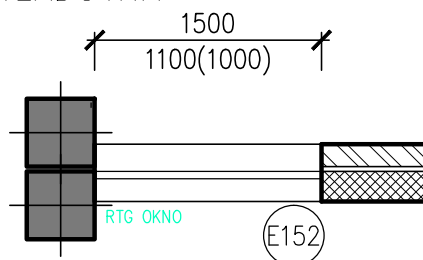

1062
RTG