



# ULOŽENÍ KABELŮ NN


## VE VOLNÉM TERÉNU

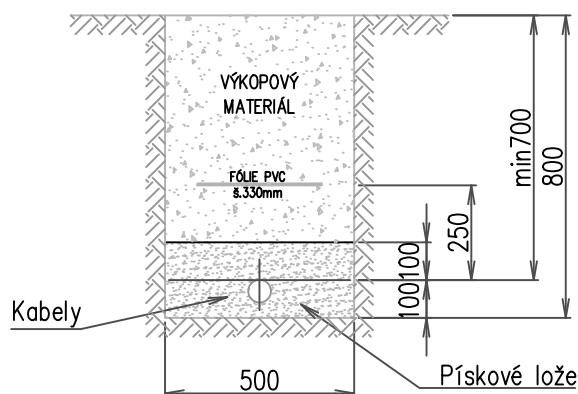

## V CHODNÍKU

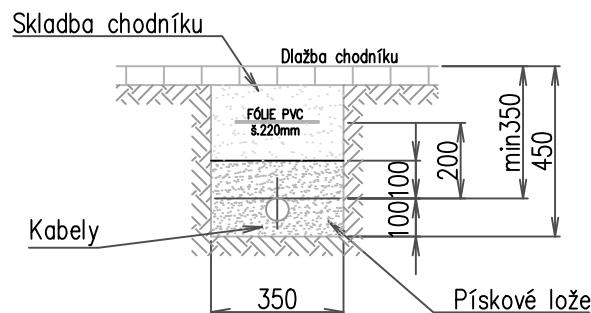


## PŘES KOMUNIKACI

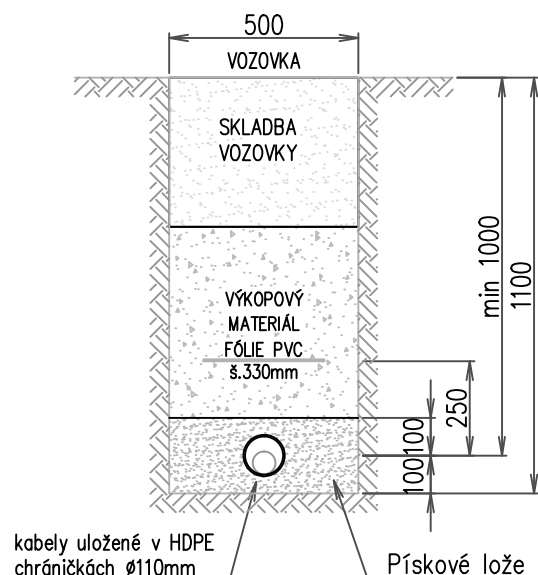

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

## D2.07 PŘÍPOJKA A PŘELOŽKY NN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ELEKTRO-Ing. Klíma s.r.o. Tomáše Bati 1041, Třebíč			<div><div>ELEKTRO</div><div>ING. KLÍMA</div><div>s.r.o.</div><div>Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč</div><div>iČ: 25522043, DIČ: CZ25522043, <a href="http://www.elektro-klíma.cz">www.elektro-klíma.cz</a></div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. JOSEF KLÍMA	ING. JOSEF KLÍMA	ING. KAREL TOMEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			<div><div></div><div>Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava</div><div>tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55</div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. PETR GEIST			
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	A4
NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS VČ. JIP A NADZEMNÍ SPOJOVACÍ KORIDOR SE STÁVAJÍCÍM PAVILONEM "D" KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.			DATUM	11 / 2019
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 02-18-P
VÝKRES	ULOŽENÍ KABELŮ NN		MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
			1 : 20	D2.07-07