OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMA VÝROBKU	ROZMĚR	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
05 Z	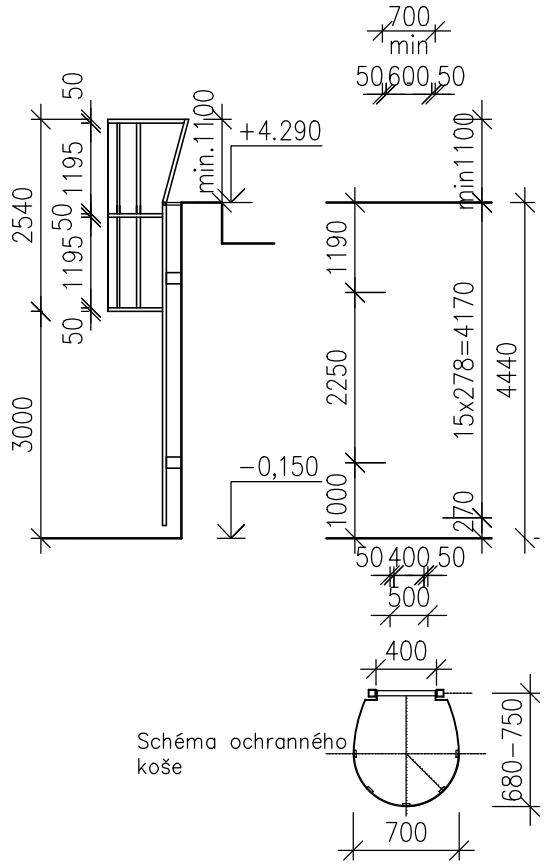		Ocelový revizní žebřík s výstupní plošinou dle ČSN 74 3282 pro výstup na střechu. Žebřík bude připevněn prošroubováním navařených ocelových pásů 180x150x10 na štěříny a připravených ocelových L pásů kotvených do žlb. zdiva, procházejících obvodovým pláštěm. Materiál žebřík štěříny 50/50/5mm příčle 35/35/2mm ochranný koš pásovina 50/5mm	1ks hmotnost 148kg	žárový pozink přesné provedení bude zhotoveno dle dílenské dokumentace
06 Z		øL 50/50/5	ochranný profil hrany rampy	13,0 mb	žárově zinkováno
07 Z			typová podlahová dilatační lišta v místě napojení kolektoru na podlahu trafostanice	1,7 mb	
08 Z			typová stěnová dilatační lišta v místě napojení kolektoru na zdivo trafostanice	5,6 mb	
09 Z	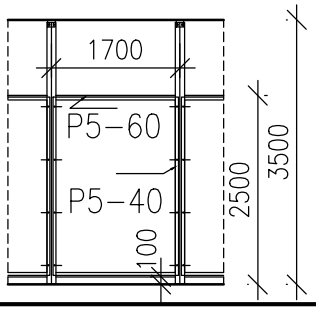	5,2 mb výška 2,5 m	ocelová drátěná příčka mezi rozvodnami, ocelový rám z pásoviny+ žebírkové pletivo z krepovaného drátu, rozměr oka 20x20 mm, průměr drátu 2 mm, sloupky "L" 60/60/6 včetně kotevních desek a kotev	hmotnost 163,1kg pletivo 11,8 m2	žárově zinkováno

*** DESIGN AND ENGINEERING SERVICES PRAHA, tel/fax: 220 515 164, 220 515 172, E-mail: des@des.cz ***

DES Praha s.r.o	ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍLOHY
Nové energocentrum - SO 02-Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie			
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1	110-a /2