



Název veřejné zakázky: **Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3031/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci Příloha č.2 Výkaz výměr je uveden jeden konkrétní model zdroje UPS Sentryum S3T CPT, výrobce Riello.

Podle §36 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (zásada přiměřenosti) se domníváme, že je uvedením jednoho konkrétního zařízení bráněno volné soutěži a výsledkem může být nevhodné chování zadavatele s veřejnými prostředky.

Obligatoční návrh smlouvy diskriminuje nabídky a řešení, které se odlišují od jednoho konkrétního zařízení.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o administrativní chybu a tento požadavek bude z přílohy č. 2 - Výkaz výměr odstraněn.


Příloha č. 2 - Výkaz výměr bude aktualizována a je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

Prosím o potvrzení, že příloha č.1 smlouvy Nabídka s technickou specifikací nabízeného řešení bude nadřazena původním zadávacím podmínkám, kde je uveden konkrétní zdroj UPS a počet akumulátorů.

Důvodem je to, že počet akumulátorů je u každého výrobce zdroje UPS rozdílný, ale v zadávacích podmínkách je uvedeno, že počet akumulátorů musí být 40ks 65A 12V. Námi uvažované řešení počítá se 60ks akumulátorů 12V v řetězci.

Podle jednoduchého vzorce požadujete celkovou kapacitu $40ks \times 65Ah = 2600Ah$. V našem případě nabídneme akumulátory 45Ah 12V v počtu 60ks. Součin kapacit bude tedy $60ks \times 45Ah = 2700Ah$. Námi nabízené řešení bude obsahovat akumulátory o vyšší kapacitě než dané zadáním a doba zálohy bude vyšší než definovaná zadáním.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Jedná se o administrativní chybu a tento požadavek bude z přílohy č. 2 - Výkaz výměr odstraněn. Zadavatel požaduje pouze celkový výkon 10 KVA, 1F a dobu zálohování minimálně 3 hodiny.

Příloha č. 2 - Výkaz výměr bude aktualizována a je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3:

Jaké jsou rozměry místnosti a prostor, ve které bude zdroj UPS a bateriový modul instalován?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zdroj i bateriový modul budou instalovány ve stávajících prostorech. UPS v rozvodně 4x6m, baterie v místnosti vedle rozvodny o rozměrech 4x7m.

Dotaz č. 4:

Jaká je délka kabelů přívodů do UPS z rozváděče? Je rozváděč ve společné místnosti s UPS? Kudy a jak mají být kabely vedeny?

Odpověď na dotaz č. 4:

Kabelová trasa bude průrazem ve zdi a svedena do kabelového prostoru pod UPS, délka cca 10m.

Dotaz č. 5:

Prosím o potvrzení, že stěhovací trasa z místa vykládky materiálu z nákladního automobilu do prostoru instalace je bezbariérová a umožňuje po celé délce stěhovací trasy manipulaci a dopravu na paletizačním vozíku.

Odpověď na dotaz č. 5:

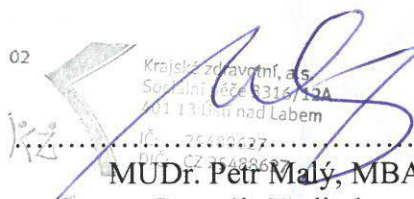
Trasa pro stěhování je bezbariérová.

Přílohy:

Příloha č. 2 - Výkaz výměr _aktualizováno 19.9.2022

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 20-09-2022

02 
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
DIČ: CZ35488627
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel