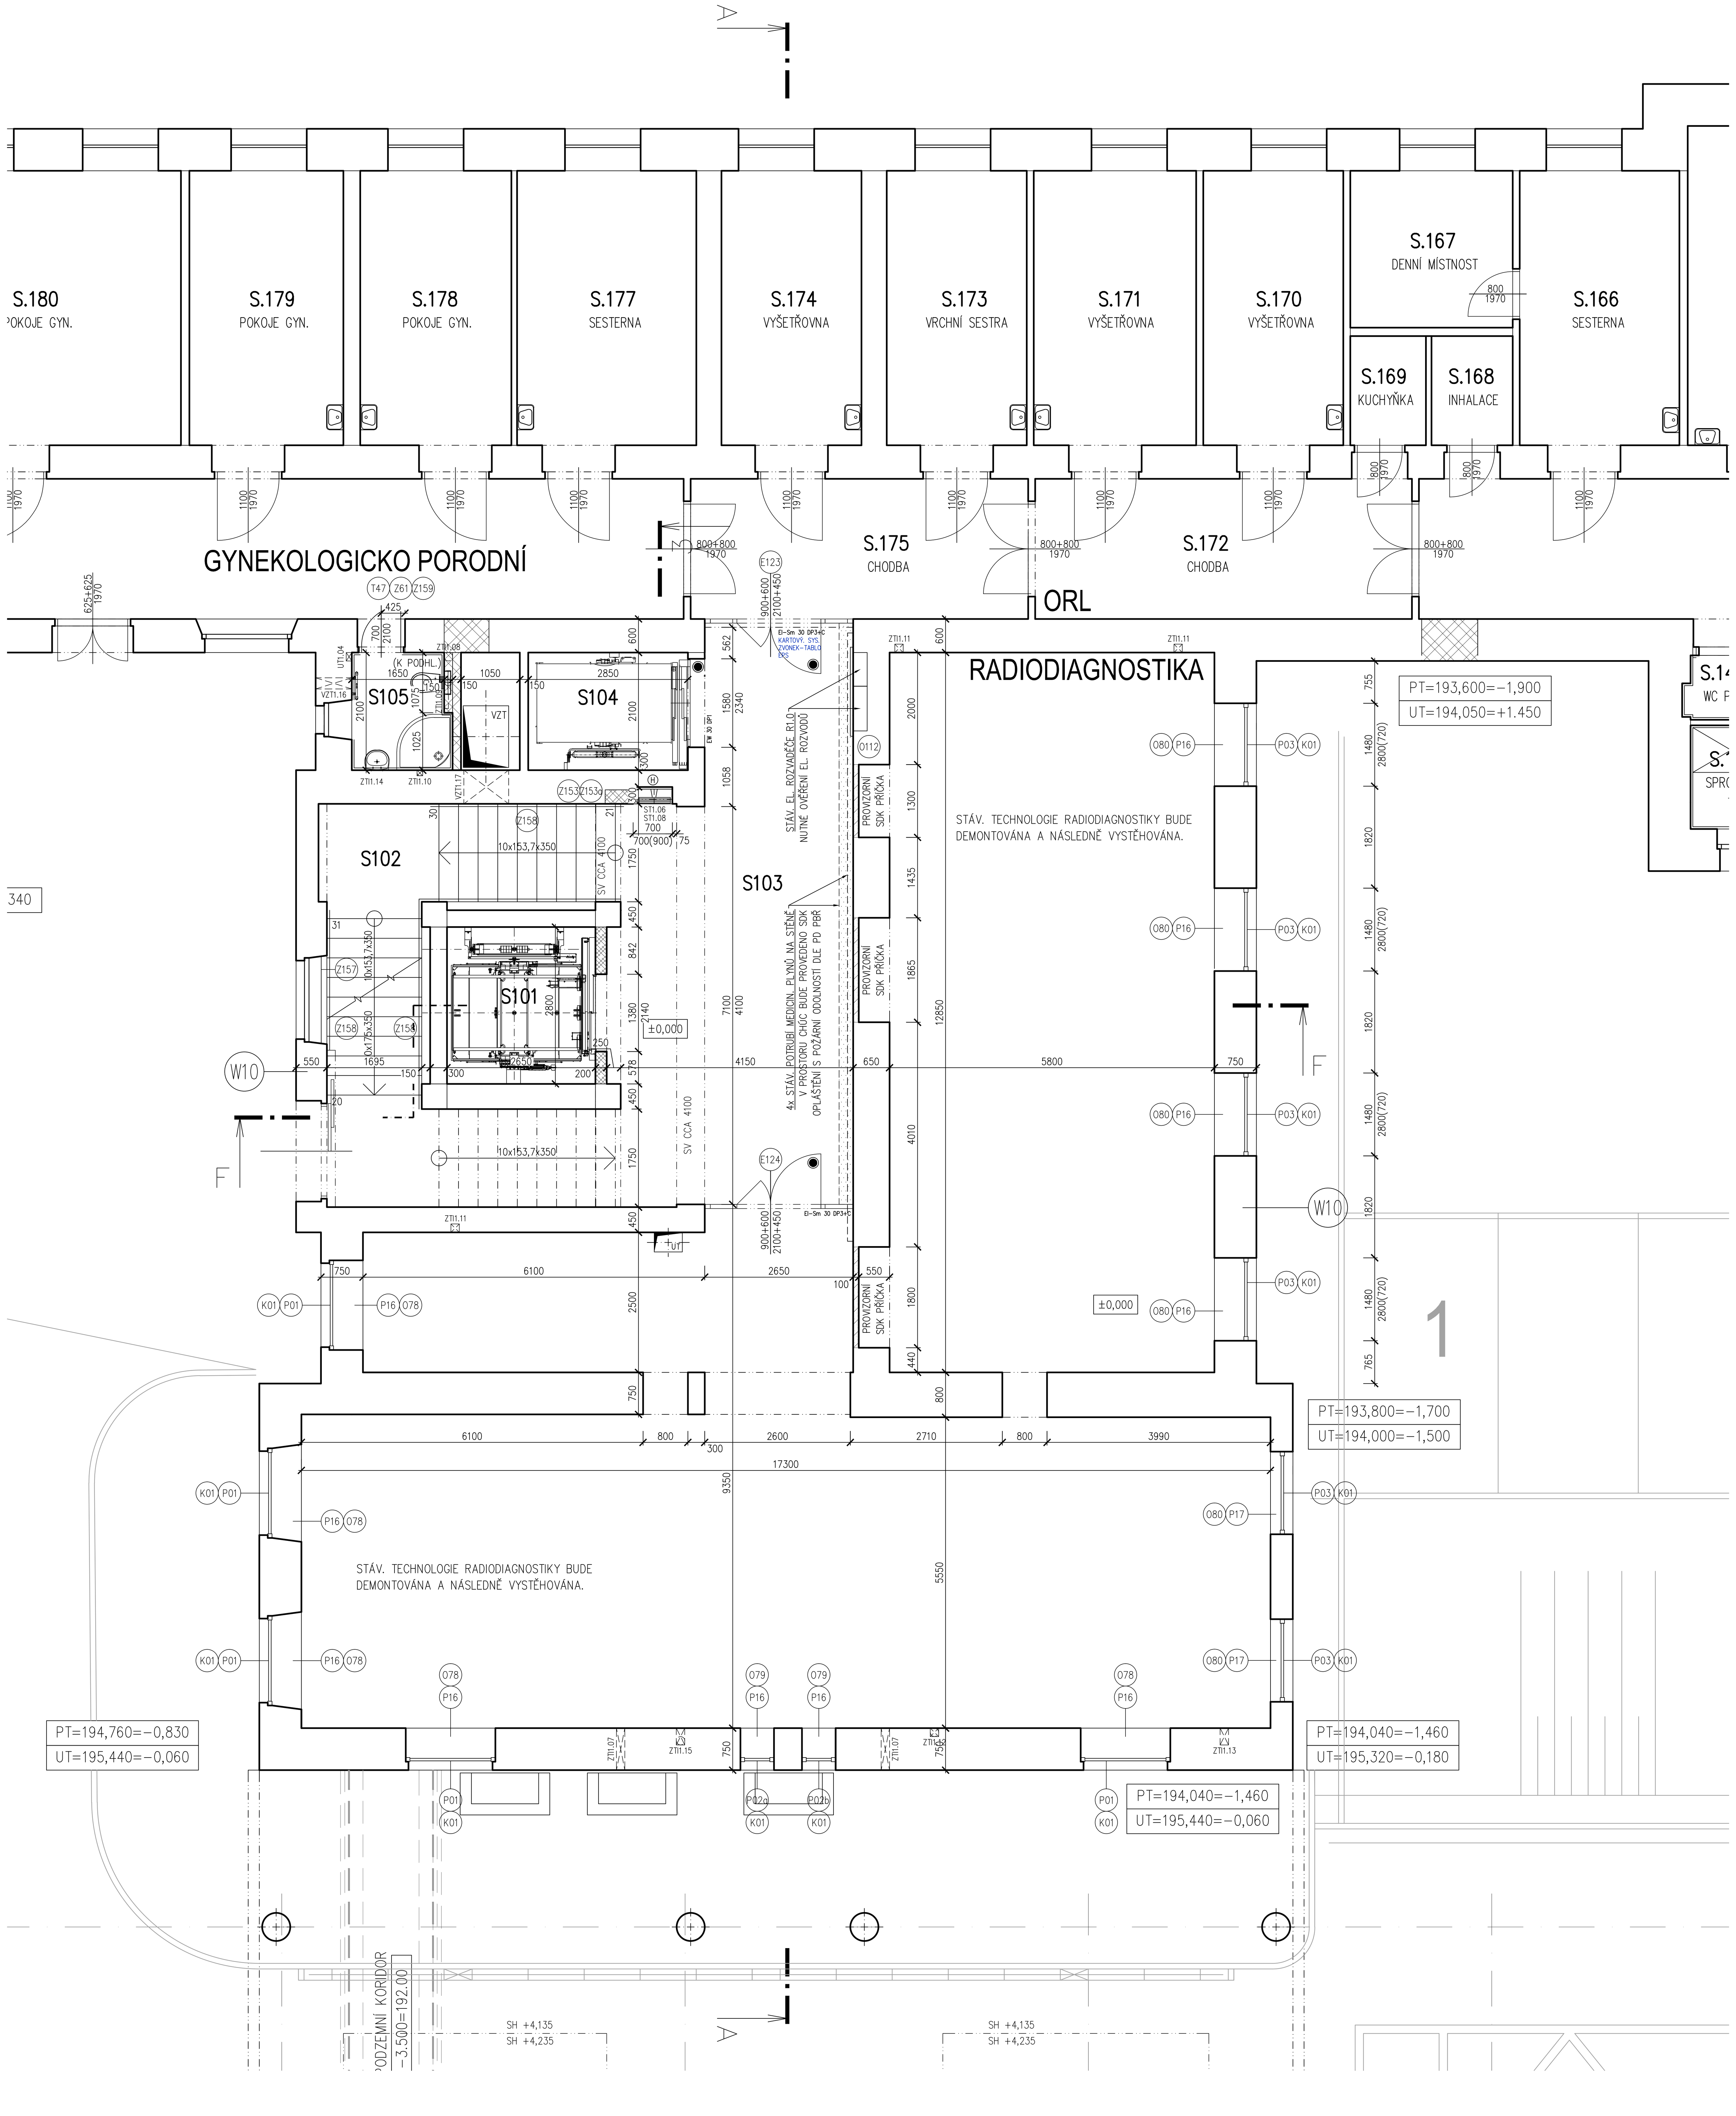

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY V KOMBINACI S ŽELEZOBETONOVOU MONOLITICKOU STĚNOU – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP-P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa, Rw=min.48dB, REI 180 DP1, S BARYTOVOU OMÍTKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 250 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 49 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 100 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- ZDIVO TL. 75 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 37 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,25 W/mK
- NUTNÉ DOZDÍVKY– ZDIVO DOZDĚNO Z CIHELNÝCH BLOKŮ DLE PŮVODNÍ TLOUŠŤKY ZDIVA
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PRŮHLEDNÉ ČÁSTI ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI – PŘED BETON. PRVKY (NADPRAŽÍ, PARAPETY, SLOUPY, STĚNY), IZOLAČNÍ DVOJSKLO SMALT.+TEP. IZOLACE Z MIN.VLNY+AL PLECH+ PŘÍDAVNÁ IZOLACE Z MIN. VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY KONTAKTNÍ Z MINERÁLNÍ VLNY DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z EPS/XPS DRUH IZOLACE, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- OPLÁŠTĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN STROJOVEN VZT V 5.NP ZE SENDVIČOVÝCH PLECHOVÝCH PANELŮ Z MINERÁLNÍ VLNY TL. 200 MM, PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PŘÍP. TLAKOVÉ VODĚ A RADONU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- BETON PROSTÝ – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŘÍP. SPECIF.VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ
- ROSTLÝ TERÉN, ZHUTNĚNÝ – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 200 MM, FRAKCE 0–63. PODÍL JEMNOZRNNÝCH ČÁSTIC DO 15%, MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MIN. 70 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- HUTNĚNÝ PODKLAD (VYTVOŘENÍ PILOTOVACÍ ROVINY) – ŠTĚRK 0 – 63 MM TL. MIN 400 MM, NETŘÍDĚNÝ "ODVAL" BEZ KŘIVKY FRAKCE, ZHUTNĚNÍ NA Edef=MIN. 50 MPa, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- NETŘÍDĚNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL – ŠTĚRKOPÍSEK, DOBŘE HUTNITELNÝ, HUTNIT PO MAX. VRSTVĚ 300 MM MÍRA ZHUTNĚNÍ Edef2/Edef1 < 2, ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 40 MPa
- OBSYP ZEMINOU ZHUTNĚNÝ KOLEM OBJEKTU, MÍRA ZHUTNĚNÍ BUDE MIN. 96% PS V MÍSTECH KOMUNIKACÍ ZHUTNĚNO NA Edef=MIN. 45 MPa, V MÍSTECH CHODNÍKŮ NA Edef=MIN.30MPa
- ŠTĚRK FRAKCE 8/16, OKOLO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ ZCELA BEZ PRACHOVÝCH ČÁSTIC
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 60 DP1
  – JEDNODUCHÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL. 50 MM S OBOUSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 2x 12,5 MM TYPU A (DLE ČSN EN 520+A1)

MAX. 600 MM / 100 MM
– 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
– OC. KONSTRUKCE TL. 50 MM
– 2x SDK DESKA TL. 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)

SKLADBY KONSTRUKCÍ – VODOROVNÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- (F1) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1NP NA TERÉNU
- (F2) SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM
- (F2a) SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE NAD KORIDOREM VČETNĚ VODOST. BETONU
- (F3) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 1NP NA TERÉNU (DOJEZD VÝTAHŮ, VNITŘNÍ KORIDOR APOD.)
- (F3a) SKLADBA ZÁKLADOVÉ PODLAHOVÉ KCE 1PP NA TERÉNU (PROHLOUBENÍ STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY)
- (F4) SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP SPOJ. KORIDORU DO STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- (F5) STROP MEZI 5NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NEVYTÁPĚNÝM PROSTOREM STANOVÉ STŘECHY
- (F6) SKLADBA ZATEPLENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 2NP NAD HLAVNÍMI VSTUPY DO OBJEKTU
- (F6a) SKLADBA ZATEPLENÍ OTEVŘENÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- (F7) SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE NAD VNITŘNÍM KORIDOREM
- (F8) SKLADBA U VSTUPU SE SNÍŽENÝM STROPEM
- (F9) NOVÁ HYDROIZOLACE A OPRAVA PODKLADNÍCH KONSTRUKCÍ 1PP

SKLADBY KONSTRUKCÍ – FASÁDA/ SVISLÉ KONSTRUKCE

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

- (W1) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- (W2) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL. 200 MM, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST
- (W3) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – DRENÁŽ
- (W3a) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL. 160 MM – BEZ DRENÁŽE
- (W3b) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 160 MM
- (W4) OBVODOVÉ ZDĚNÉ ZDIVO VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU
- (W5) SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY VENKOVNÍCH BETONOVÝCH PODKLADŮ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1,5 MM, MODELOVÁ STĚRKA V IMITACI POHLEDOVÉHO BETONU
- (W6) SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MIN. EI 30 DP1, VODOROVNÉ KLADENÍ – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- (W7) SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ – OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1,5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL. 200 MM – ZAPLECHOVÁNA VLNITÝM PLECHEM
- (W8) SKLADBA STĚN ATIKY SE SENDVIČOVÝMI PANELY
- (W9) SKLADBA VNITŘNÍHO PODZEMNÍHO KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – DRENÁŽ
- (W9a) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN KORIDORU S T.I. Z XPS TL. 100 MM – BEZ DRENÁŽE
- (W9b) SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN BEZ HYDROIZOLACE S T.I. Z XPS TL. 100 MM
- (W10) OPRAVA STÁVAJÍCÍCH FASÁD + NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

LEGENDA PODHLEDŮ

RASTR **R1** – RASTR 600x1200 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R2** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI. ROZMĚR DESEK ŠÍŘKY 600MM

RASTR **R3** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, POUŽITA VARIABILITA (STŘÍDÁNÍ) ROZMĚRŮ DESEK ŠÍŘKY 300, 600MM

RASTR **R4** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

RASTR **R5** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ, ZVÝRAZŇUJÍCÍ SMĚR V MÍSTNOSTI, MAXIMÁLNÍ DÉLKA DESEK

RASTR **R6** – RASTR 600x600 MM, PROSTORY S VYSOKÝMI POŽADAVKY NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ A AKUSTIKU – ANTIBAKTERIÁLNÍ, HYGIENICKÝ, ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED DO PROSTŘEDÍ S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ÚROVEŇ PRACHOVÝCH ČÁSTIC. MOŽNOST OMÝVÁNÍ PODHLEDOVÝCH PANELŮ PO CELÉ PLOŠE ZE VŠECH STRAN DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY A ČIŠTĚNÍM ZA MOKRA.

RASTR **R7** – RASTR 600x600 MM, HYGIENICKÁ DESKA – PROSTORY SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA AKUSTIKU A NA ČISTOTU PROSTŘEDÍ, AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ PODHLED ZE SKELNÝCH VLÁKEN, ODOLNOST PROTI ČIŠTĚNÍ DEZINFEKČNÍMI PROSTŘEDKY, ČIŠTĚNÍ ZA MOKRA

RASTR **R9** – AKUSTICKÝ SYSTÉMOVÝ PODHLED ZE SAMOSTATNĚ ZAVĚŠENÝCH PANELŮ – EXKLUZIVNÍ PROSTORY S VYSOKÝMI NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, SROZUMITELNOST ŘEČI A POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ

RASTR **RPP** – AKUSTICKÝ RASTROVÝ PODHLED **S OBOUSTRANNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30**, S NÁROKY NA DOBROU AKUSTIKU PROSTORU, S POŽADAVKEM NA SNADNOU DEMONTOVATELNOST STROPNÍCH PANELŮ.

RASTR **AKU50 / AKU100** – RASTR 1200x1200 MM, FUNKČNÍ DESKA PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI TECHNICKÝCH PROSTOR – AKUSTICKÝ PANEL ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI "PRŮMYSLOVÝCH" PROSTOR – UTLUMENÍ HLUKU,

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

ST 1.01 – DOPLNĚNÍ VYBOURANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ SKLADBY V MÍSTĚ NOVĚ PROVÁDĚNÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY; NÁŠLAPNÁ VRSTVA DLE STÁVAJÍCÍ
ST 1.02 – LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN A STROPŮ V MÍSTECH SE STAVEBNÍM ZÁSAHEM (PROSTUPY STROPEM, DRÁŽKY VE STĚNÁCH A POD.); NUTNO PROVÉST VE STEJNÉM VZHLEDU JAKO STÁVAJÍCÍ
ST 1.03 – DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAZET RASTROVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍP. ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH V PODHLEDU; PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ
ST 1.04 – PROVEDENÍ SDK PODHLEDU PRO ZAKRYTÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI
 – VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁV. SVÍTIDEL, ČIDEL EPS A DALŠÍCH PŘÍPADNÝCH ZAŘÍZENÍ UMÍSTĚNÝCH NA STROPĚ – PO PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ OSAZENA DO PODHLEDU
 – VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PRODLOUŽENÍ KABELÁŽE A DOPLNĚNÍ DALŠÍHO NUTNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ KONSTRUKCE PODHLEDU:
 – SYSTÉMOVÁ PODHLEDOVÁ KONSTRUKCE – DVOUÚROVŇOVÝ KŘÍŽOVÝ ROŠT Z OCELOVÝCH UA A R-CD PROFILŮ
 – JEDNOSTRANNÉ DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ ZDOLA VČETNĚ BOČNÍCH STRAN SDK DESKAMI TL. 2x 12,5 MM, TYP A (DLE ČSN EN 520+A1)
 – ROZSAH OPLÁŠTĚNÍ A VÝŠKU MEZIPROSTORU (DUTINY) NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE VEDENÍ POTRUBÍ ZTI
ST 1.05 – BETONOVÝ SOKL V. 150 MM POD EL. ROZVADĚČ NEBO VESTAVNOU SKŘÍŇ – 1KS
ST 1.06 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PBŘ PŘÍSLUŠENSTVÍ – 2KS
 – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 150 MM
 – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 700 MM, V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM
 – VČETNĚ BETONOVÉHO SOKLU V. 150 MM
ST 1.07 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PBŘ PŘÍSLUŠENSTVÍ – OTVOR O ROZMĚRECH: HL. 300 MM, Š. 350 NEBO 700 MM (DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU V PŮDORYSU), V. 700 MM, V. PARAPETU 950 MM – 2KS
ST 1.08 – NADPRAŽÍ Z OCEL. PROFILU U80, DÉLKA A VÝŠKA OSAZENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU – 5KS
ST 1.09 – PODEZDĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN – ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= MIN. 43 dB, REI 120 DP1, λ = MAX. 0,29 W/mK

VZT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM CELKOVÉ TL. 500 MM O PRŮŘEZU 1900x660 MM, HH= +3,850 (±0,000) – 1KS
VZT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 1350 MM, SH= +2,605 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.03 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 250 MM, SH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x350 MM, HH= +3,800 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 450 MM O PRŮŘEZU 1100x1900 MM, SH= +0,200 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 400x120 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 2KS
VZT 1.07 – ZRUŠENO
VZT 1.08 – ZRUŠENO
VZT 1.09 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.10 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x450 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.11 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= 3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.12 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 850x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.13 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 650x500 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.14 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 600x550 MM, HH= +3,500 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.15 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 1200x600 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.16 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 645 MM O PRŮMĚRU 200 MM, HH= +3,600 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.17 – PROSTUP STÁV. STĚNOU TL. 600 MM O PRŮŘEZU 800x1100 MM, HH= SH STROPU – 1KS
VZT 1.18 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 260x260 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3 KS
VZT 1.19 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 450x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 1KS
VZT 1.20 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮŘEZU 350x350 MM, HH= +3,780 (OD ±0,000) – 3KS

UT 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 200 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 2KS
UT 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZDĚNOU PŘIZDÍVKOU CELKOVÉ TL. 450 MM O PRŮŘEZU 350x150 MM, HH= +4,100 (OD ±0,000) – 1KS
UT 1.03 – SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PRŮŘEZU 60x110 MM, DL. 400 MM, SH= –0,250 (OD ±0,000) – 4KS
UT 1.04 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ UT – 1KS
 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 150x100 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x100 MM, DL. 4260 MM, SH= –0,050 (OD ±0,000)
UT 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 110x50 MM, SH= –0,250 (OD ±0,000) – 1KS

MP 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮMĚRU 100 MM, SH= +1,320 (OD ±0,000) – 1KS

EL 1.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x300 MM, HH= +2,600 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 950x350 MM, HH= +3,150 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.03 – PROSTUP PODZEMNÍ ŽB STĚNOU S XPS CELKOVÉ TL. 460 MM O PRŮŘEZU 400x400 MM, HH= +3,400 (OD ±0,000) – 2KS
EL 1.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 550x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 250 MM O PRŮŘEZU 700x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 500x200 MM, HH= +2,000 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.07 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +4,105 (OD ±0,000) – 1KS
EL 1.08 – PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 300 MM O PRŮŘEZU 300x200 MM, HH= +3,650 (OD ±0,000) – 1KS

ZTI 1.01 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 50 MM, SH= –0,600 (OD ±0,000) – 7KS
ZTI 1.02 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRY 75 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 5KS
ZTI 1.03 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 110 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 38KS
ZTI 1.04 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 125 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 4KS
ZTI 1.05 – PROSTUP ŽB ZÁKLAD. DESKOU TL. 350 MM O PRŮMĚRU 160 MM, SH –0,600 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM TL. 500 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.07 – PROSTUP STÁV. OBVOD. STĚNOU TL. 750 MM O PRŮMĚRU 150 MM, HH= +4,060 MM (OD ±0,000) – 2KS
ZTI 1.08 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.09 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮŘEZU 250x75 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.10 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 100x100 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 100 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.11 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000) – 3KS
ZTI 1.12 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 150x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)
ZTI 1.13 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 300 MM, SH= –0,520 (OD ±0,000) – 1KS
ZTI 1.14 – PODÉLNÉ DRÁŽKY VE STÁV. STĚNÁCH, ROZMĚRY A ROZSAH DLE PD ZTI
ZTI 1.15 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO POTRUBÍ ZTI – 1KS
 – SVISLÁ DRÁŽKA STÁV. STĚNOU O PRŮŘEZU 300x150 MM, DL. 4260 MM (PO CELÉ VÝŠCE STĚNY), SH= –0,050 (OD ±0,000)
 – PROSTUP STÁV. STROPEM NAD 1PP O PRŮMĚRU 150 MM, SH= –0,220 (OD ±0,000)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY – NÁTĚRY

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY" S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N1 – MÍSTNOSTI S NEJVYŠŠÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N2 – MÍSTNOSTI SE STŘEDNÍM NÁROKEM NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N3 – MÍSTNOSTI BEZ NÁROKU NA MECHANICKOU ODOLNOST A OMYVATELNOST
POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NÁTĚREM N4 – NÁTĚR BETONOVÝCH ČÁSTÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N5 – POHLEDOVÁ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON
POVRCHOVÁ ÚPRAVA N7 – MÍSTNOSTI S POŽADAVKEM NA STÍNĚNÍ PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP NOVÝ PAVILÓN

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
101	ZÁDVEŘÍ	7,80	ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR RPP	2,85
102	SCHODIŠTĚ	21,30	TERACO	T2/ T2b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/ N5	–	
102a	STROJOVNA VZT PBŘ	9,10	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	2,2
103	VÝTAH V2	9,30	BETON+NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	–	–
104	CHODBA	25,90	TERACO	T1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1/ N5	NÁTĚR N1	4,235
105	ŠACHTA ELEKTRO	3,50	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
106	SILNOPROUD EL. DO	12,40	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
107	SILNO EL. PBZ	5,60	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
108	SILNOPROUD EL. MDO	20,40	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
109	SILNOPROUD EL. UPS	20,00	BETON+NÁTĚR	B2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N3	4,235
110	STROJOVNA VZT	148,70	BETON+NÁTĚR	B1	AKU OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
111	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE (UT)	157,70	BETON+NÁTĚR	B3	AKU OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
112	ŠATNA 47 MÍST	48,00	PVC	P1	NÁTĚR	N2	RASTR R4	2,85
113	UMÝVÁRNA	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
113a	SPRCHA	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
113b	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
114	UMÝVÁRNA	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
114a	SPRCHA	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
114b	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
115	ŠATNA 45 MÍST	46,30	PVC	P1	NÁTĚR	N2	RASTR R4	2,85
116	SLABOPROUDÁ ROZVODNA	22,20	PVC ANTISTATIK	P2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR	4,235
117	SLABOP. ROZVODNA EPS	5,80	PVC ANTISTATIK	P2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR	4,235
118	ŠATNA 40 MÍST	40,80	PVC	P1	NÁTĚR	N2	RASTR R4	2,85
119	UMÝVÁRNA	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
119a	SPRCHA	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
119b	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
120	UMÝVÁRNA	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
120a	SPRCHA	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
120b	WC	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
121	ŠATNA 35 MÍST	37,40	PVC	P1	NÁTĚR	N2	RASTR R4	2,85
122	CHODBA	32,30	TERACO	T1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR RPP	2,85
123	ODPADY	24,20	KERAMICKÁ DLAŽBA SPÁD.	D2A	KER. OBKL.	–	RASTR R4	2,85
123b	ÚKLID	5,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KER. OBKL.	–	RASTR R5	2,50
124	SKLAD CS	14,60	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2	RASTR R4	2,85
125	CHODBA	59,40	TERACO	T1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R3	2,85
126	ČISTÉ PRÁDLO	19,10	PVC	P1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R4	2,85
127	KOMPRESOROVÁ STANICE	12,60	BETON+NÁTĚR	B1	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
127a	ZDROJ KYSLÍKU	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR	4,235
127b	ZDROJ CO2	1,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	NÁTĚR	N3	NÁTĚR	4,235
127c	KOMPRESOROVÁ STANICE	17,0	BETON+NÁTĚR	B1	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
127d	REDUKČNÍ STANICE STLAČENÉHO VZDUCHU	6,10	BETON+NÁTĚR	B1	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
128	VAKUOVÁ STANICE	8,20	BETON+NÁTĚR	B1	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
128a	VAKUOVÁ STANICE	8,20	BETON+NÁTĚR	B1	AKUSTICKÝ OBKLAD	AKU 50	AKU 100	4,235
129	CHODBA	25,70	TERACO+ČISTÍCÍ ZÓNA	K1	NÁTĚR	N1/ N5	RASTR R3	2,85
130	VÝTAH V1	8,10	BETON+NÁTĚR	B4	NÁTĚR	N3	–	
S101	VÝTAH V3	6,10	–	–	NÁTĚR	N3	–	–
S102	SCHODIŠTĚ	26,70	STÁVAJÍCÍ TERACO	T2a/ T2b	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	NÁTĚR	STÁV
S103	CHODBA	38,30	TERACO	T5	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	NÁTĚR	STÁV
S103a	ZRUŠENO							
S104	VÝTAH V4	6,80	–	–	NÁTĚR	N3	–	–
S105	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KER. OBKL.	–	RASTR R5	3,70

POZNÁMKA

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
- OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CELÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCI (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT
- ◉ – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- MEZERA MEZI ZDIVEM A STROPEM BUDE VYPĚNĚNA PUR PĚNOU, VE STĚNÁCH NA PŘEDĚLU POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE MEZERA VYPLNĚNA MINERÁLNÍ VLNOU, V MÍSTNOSTECH BEZ STROPNÍCH PODHLEDŮ BUDE ROHOVÁ SPÁRA VYPLNĚNA TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
- V PŘÍPADĚ BOURÁNÍ ZDIVA ŠÍŘKY VĚTŠÍ NEŽ 150 MM BUDE NA STAVBĚ PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘENA JEHO PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE
- PROSTUPY STROPY A STĚNAMI ÚT, ELEKTRO, VZT, ZTI AD. DLE PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PROSTUPY STĚNAMI ŠÍŘKY VĚTŠÍ 400 MM BUDOU OPATŘENY PŘEKLADY – DLE PD STATIKA

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

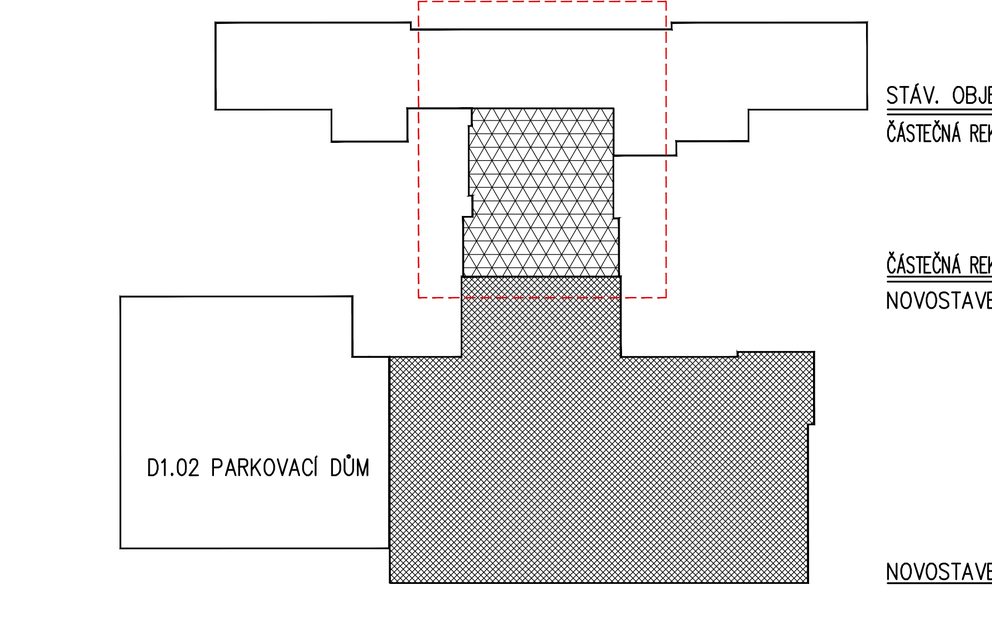

AKTUALIZACE A1

K DATU 03/2020

± 0.0 = 195,500

ČÍSLO PARÉ

D1.01 PAVILON EMERGENCY, COS, CS a JIP
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. JAN BERKA | KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ BROŽ
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem

NÁZEV AKCE:
NOVÝ PAVILON EMERGENCY VČETNĚ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ CENTRÁLNÍ STERILIZACE A JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE DĚČÍN o.z.

VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP – ČÁST C**

FORMÁT	18 x A4
DATUM	03 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 39-17-P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.01.1-12c