


— rozvod ústředního vytápění 80°C
- - - rozvod ústředního vytápění 60°C

11-500/800 ocelové diskové otopné těleso RADIK typ 11

22-500/1000 ocelové diskové otopné těleso RADIK typ 22

33-500/1200 ocelové diskové otopné těleso RADIK typ 33

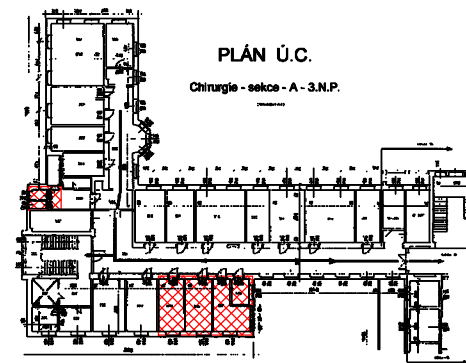

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ ING. PROJ.		
	J.Kleiner			
INVESTOR	Krajská zdravotní a.s Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem			
OU	KRAJ	FORMÁT	3 A 4	
STAVBA	Oprava koupelen a WC nemocnice Teplice chirurgie 2			DATUM 04/2015
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	Ústřední vytápění			STUPEŇ DS
NÁZEV VÝKRESU	Ústřední vytápění části 2.NP			ČÍS. ZAK. 150012
		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝKR. 1	