




objednatel		Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627		vyhotovení:	
generální projektant stavby		ARTECH spol. s r.o. Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782			
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (hlavní projektant):		zhotovitel části projektu  PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB	
Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl			
					
stavebník:		Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627			
kraj: Ústecký	st.úřad: Most	obec: Most			
Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o.z. D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D1.01 – ODDĚLENÍ NIP				stupeň PD:	DPS
				datum	09/2015
				počet stran	8
				zakázka	1740
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ				číslo (ozn.) dokumentu:	1.3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří


POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.01	1600 / 1970	2450 / 2970	Σ 1	4.07 - 1 ks
				Popis : Prosklená PROTIPOŽÁRNÍ stěna s dvoukřídlými otočnými dveřmi. Kotvení stěny bude provedeno do stěn chodby, stropu a podlahy. Na konstrukci prosklené stěny bude napojen podhled z vnější i vnitřní strany. Požární odolnost - EI 30 ZASKLENÍ: protipožární bezpečnostní sklo (EI 30) ZÁRUBĚŇ: bez zárubně, dveře jsou součástí prosklené stěny TL. STĚNY: dtto jako tloušťka nosného profilu prosklené stěny (dle výrobce) KOVÁNÍ: koule - madlo, opatřeno el. zámkem pro možnost dálkového otevírání PŘÍSLUŠENSTVÍ: panikové madlo z vnitřní strany pro každé křídlo, napojeno na videotelefon DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené bezpečnostním sklem s výstražnými pruhy VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.02	1500 / 1970	1650 / 2045	Σ 1	4.22 - 1 ks
				Popis : Prosklené PROTIPOŽÁRNÍ dveře dvoukřídlé otočné. Kotvení stěny bude provedeno do stěn chodby. Požární odolnost - EI 30 ZASKLENÍ: protipožární bezpečnostní sklo (EI 30) ZÁRUBĚŇ: protipožární kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: koule - panikové madlo PŘÍSLUŠENSTVÍ: panikové madlo z vnitřní strany pro každé křídlo DVEŘNÍ KŘÍDLO: prosklené bezpečnostním sklem s výstražnými pruhy VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.03	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 2	4.19 - 1 ks, 4.02.1 - 1 ks
				Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámkem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu (podřezané) VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 1


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ


Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.04	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 2	4.17 - 1 ks, 4.03.1 - 1 ks
		Popis : Vnitřní dveře otočné pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámkem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu (podřezané) VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		

POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.05	600 / 1970	700 / 2020	Σ 2	4.21.1 - 1 ks, 4.21.2 - 1 ks
		Popis : Vnitřní dveře otočné pravé s plným křídlem do vlhkého prostředí. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 100 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny koupelnovým zámkem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, odolné proti vlhkosti VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		

POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.06	600 / 1970	700 / 2020	Σ 1	4.21.1 - 1 ks
		Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem do vlhkého prostředí. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 100 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny koupelnovým zámkem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, odolné proti vlhkosti VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		

UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ				
POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				

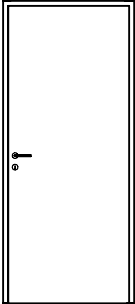
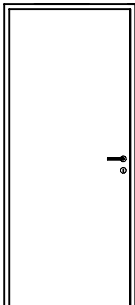
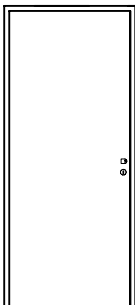
				Strana: 2
--	--	--	--	--------------

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

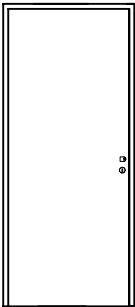
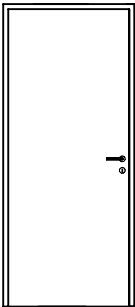
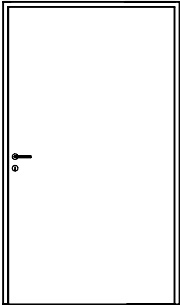
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.07	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.16 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.08	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.14 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné pravé s plným křídlem do vlhkého prostředí. Uchycení křídla do stávající zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: ocelová stávající (není součástí dodávky) TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, odolné proti vlhkosti VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.09	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.08.1 - 1 ks
 Popis : Vnitřní PROTIPOŽÁRNÍ dveře pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové protipožární zárubně. Požární odolnost - EI 30 ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: protipožární kovová zárubeň EI 30 TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: koule - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ				
POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 3

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

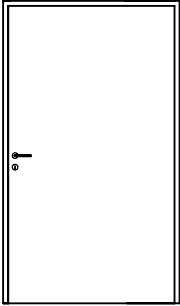
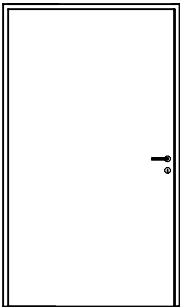
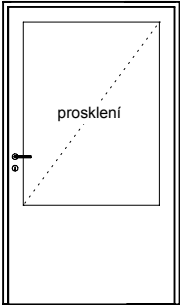
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.10	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.08.1 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: koule - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.11	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.06 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.12	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 1	4.05.1 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu (podřezané) VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 4

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

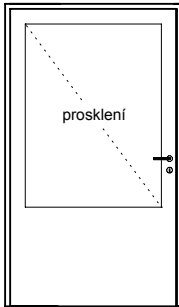
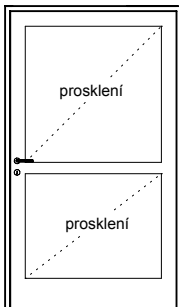
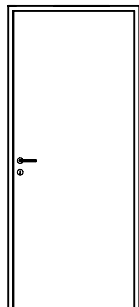
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.13	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 2	4.05.2 - 1 ks, 4.02.2 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 125 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu (podřezané) VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.14	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 1	4.03.2 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 125 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu (podřezané) VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.15	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 2	4.01.1 - 1 ks, 4.04.1 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s proskleným křídlem do 2/3. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 5

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

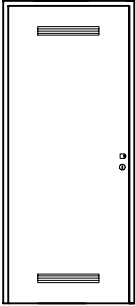
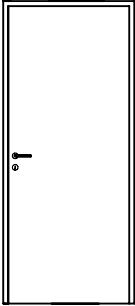
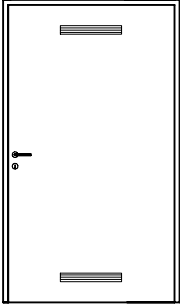
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.16	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 2	4.01.1 - 1 ks, 4.04.1 - 1 ks
		Popis : Vnitřní dveře otočné pravé s proskleným křídlem do 2/3. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, bez prahu VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.17	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 1	4.24 - 1 ks
		Popis : Vnitřní plastové dveře otočné levé prosklené. Uchycení plastového rámu do nové sklobetonové příčky. ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo, neprůhledné ZÁRUBĚŇ: rám z plastových profilů (75mm) TL. STĚNY: 80 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch plast bílá barva, bez prahu VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.18	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.15 - 1 ks
		Popis : Vnitřní dveře levé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku		
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ				
POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 6

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis dveří

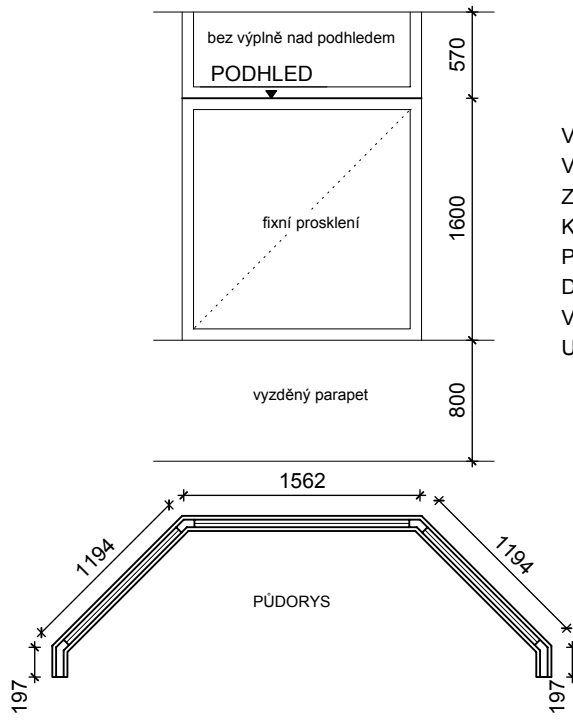
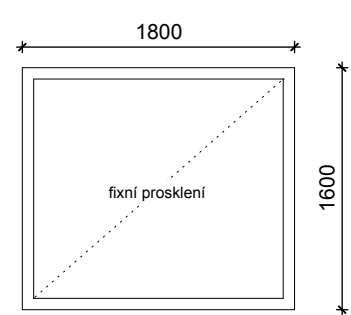
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.19	800 / 1970	900 / 2020	Σ 1	4.09 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře pravé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: koule - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, křídlo opatřené větracími mřížkami VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.20	700 / 1970	800 / 2020	Σ 1	4.08.2 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem do vlhkého prostředí. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 150 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny koupelnovým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, odolné proti vlhkosti VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
D.21	1100 / 1970	1200 / 2020	Σ 1	4.23 - 1 ks
 Popis : Vnitřní dveře otočné levé s plným křídlem. Uchycení křídla do nové ocelové zárubně. ZASKLENÍ: ... ZÁRUBĚŇ: kovová zárubeň TL. STĚNY: 125 mm KOVÁNÍ: klika - klika PŘÍSLUŠENSTVÍ: dveře opatřeny mechanickým zámekem DVEŘNÍ KŘÍDLO: plné, povrch imitace dřeva, křídlo opatřené větracími mřížkami VÝROBCE: dle výběrového řízení U [W/m2K]: bez požadavku				
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ POZNÁMKA: NÁHLEDY DVEŘÍ JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY DVEŘÍ				
				Strana: 7

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

Projekt: Zřízení nového oddělení NIP a DIOP pro Krajskou zdravotní, a.s.
Část: oddělení NIP

Datum: 10.9.2015
Vytvořil: Ing. Jaroslav Henzl

Výpis oken

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
O.01	sestava	Σ 2	4.01.1 - 1 ks, 4.04.1 - 1 ks
UKOTVENO DO STROPNÍ KONSTRUKCE  bez výplně nad podhledem PODHLÉD fixní prosklení vyzděný parapet PŮDORYS			POPIS : Zalomená prosklená stěna z plastových profilů 75 mm. Rám je plastový bez požadavku na tepelně technické parametry. Prosklená stěna je složena z 5 dílů o rozměrech 1x 1,562/2,17m; 2x 1,194/2,17m a 2x 0,197/2,17m. VNITŘNÍ PARAPET: ... VNĚJŠÍ PARAPET: ... ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo KOVÁNÍ: dle schématu okna, fixní křídla POVRCH: vnitřní strana - bílá, vnější strana - bílá DOPLŇKY: přechodové, rohové a ukončovací plastové lišty VÝROBCE: dle výběrového řízení Ur [W/m2K]: bez požadavku
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
O.02	1800 / 1600	Σ 3	4.02.2 - 1 ks, 4.03.2 - 1 ks, 4.05.2 - 1 ks
 1800 1600 fixní prosklení			POPIS : Jednodílné okno z plastových profilů 75 mm. Rám je plastový bez požadavku na tepelně technické parametry. ZASKLENÍ: bezpečnostní sklo KOVÁNÍ: dle schématu okna, fixní křídla POVRCH: vnitřní strana - bílá, vnější strana - bílá DOPLŇKY: přechodové, rohové a ukončovací plastové lišty VÝROBCE: dle výběrového řízení Ur [W/m2K]: bez požadavku
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	UMÍSTĚNÍ - OZN. MÍSTNOSTI
O.03	2310 / 2050	Σ 12	všechna stávající okna v JZ fasádě
POPIS : Opatření stávajících oken protisluneční folií (exteriérovou)			
UPOZORNĚNÍ: !!! PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ POZNÁMKA: NÁHLEDY OKEN JSOU VYKRESLENY Z VNĚJŠÍ STRANY			
			Strana: 8