

Technická specifikace

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci

„Pořízení 5 ks zařízení proti výskytu Legionelly – Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Předmětem technické specifikace je detailnější popis týkající se dodávky zařízení proti výskytu Legionelly do Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pavilonu T, I, O, P, M+N.

1. Popis požadovaného principu zařízení, jeho dodávky a montáže

Dezinfekce rozvodů teplé a studené vody, na základě Vyhlášky 293 ze dne 6. června 2006, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb

Dodání plně funkčního zařízení na místo určení do jednotlivých pavilonů včetně doplnění rozvodů a kompletní úpravu pro instalaci (by-pass, impulsní vodoměr), instalace do systému, el. připojení a následné uvedení do provozu.

Předložení návodu k obsluze, provozního a havarijního řádu, proškolení obsluhy.

2. Stručný technický popis požadovaného zařízení

Požadované zařízení musí plně automaticky zajistit dávkování příslušného roztoku do rozvodů studené vody, bez přičinění obsluhy, pracovníka KZ a.s.

Pověřený pracovník KZ a.s. bude pouze kontrolovat stav příslušných chemikálií, optimálně na zobrazovací jednotce daného zařízení, včetně informace o jeho stavu, průtoku a případných poruchách

Příslušné zařízení musí umět zasílat varovné, poruchové signály

3. Specifikace jednotlivých pavilonů

Pavilon T: Dimenze přípojného potrubí – 2", ocel/nerez


By-pass – Ne

Pulsní vodoměr – NE

Stávající průtok vody – 55 m³/h za měsíc

Možnost napojení na ekletické vedení – 230 V

Zde je požadováno odpojení a likvidace pískové filtrace, viz. foto

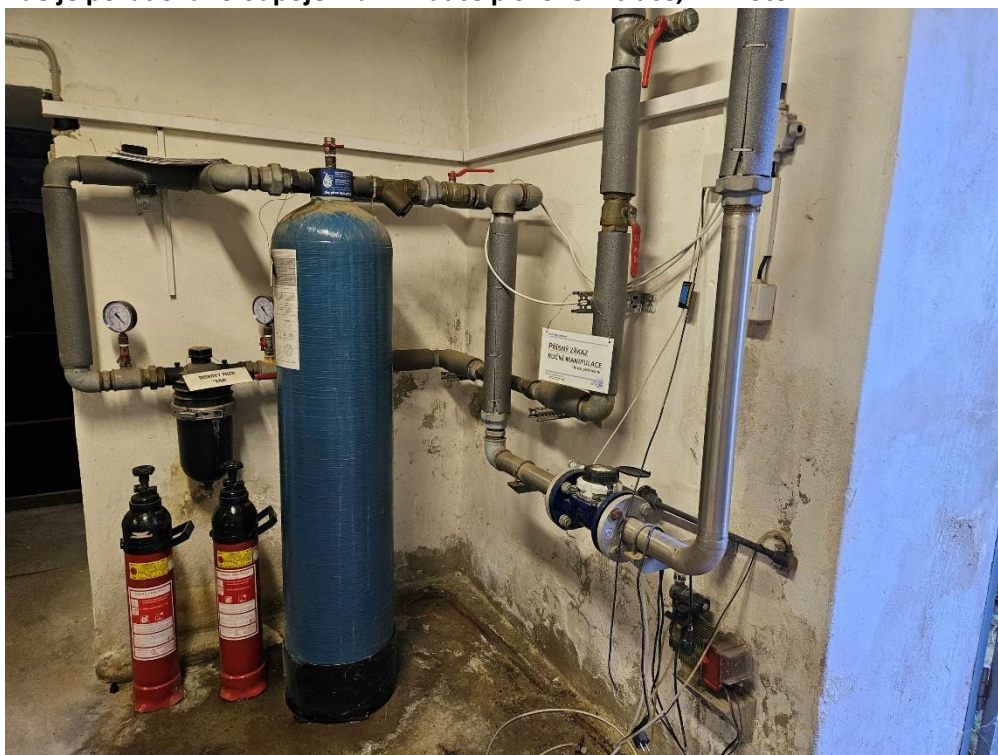

Pavilon I: Dimenze přípojného potrubí – PPR 63 mm

By-pass – Ano

Pulsní vodoměr – ANO

Stávající průtok vody – 70 m³/h za měsíc

Možnost napojení na ekletické vedení – 230 V

Pavilon O: Dimenze přípojného potrubí – PPR 63 mm

By-pass – Ano

Pulsní vodoměr – ANO

Stávající průtok vody – 25 m³/h za měsíc

Možnost napojení na ekletické vedení – 230 V

Pavilon P: Dimenze přípojného potrubí – PPR 63 mm

By-pass – Ano

Pulsní vodoměr – ANO

Stávající průtok vody – 55 m³/h za měsíc

Možnost napojení na ekletické vedení – 230 V

Pavilon M+N: Dimenze přípojného potrubí – PPR 63 mm, ocel/nerez

By-pass – Ne

Pulsní vodoměr – NE

Stávající průtok vody – 70 m³/h za měsíc

Možnost napojení na ekletické vedení – 230 V

viz. foto

