LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
1001	SPOJOVACÍ KORIDOR	53,7	PVC PROTISKLUZ.	P15	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5	3,0
1002	CHODBA	48,4	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5	3,0
1003	ŠATNA M PERS. ARO I.	5,9	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 6	2,7
1004	UMÝVÁRNA M PERS. ARO I.	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1005	ŠATNA Ž PERS. ARO I.	30,1	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 6	2,7
1006	UMÝVÁRNA Ž PERS. ARO I.	8,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1007	WC Ž PERS. ARO I.	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,5
1008	FILTR ARO	4,4	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1009	STANIČNÍ SESTRA ARO	18,2	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,8
1010	LÉKAŘ ARO	18,2	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,8
1011	HALA ARO	230,8	PVC EL. VODIVÉ	P3,P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 2	3,0
1012	DMZ ARO	17,7	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1013	POKOJ ARO	23,3	PVC EL. VODIVÉ	P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1014	POKOJ ARO	23,1	PVC EL. VODIVÉ	P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1015	POKOJ ARO	23,1	PVC EL. VODIVÉ	P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1016	POKOJ ARO	22,6	PVC EL. VODIVÉ	P3,P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1017	POKOJ ARO	23,1	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1018	POKOJ ARO	23,1	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1019	POKOJ ARO	23,1	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1020	POKOJ ARO	23,0	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1021	POKOJ ARO	21,8	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1022	POKOJ ARO	22,3	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1023	FILTR ARO	19,8	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1024	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS. ARO	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1024a	WC Ž PERS. ARO	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1024b	WC Ž PERS. ARO	1,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1025	PŘEDSÍŇ WC M PERS. ARO	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1025a	WC M PERS. ARO	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1026	ÚKLID ARO	3,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1027	NEČISTÉ PRÁDLO ARO	7,0	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1028	ČISTÍCÍ MÍSTNOST ARO	9,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 1	2,7
1029	OČISTA PACIENTA ARO	9,0	PVC PROTISKLUZ.	P4	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 1	2,7
1030	SKLAD ARO	32,5	PVC	P2,P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 6	3,0
1031	FILTR ARO	16,5	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1032	PŘÍSTROJE ARO	9,0	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1033	ČAJOVÁ KUCHYŇ ARO	6,4	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1034	ELEKTRO ROZVODNA	7,6	BETON+NÁTĚR	B10	NÁTĚR	N3	–	–
1035	ŠATNA ČISTÁ MUŽI ARO II.	16,4	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 6	2,7
1035a	SPRCHA MUŽI ARO II.	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1036	ŠATNA ČISTÁ ŽENY ARO II.	14,8	PVC	P10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 6	2,7
1036b	SPRCHA ŽENY ARO II.	2,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1037	neobsazeno		–	–			–	–
1038a	SCHODIŠTĚ	17,9	PREFA/LITÉ TERACO	T3,T4	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	–	–
1038b	CHODBA–SCHODIŠTĚ	32,6	LITÉ TERACO	T10	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	RASTR RPP	3,0
1039	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	3,0	PREFA/LITÉ TERACO	T3,T10	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	–	–
1040	LŮŽKOVÝ VÝTAH V1		–	–	NÁTĚR	N3	–	–
1041	LŮŽKOVÝ VÝTAH V2		–	–	NÁTĚR	N3	–	–
1042	ZÁDVEŘÍ	32,5	LITÉ TERACO	T10	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	RASTR RPP	3,0
1043a	CHODBA	76,0	PVC	P2,P10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5	2,8
1043b	CHODBA–ČEKÁRNA RTG	115,5	LITÉ TERACO	T1,T10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5,8	3,0
1044a	SCHODIŠTĚ	19,0	PREFA/LITÉ TERACO	T3,T4	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	–	–
1044b	PŘEDSÍŇ–SCHODIŠTĚ	16,0	ČISTÍCÍ ROHOŽ/LITÉ TERACO	T10	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	RASTR RPP	3,0
1044c	STROJOVNA POŽ. VZT	11,0	BETON + NÁTĚR	B5	NÁTĚR	N3		
1045	OSOBNÍ VÝTAH V3	3,5	BETON+NÁTĚR	B3	NÁTĚR	N3	–	–
1046	HOVORNA	9,3	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 1	2,7
1047	EXPEKTAČNÍ POKOJ	124,0	PVC EL. VODIVÉ	P3	KERAM.OBKL. V.3000	N1	RASTR 2	3,0
1048	DMZ EXPEKT.	10,2	PVC	P3a	KERAM.OBKL. V.3000	N1	RASTR 1	3,0
1049	ČAJOVÁ KUCHYNĚ EXPEKT.	7,0	PVC	P3a	KERAM.OBKL. V.3000	N1	RASTR 1	3,0
1050	ÚKLID EXPEKT.	2,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1051	PŘEDSÍŇ WC PERS. EXPEKT.	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1052	WC PERS. EXPEKT.	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1053	FILTR EXPEKT.	8,6	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 3	3,0
1054	ŠATNA ŽENY EXPEKT.	8,3	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 4	2,7
1055	HYG. BUŇKA ŽENY EXPEKT.	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1056	ŠATNA MUŽI EXPEKT.	8,2	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 4	2,7
1057	HYG. BUŇKA MUŽI EXPEKT.	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D4	KERAM.OBKL. V.2500	–	RASTR 4	2,5
1058	ŠPIN.PRÁDLO/ČISTÍCÍ M.	10,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1059	SKLAD EXPEKT.	10,5	PVC	P2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 6	3,0
1060	SKLAD	9,5	PVC	P2,P10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 6	3,0
1061	OVLADOVNA RTG	9,2	PVC EL. VODIVÉ	P3,P11	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1062	RTG	26,3	PVC EL. VODIVÉ	P11	BARYT. OMÍTKA 30 MM	N1	RASTR 9	3,0
1063	PŘEVLÉKACÍ BOX	2,2	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 1	2,5
1064	CRASH ROOM	44,6	PVC EL. VODIVÉ	P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1065	SKLAD CRASH ROOM	5,5	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 6	3,0
1066	PŘEDSÍŇ LÉK.	4,6	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 3	2,7
1067	LÉKAŘSKÝ POKOJ	10,6	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 3	2,7
1068	DMZ	17,3	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 3	2,7
1069	PŘEDSÍŇ LÉK.	4,6	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 3	2,7
1070	LÉKAŘSKÝ POKOJ	10,6	PVC	P16	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 3	2,7
1071	ZÁDVEŘÍ SANITKY	12,8	LITÉ TERACO	T10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5	3,0
1071a	PROSTOR–VOZÍKY,LŮŽKA	8,2	LITÉ TERACO	T10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5	3,0
1072	OČISTA PACIENTA ER	9,7	PVC	P14	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 1	2,7
1073	PŘEDSÍŇ HYG. PERS. ER	2,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1074	HYG. BUŇKA PERS. ER	3,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D12	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1075	PŘEDSÍŇ WC M PERS. ER	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1076	WC M PERS. ER	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1076a	KABINA WC M PERS. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1076b	KABINA WC M PERS. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1077	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS. ER	3,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1078	WC Ž PERS. ER	2,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1078a	KABINA WC Ž PERS. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1078b	KABINA WC Ž PERS. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D11	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1079	ÚKLID ER	5,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D10	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1080	ELEKTRO ROZVODNA	7,8	BETON+NÁTĚR	B5,B10	NÁTĚR	N3	–	–
1081	STANOVIŠTĚ SESTER	13,4	LITÉ TERACO	T2	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 1	2,7
1082	ČEKÁRNA–AMBULANCE	104,9	LITÉ TARACO	T2,T10	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 5,8	3,0
1083	SÁDROVNA	18,5	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1084	AMBULANCE INTERNÍ	39,6	PVC EL. VODIVÉ	P11	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1085	neobsazeno	2,6	–	–	OMYV. NÁTĚR	N2	RASTR 1	2,7
1086	AMBULANCE CHIRURG.	25,2	PVC EL. VODIVÉ	P11	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1087	PŘEVLÉKACÍ BOX	4,0	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1088	SKLAD AMBULANCE	6,5	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1089	UMÝVÁRNA LÉK.	11,7	PVC	P11a	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1090	MÍSTNOST PRO DROBNÉ CHIR. ZÁKROKY	38,0	PVC EL. VODIVÉ	P11	KERAM.OBKL. V.3000	–	RASTR 1	3,0
1091	AMBULANCE CHIRURG.	36,3	PVC EL. VODIVÉ	P11	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1092	PŘEVLÉKACÍ BOX	4,2	PVC	P11a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1093	AMBULANCE LSPP	35,3	PVC EL. VODIVÉ	P3a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1094	VSTUP LÉKAŘ	2,9	PVC	P2a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1095a	CHODBA – PŘÍJEM LSPP	74,5	LITÉ TERACO	T2,T10	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 5	3,0
1095b	ČEKÁRNA LSPP	81,0	LITÉ TERACO	T2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 8	3,0
1096a	AMBULANCE DĚTSKÁ	32,1	PVC	P3a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	3,0
1096b	PŘEDSÍŇ–LÉKAŘ	6,2	PVC	P3a	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 1	2,7
1097	ČEKÁRNA DĚTSKÉ AMB.	34,4	LITÉ TERACO	T2	OMYV. NÁTĚR	N1	RASTR 8	3,0
1098	PŘEDSÍŇ WC DĚTSKÉ Ž	3,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1099	WC DĚTSKÉ Ž	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1100	PŘEDSÍŇ WC DĚTSKÉ M	3,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1101	WC DĚTSKÉ M	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1102	ZÁDVEŘÍ	10,5	ČISTÍCÍ ROHOŽ	K1	POHLEDOVÁ STĚRKA	N5	RASTR 5	3,0
1103	WC INV. ŽENY PACIENTI ER	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1104	PŘEDSÍŇ WC ŽENY PAC. ER	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1105	WC ŽENY – PACIENTI ER	3,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1105a	KABINA WC ŽENY PAC. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1105b	KABINA WC ŽENY PAC. ER	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1105c	KABINA WC ŽENY PAC. ER	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1106	PŘEDSÍŇ WC MUŽI PAC. ER	3,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1107	WC MUŽI – PACIENTI ER	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1107a	KABINA WC MUŽI PAC. ER	1,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1107b	KABINA WC MUŽI PAC. ER	1,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1108	WC INV. MUŽI PAC. ER	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	D3	KERAM.OBKL. V.2700	–	RASTR 4	2,7
1109	REDUKČNÍ STANICE O2	3,2	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D5	NÁTĚR	N3	ETICS W1a	3,8
1110	ZÁLOŽNÍ STANICE O2	3,2	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D5	NÁTĚR	N3	ETICS W1a	3,8
1111	ZÁLOŽNÍ STANICE N2O, CO2	3,2	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D5	NÁTĚR	N3	ETICS W1a	3,8
1112	HLAVNÍ ZDROJ N2O, CO2	3,2	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D5	NÁTĚR	N3	ETICS W1a	3,8

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO A KONSTRUKCE BOURANÉ
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
- ZDIVO TL. 250 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 49 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP–P P 20, NA MALTU MC 15,0 MPa, Rw= min.48 dB, REI 180 DP1, S BARYTOVOU OMÍTKOU ZAJIŠŤUJÍCÍ OCHRANU PROTI IONIZUJÍCÍMU ZÁŘENÍ
- ZDIVO TL. 200 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 19 AKU, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
- ZDIVO TL. 200 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 17,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 44 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
- ZDIVO TL. 150 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 14, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 125 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 11,5, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 43 dB, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
- ZDIVO TL. 100 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 8, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OMÍTKA 2x 15 MM, Rw= min. 38 dB, EI 60 DP1, λ = max. 0,27 W/mK
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, max. Ucw=0.90 W/m2K SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PRŮHLEDNÉ ČÁSTI, IZOLAČNÍ TROJSKLO
- PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, max. Ucw=0.90 W/m2K SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI, IZOLAČNÍ DVOJSKLO + T.I. Z MIN. VLNY
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY Z MINERÁLNÍ VLNY – 1.NP, 2.NP KONTAKTNÍ (ETICS–STĚNY, PODHLEDY), IZOLACE 3.NP PRO PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY, TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE SOKLOVÝCH ČÁSTÍ A PODZEMNÍCH ČÁSTÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Z XPS TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- TEPELNÁ IZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Z EPS/XPS TLOUŠŤKY A PARAMETRY VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (1.NP), TLAKOVÉ VODĚ (1.PP) A RADONU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ

- W1a – SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY (ETICS) SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM, T.I. Z MIN. VLNY TL. 260 MM
- W1b – SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY (ETICS) SE ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, OMÍTKA S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM, T.I. Z MIN. VLNY TL. 300 MM
- W6b – SKLADBA OPRAVY A ZATEPLENÍ STÁV. FASÁDY SPOJOVACÍ CHODBY D1.03 (1.NP) KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY (ETICS), OMÍTKA S UHLÍK.VLÁKNEM ZRNITOSTI 1.5 MM, T.I. Z MIN. VLNY TL. 100 MM
- W6c – SKLADBA NOVÉHO PROVĚTRÁVANÉHO SOKLU STÁV. SPOJOVACÍ CHODBY D1.03 (SOKLOVÁ ČÁST), BEZ TEPELNÉ IZOLACE
- W7a – FASÁDA NADZEMNÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU S PROSKLENÝM LOP HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ SLOUPKO–PŘÍČKOVÁ FASÁDA
- W7b – FASÁDA NADZEMNÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU S FASÁDNÍMI DESKAMI CELK.TL. 300 MM PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S T.I. Z MIN. VLNY TL.200 MM A FASÁDNÍMI HLINÍKOVÝMI KOMPOZITNÍMI PANELY TL.4 MM LEPENÝMI K PODKLADNÍ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI
- W7c – FASÁDA NADZEMNÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU S DĚROVANÝM PLECHEM CELK.TL. 300 MM PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA S T.I. Z MIN. VLNY TL.200 MM A PROFILOVANÝM DĚROVANÝM PLECHEM HL. 50 MM
- W8 – SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY U PŘÍSTŘEŠKU PRO SANITNÍ VOZY PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA BEZ TEPELNÉ IZOLACE S FASÁDNÍMI HLINÍKOVÝMI KOMPOZITNÍMI PANELY LEPENÝMI K PODKLADNÍ HLINÍKOVÉ KONSTRUKCI

POZNÁMKA

– PŘI REALIZACI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
– PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (PŘELOŽKY, DEMOLICE ATD.), PODROBNÝ POPIS POSTUPU VÝSTAVBY VIZ. SAMOSTATNÉ DOKUMENTY POSTUP VÝSTAVBY (ETAPIZACE)
– PŘED REALIZACÍ NUTNO PROVÉST GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VÝŠEK NAPOJOVANÝCH PODLAŽÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
– HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ATD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
● – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PD PBŘ
– ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU, PROVÁZÁNÍ STĚN A KOTVENÍ STĚN K ŽB SLOUPŮM PŘÍP. STĚNÁM DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM ZDIVA
– U ZDĚNÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY PODOMÍTKOVÉ PLASTOVÉ PŘÍP. OCELOVÉ OCHRANY ROHŮ, U STĚN S KERAMICKÝM OBKLADEM BUDOU PROVEDENY SYSTÉMOVÉ PROFILY
– DETAILY STĚNA–PODLAHA – U KERAMICKÝCH PODLAH BUDOU PROVEDENY KERAMICKÉ SOKLÍKY S POŽLÁBKOVOU LIŠTOU S RÁDIUSEM, U POVLAK. KRYTIN VYTAŽEN FABIONEK NA PODKLADNÍ PLASTOVÝ PROFIL
– STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE MUSÍ BÝT MIN. 0.5, PŘEDNÍ OKRAJ STUPNĚ DO VZDÁLENOSTI 20 MM OD HRANY STUPNĚ MUSÍ BÝT MIN. 0.6 V SOULADU S ČSN 73 4130
– BUDOVA NOVÉHO PAVILONU JE ROZDĚLENA NA SAMOSTATNÉ DILATAČNÍ CELKY, NA ROZHRANÍCH TĚCHTO DILATAČNÍCH CELKŮ A V KONTAKTU S OKOLNÍMI OBJEKTY BUDOU PROVEDENY OBJEKTOVÉ DILATACE, KTERÉ BUDOU UZAVŘENY V INTERIÉRU A EXTERIÉRU OBJEKTOVÝMI DILATAČNÍMI LIŠTAMI, DILATACE OBJEKTŮ DLE PD STATIKA
– STAV. PŘIPRAVENOST PRO LÉKAŘSKOU TECHNOLOGII PEVNĚ SPOJENOU SE STAVBOU MUSÍ BÝT UPRAVENA DLE KONKRÉTNÍ VYBRANÉ TECHNOLOGIE
– ZÁKLADNÍ LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, ZEJMÉNA VYBAVENÍ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ A PŘÍSTROJE MAJÍCÍ VLIV NA STAVEBNĚ INSTALAČNÍ PŘÍPRAVU, JSOU ZAKRESLENA V PROJEKTU LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE
– SOUČÁSTÍ PD LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE JE NÁBYTKOVÉ VYBAVENÍ LÉKAŘSKÝCH MÍSTNOSTÍ, VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKOU TECHNOLOGIÍ JE NAVRŽENO V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI STANDARDY VYBAVENOSTI EVROPSKÉ ÚROVNĚ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ TOHOTO TYPU
– VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY ATD.) BUDOU OSAZENY DLE NORMY ČSN 73 4108
– STAVEBNÍ OTVORY V PŘÍČKÁCH PRO DVEŘE S OCELOVÝMI/TRUHLÁŘSKÝMI ZÁRUBNĚMI KÓTOVÁNY NA OSY DVEŘÍ, ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU PŘIPRAVENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ/DVEŘÍ
– OCEL.ZÁRUBNĚ NAVRŽENY JAKO DVOUDÍLNÉ, BUDOU OSAZOVÁNY DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH OTVORŮ (SVĚTLÍKŮ) ZDIVA, KOTVENÉ PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY ZÁRUBNĚ K OSTĚNÍ SVĚTLÍKU, VČETNĚ VYPĚNĚNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU
– VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ LÉKAŘSKÝM NÁBYTKEM A ZAŘÍZENÍM VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D2.51 LÉKAŘASKÁ TECHNOLOGIE
– VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR OPERAČNÍCH SÁLŮ A PŘEDSÍNÍ VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D2.52 VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR
– VÝTAHY VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE D2.53 ZAŘÍZENÍ VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PŘEPRAVY

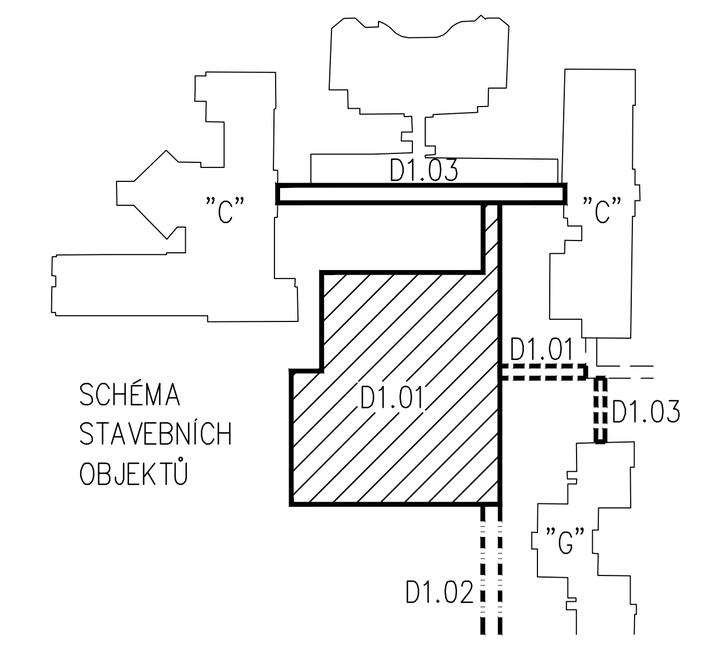

SCHÉMA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

±0.000=343.50

ČÍSLO PARE

D1.01 PAVILON EMERGENCY, COS A JIP
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.
VYPRACOVAL: ING. PETR GEIST, ING. A. KRATOCHVÍL
KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ BROŽ
penta – Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR GEIST
penta – Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

NÁZEV AKCE:	NOVÝ PAVILON EMERGENCY, COS VČ. JIP A NADZEMNÍ SPOJOVACÍ KORIDOR SE STÁVAJÍCÍM PAVILONEM "D" KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. – NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z.
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP
FORMÁT	15 x A4
DATUM	11 / 2019
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 02–18–P
MĚŘÍTKO	1 : 100
Č. VÝKRESU	D01.01.1–07