


ROZVÁDĚČ R - TECH

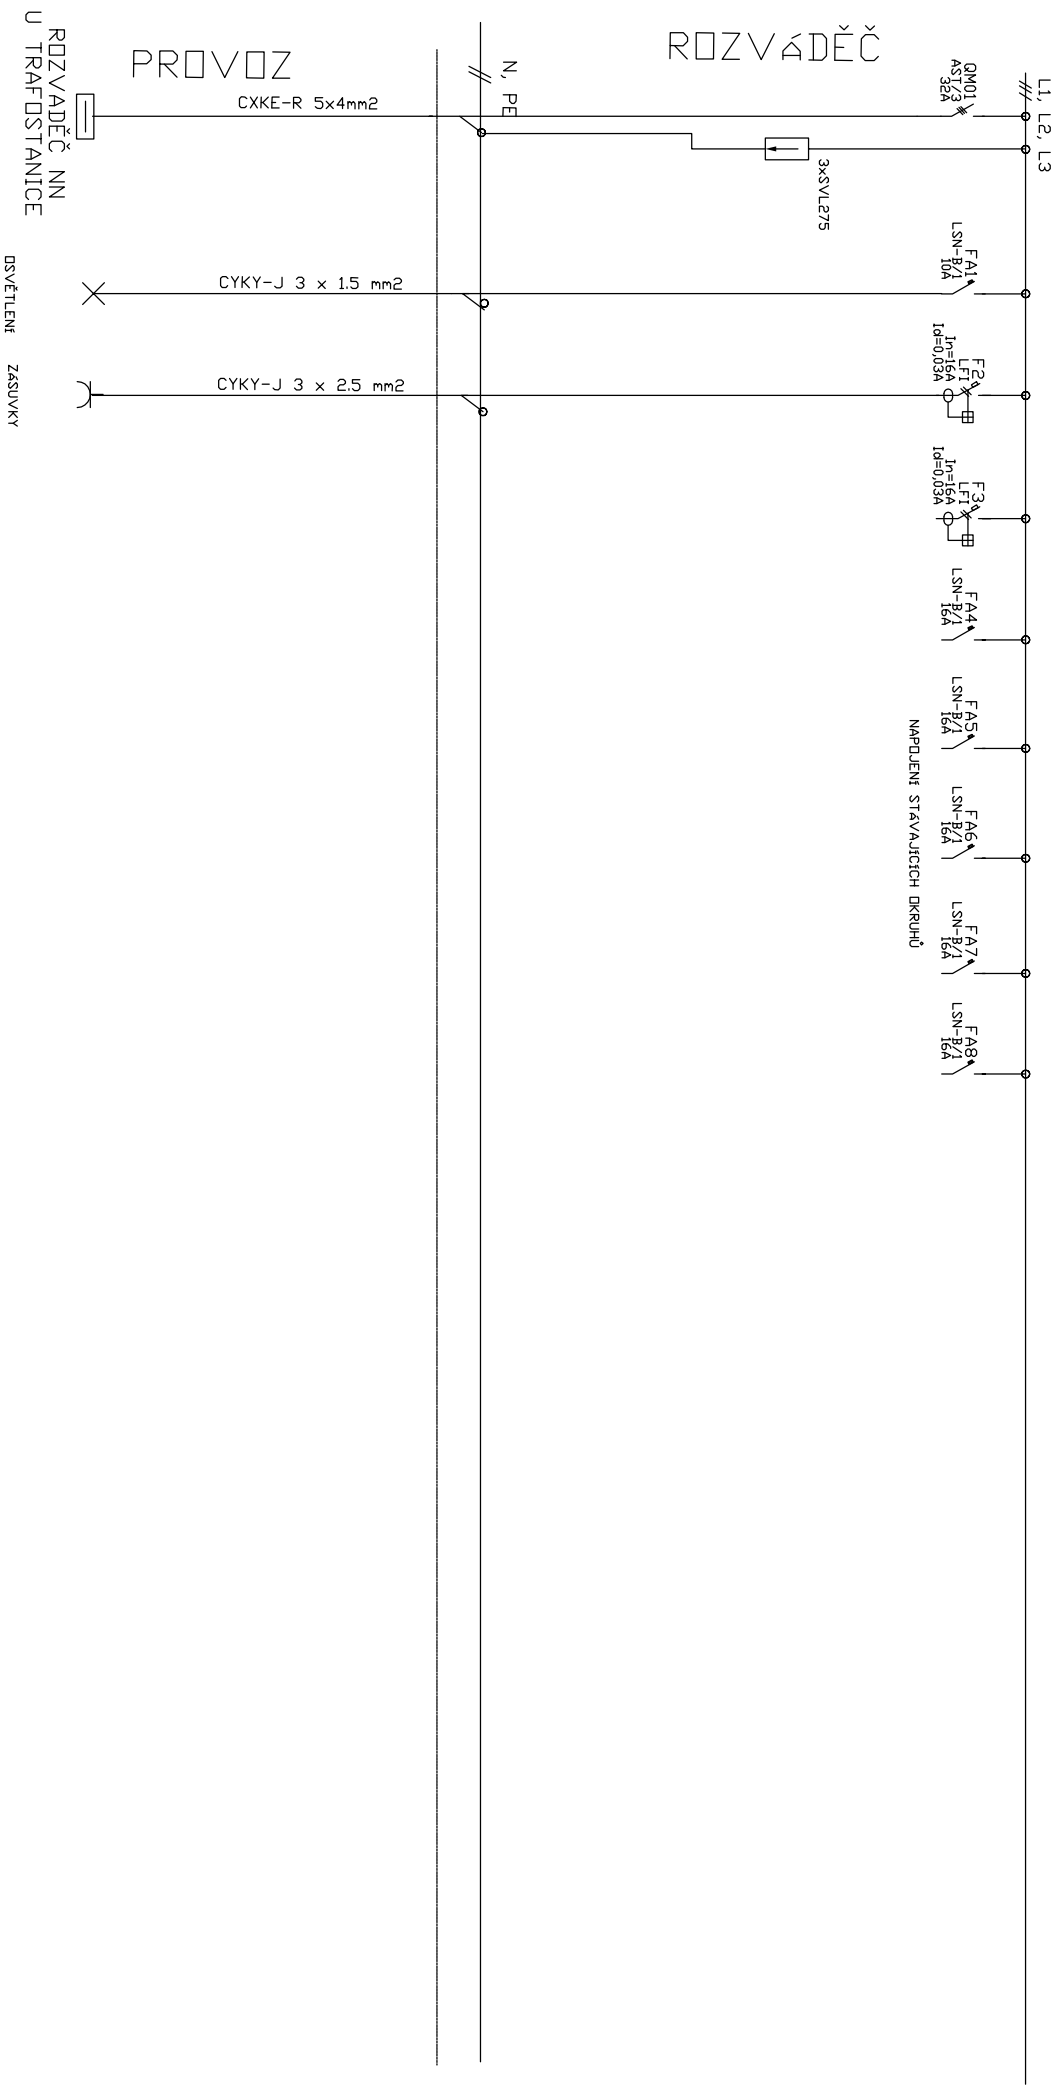

POZNÁMKA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDDU V PROVEDENÍ TYPU "A"

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	02/2016	LÉKARNA V PODHÁJÍ USTÍ NAD LABEM elektroinstalace	ROZVADĚČ R-TECH	Zak. č.:24/2016
	NAVRHL	V.KŘÍŽAN			E-03,3