


ROZVÁDĚČ R - LÉKÁRNA

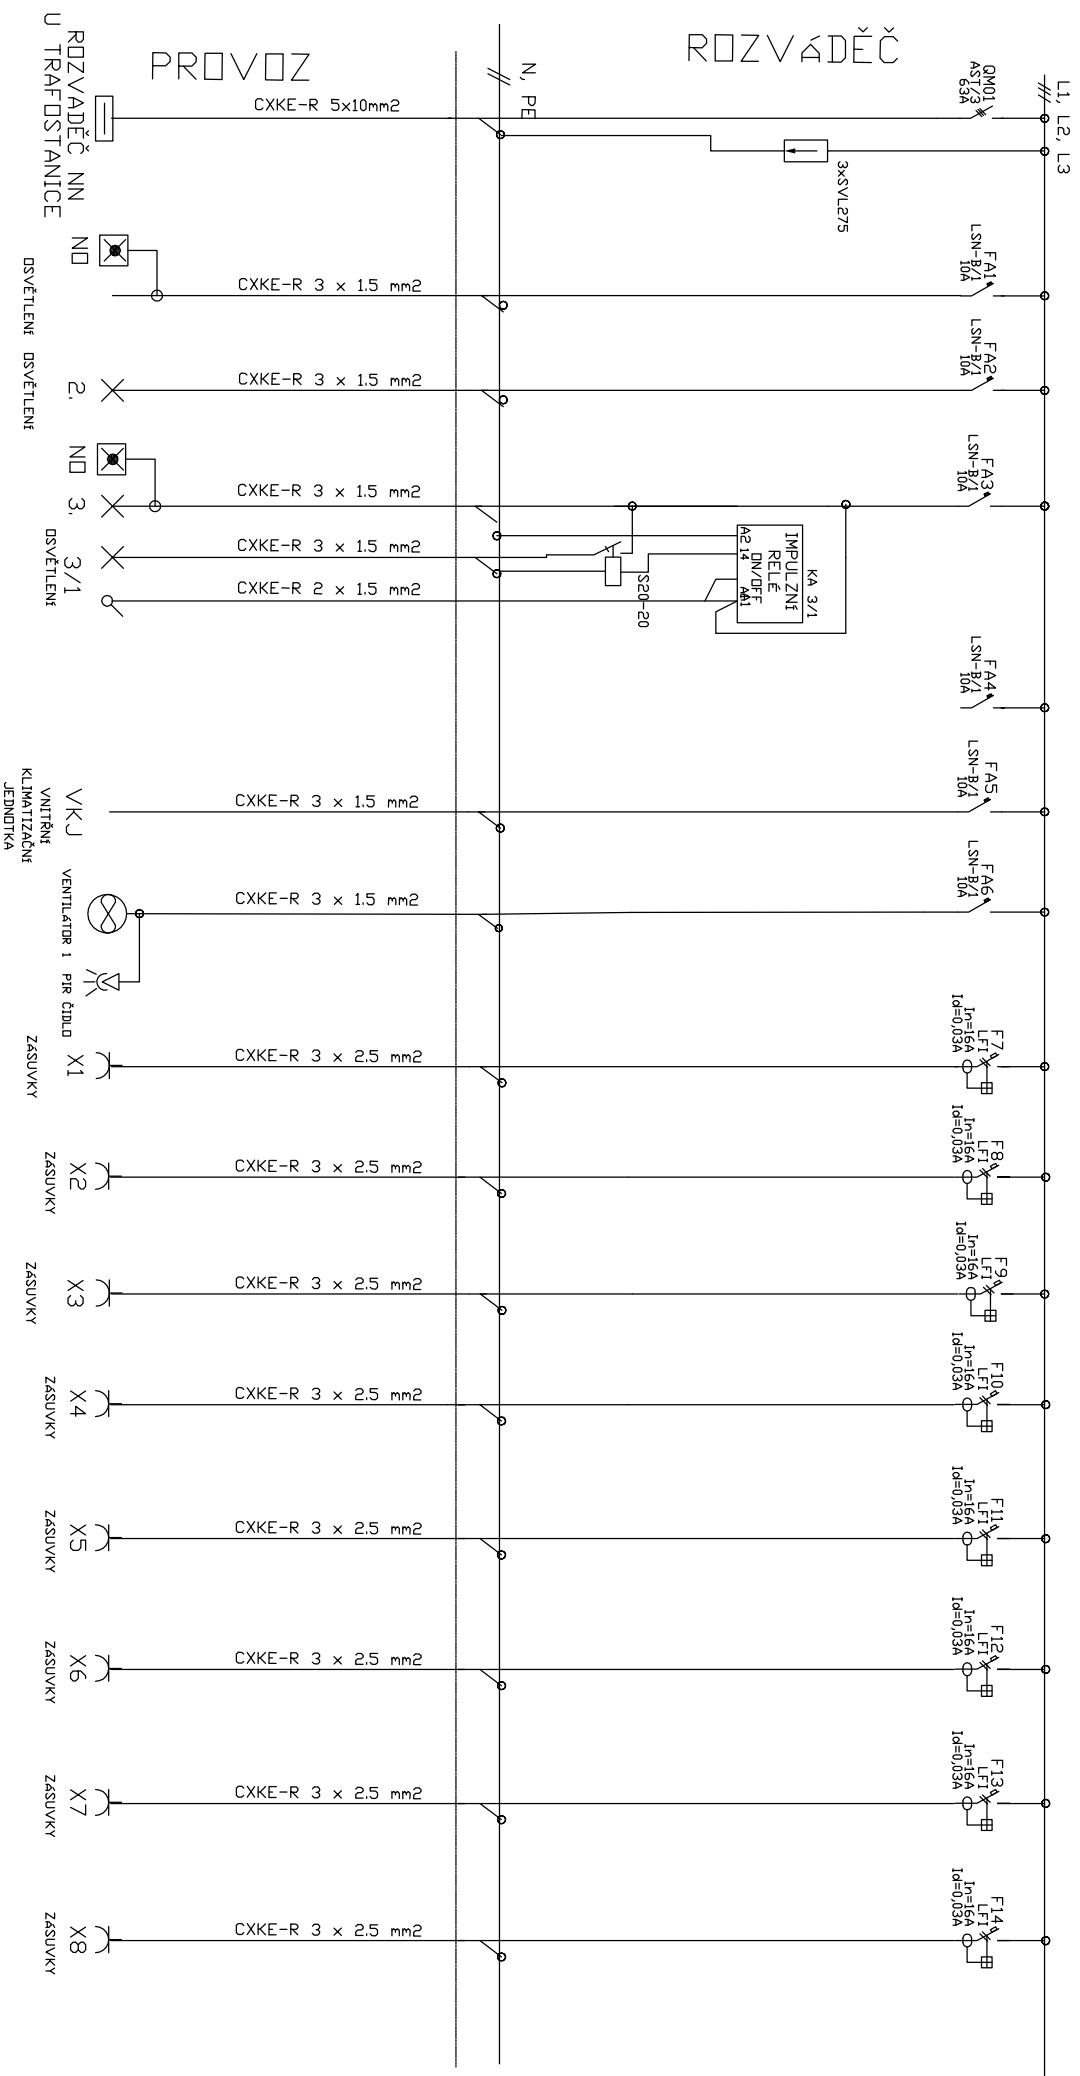

POZNÁMKA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDOU V PROVEDENÍ TYPU "A"

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTĚ TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KRIŽAN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM		02/2016		LÉKÁRNA V PODHÁJÍ USTÍ NAD LABEM		ROZVÁDĚČ R-LÉKÁRNA		Zak. č.24/2016	
	NAVRHL		VKRIŽAN		elektron-instalace				E-03.1	