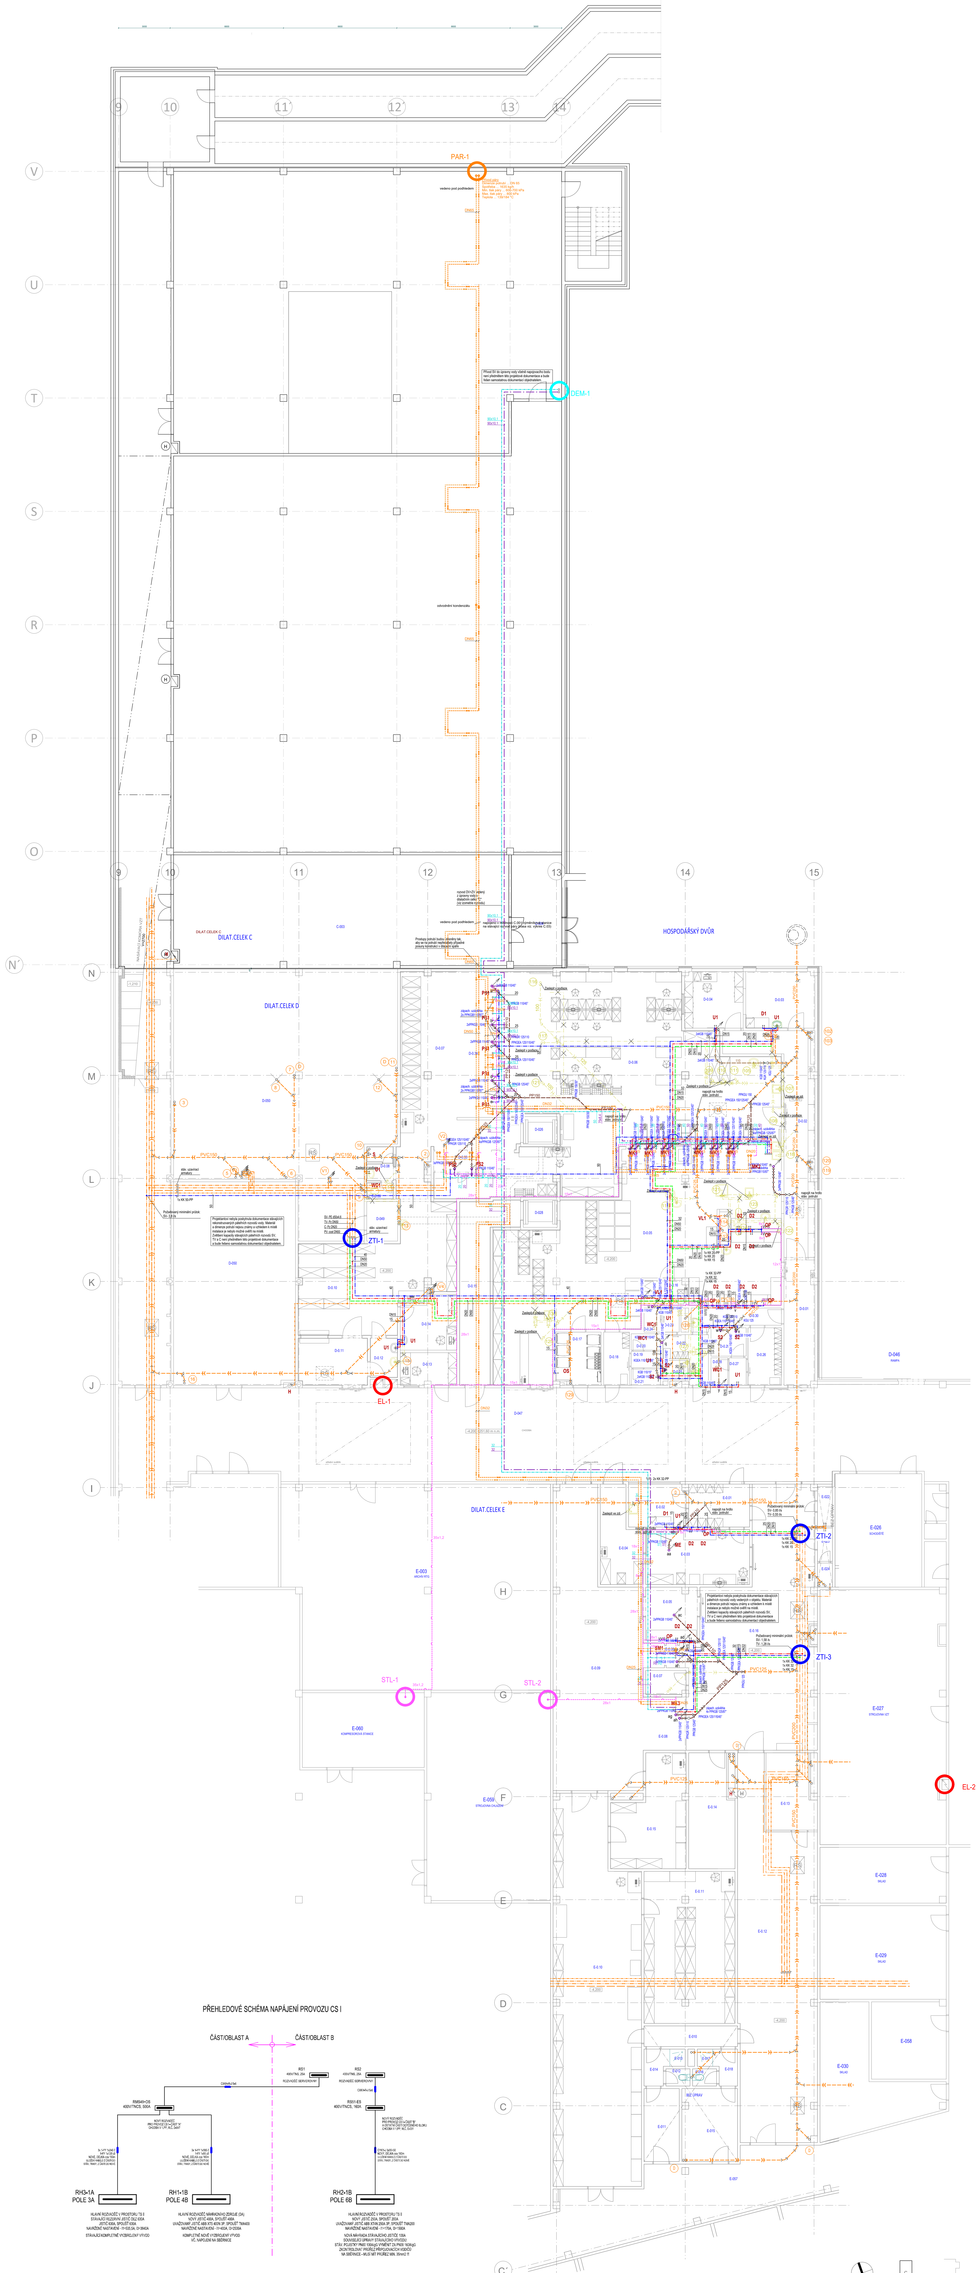

ZTI-1	Rozvody vody, TUV a C - oblast A Studená voda - přívod Připojení - DN 80 PN 16 D 3 (snpř. 2x PPRSDn4,9) Spotřeba prutok - 7,03 l/s Teplá voda Připojení - nerez DN50 Spotřeba prutok - 4,58 l/s	STL-1	Přívod st. vodovodu - oblast A Studená voda - přívod Připojení - DN 100 PN 16 D 113,12 Nen/1h Tlak - 300-600 kPa Max. zvodlávání - 0,2 l/s Spotřeba prutok - 0,07 l/s nejvyšší Teplota manipulační vody - +4°C ISO 8573-1: Třída 2
ZTI-2	Rozvody vody, TUV a C - oblast B Studená voda - přívod Připojení - PPR 32x4,4 Spotřeba prutok - 0,35 l/s Teplá voda Připojení - nerez DN25 Spotřeba prutok - 0,45 l/s	STL-2	Přívod st. vodovodu - oblast B Studená voda - přívod Připojení - DN 63 Spotřeba prutok - 18,62 Nen/1h Tlak - 300-600 kPa Max. zvodlávání - 0,2 l/s Max. zkušeb. ukap. - 0,07 l/s nejvyšší Teplota manipulační vody - +4°C ISO 8573-1: Třída 2
ZTI-3	Rozvody vody, TUV a C - oblast B Studená voda - přívod Připojení - PPR 32x4,4 Spotřeba prutok - 1,03 l/s Teplá voda Připojení - nerez DN32 Spotřeba prutok - 1,28 l/s	PAR-1	Ohřev vody Studená voda - DN 65 Připojení - PN 16 Min. tlak pitný - 300 kPa Spotřeba - 0,5 l/s Teplota - 130 °C/ 10 °C
		DEM-1	Přívod upravené vody Studená voda - DN 65 Připojení - PPR 40x6,8 Min. tlak pitný - 300 kPa Spotřeba - 0,7 l/s/h, 10,2 m3/d Demineralizovaná voda Připojení - nerez DN 65 Spotřeba prutok - 0,7 l/s/h Spotřeba - 1,62 m3/h, 18,2 m3/d
EL-1	NOVÝ ROZVADĚČ (RHM4B/C5) Napájení z hlavního rozváděče z prostoru TS8 Jmenovitý proud - 160 A Nadřazený jistič - 3x 160A Nadřazený jistič - 3x 160A (RHM4B/C5), 3x1YY 1x120x3 Napájení z hlavního rozváděče náhradního zdroje Jmenovitý proud - 160 A Nadřazený jistič - 3x 160A Nadřazený jistič - 3x 160A (RHM4B/C5), 3x1YY 1x95x3 na PŘEPÍNACÍ SKŘÍŇ NAPÁJEŇ	EL-2	NOVÝ ROZVADĚČ (RHV1-E2) Napájení z hlavního rozváděče z prostoru TS8 Jmenovitý proud - 160 A Nadřazený jistič - 3x 160A Celkový příkon - 100 m (3x1YY 1 x95x3+E) na PŘEPÍNACÍ SKŘÍŇ NAPÁJEŇ



Revize č.	Datum	Popis	Kontrolovat

objednatel generální projektant stavby	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3318/12A, 401 13 Ústí nad Labem ARTECH spol. s r. o. Sokolovská 651/136, 186 00 Praha 1, IČ: 25024001 Kolínská pro kancelářské, Zálhorá 101, 466 01 Jablonec E-mail: artech@artech.cz tel: +420 311 782	spolupracovali
zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Hanzal ČKAIT 0500 1205 004	autorizovaný inženýr projektant Ing. Jaroslav Hanzal ČKAIT 0500 1205 004	hlavní projekt, interní konzultant Ing. Jaroslav Hanzal ČKAIT 0500 1205 004

datum	Listopad	a-par	Ústí nad Labem	date	Ústí nad Labem
zakázka	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3318/12A, 401 13 Ústí nad Labem				

Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS I v pavilonu A Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí nad Labem, o.z.

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ VÝKRES - NAPOJOVACÍ BODY

stupeň PD	DPS
číslo zakázky	4-PD003
kreslil	Hlaváč
měřítko	1:75
datum	22/01
číslo výkresu	**C.03**