

Název veřejné zakázky: **Oprava podlahové krytiny na oddělení ORL Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **VZMR**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3801/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

prosíme o upřesnění zadání, bližší specifikace:

1) penetrace

Odpověď na dotaz č. 1

Disperzní penetrace pro hladké a polopropustné podklady.

Dotaz č. 2

2) samonivelační stěrka, požadavek a do jaké tloušťky vyrovnání

Odpověď na dotaz č. 2

Samonivelační rychle vysychající podlahová stěrka, pro tloušťky vrstvy vyrovnání do 5 mm.

Dotaz č. 3

3) podlahová krytina

Odpověď na dotaz č. 3

Sálek:

Homogenní elektrostaticky vodivá podlahová krytina bez obsahu ftalátů v rolích šíře 2 m, dle EN ISO 10581 Typ I, s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR bez nutnosti dodatečného pastování nebo voskování. Podlahovina klasifikována dle normy EN ISO 10874 jako odpovídající třídě zátěže min. 34/43, celková tloušťka 2,0 mm a váha max. 2800 g/m².

Hodnota elektrického odporu dle EN 1081, $5 \times 10^4 \Omega \leq R \leq 5 \times 10^6 \Omega$. Zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1 $\leq 0,10$ mm. Rozměrová stálost max. 0,40 %.


Reakce na požár vyhovující třídě Bfl s1. Barevnou stálost s výsledkem ≥ 7 . Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je ISO třída 4. Nepodporující růst bakterií. Protiskluznost materiálu min. R9. Celkové TVOC emise po 28 dnech $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Chodby, pokoje...

Homogenní podlahová krytina bez obsahu ftalátů, dle EN ISO 10581 Typ I, s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR bez nutnosti dodatečného pastování nebo voskování. Podlahovina klasifikována dle normy EN ISO10874 jako odpovídající třídě zátěže min. 34/43, celková tloušťka 2,0 mm a váha max. 2750 g/m². Zbytkový otlak dle normy EN ISO 24343-1 $\leq 0,10$ mm. Rozměrová stálost max. 0,40 %. Reakce na požár vyhovující třídě Bfl s1. Barevná stálost s výsledkem ≥ 7 . Klasifikace pro čisté prostory dle ISO 14644-1 je ISO třída 4. Nepodporující růst bakterií. Protiskluznost materiálu min. R9. Celkové TVOC emise po 28 dnech ≤ 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **22-02-2024**

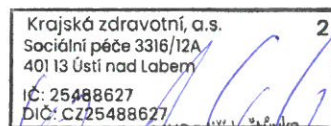

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel