

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

064

UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ ZTI STĚNOU REVIZNÍ ŠACHTY

SLOŽENO Z PROSTUPOVÉ PAŽNICE A TĚSNÍCÍ VLOŽKY

PROSTUPOVÁ PAŽNICE

- PRO VODOROVNÉ I SVISLÉ KONSTRUKCE
- ZE SILNOSTĚNNÉHO A PLNOSTĚNNÉHO PVC
- PRO ŽB MONOLITICKÉ STĚNY
- S NAVULKANIZOVANÝM 4-NÁSOBNÝM PRYŽOVÝM TĚSNÍCÍM HŘEBENEM PRO MONOLITICKÉ SPOJENÍ S BETONEM – FIXAČNÍ FUNKCE
- LÍMEC Š. 40 MM S TKANINOVÝM POVRCHEM PRO NAVAŘENÍ ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ
- TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3,5 BAR
- VČETNĚ 2x MONTÁŽNÍHO DRŽÁKU/VÍČKA PRO MONTÁŽ PAŽNICE DO BEDNĚNÍ PŘED BETONÁŽÍ

TĚSNÍCÍ VLOŽKA

- SLOŽENO Z 2x PŘÍTLAČNÉHO KROUŽKU A PRYŽOVÉHO TĚSNĚNÍ, STAŽENO STAHOVACÍMI ŠROUBY S MATICEMI
- PRO PROSTUP JEDNOHO POTRUBÍ
- PŘÍTLAČNÉ KROUŽKY Z NEREZU V2A, TL. 5 MM
- PRYŽOVÝ SEGMENT Z EPDM (−40°C – +120°C), PROTISKLUZOVÝ, NEPODLÉHÁ STÁRNUTÍ, OTĚRUODOLNÝ, TL. 30 MM
- ŠROUBY Z JEDNÉ STRANY NAVAŘENY NA PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK, Z DRUHÉ STRANY DOTAHOVÁNÍ MATICÍ, ŠROUB V2A, MATICE V4A
- MOŽNÁ ÚHLOVÁ ODCHYLKA POTRUBÍ AŽ 8°
- TLAKOVÁ ODOLNOST: VODOTĚSNOST, PLYNOTĚSNOST DO 3 BAR
- CHEMICKÁ ODOLNOST
- BEZÚDRŽBOVÁ, KRÁTKÉ MONTÁŽNÍ ČASY, UTAŽENÉ ŠROUBY NENÍ POTŘEBA ZNOVU DOTAHOVAT

TYPY:

- **064a** – PAŽNICE PRO POTRUBÍ Ø200 MM – 2 KS
- **064b** – PAŽNICE PRO POTRUBÍ Ø150 MM – 8 KS
- **064c** – PAŽNICE PRO POTRUBÍ Ø125 MM – 5 KS
- **064d** – PAŽNICE PRO POTRUBÍ Ø110 MM – 2 KS

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ PRŮMĚRY A MNOŽSTVÍ PROSTUPUJÍCÍCH KABELŮ A POTRUBÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM
- SKUTEČNOU TLOUŠŤKU KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ
- PROSTUPOVÁ DESKA OSAZENA PŘI BETONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY

–


OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

Σ

064

## SCHÉMA OSAZENÍ

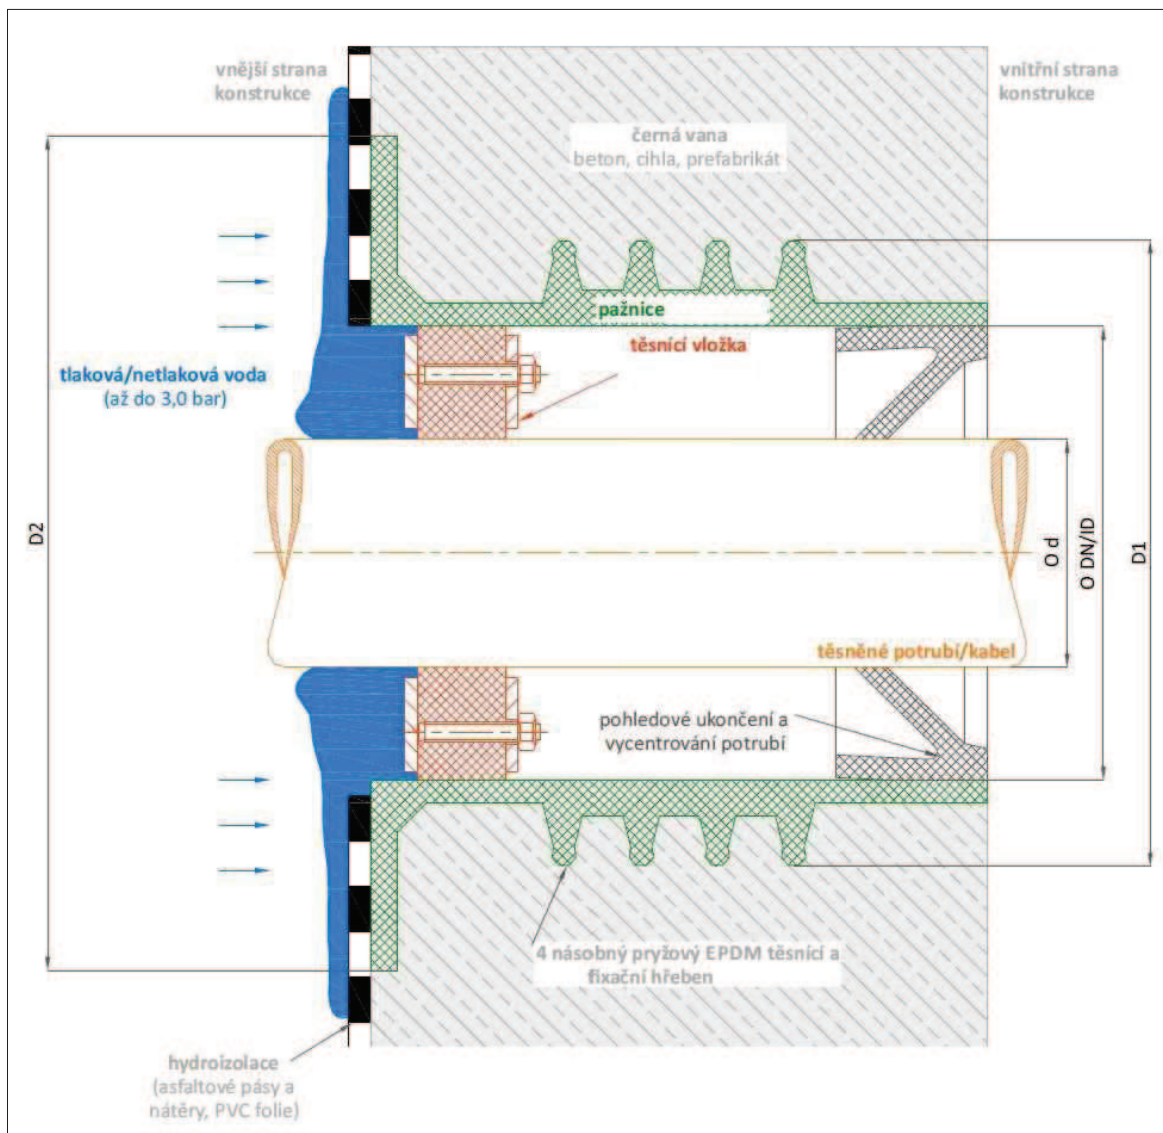

PROSTUPOVÁ  
PAŽNICE

TĚSNÍCÍ VLOŽKA

