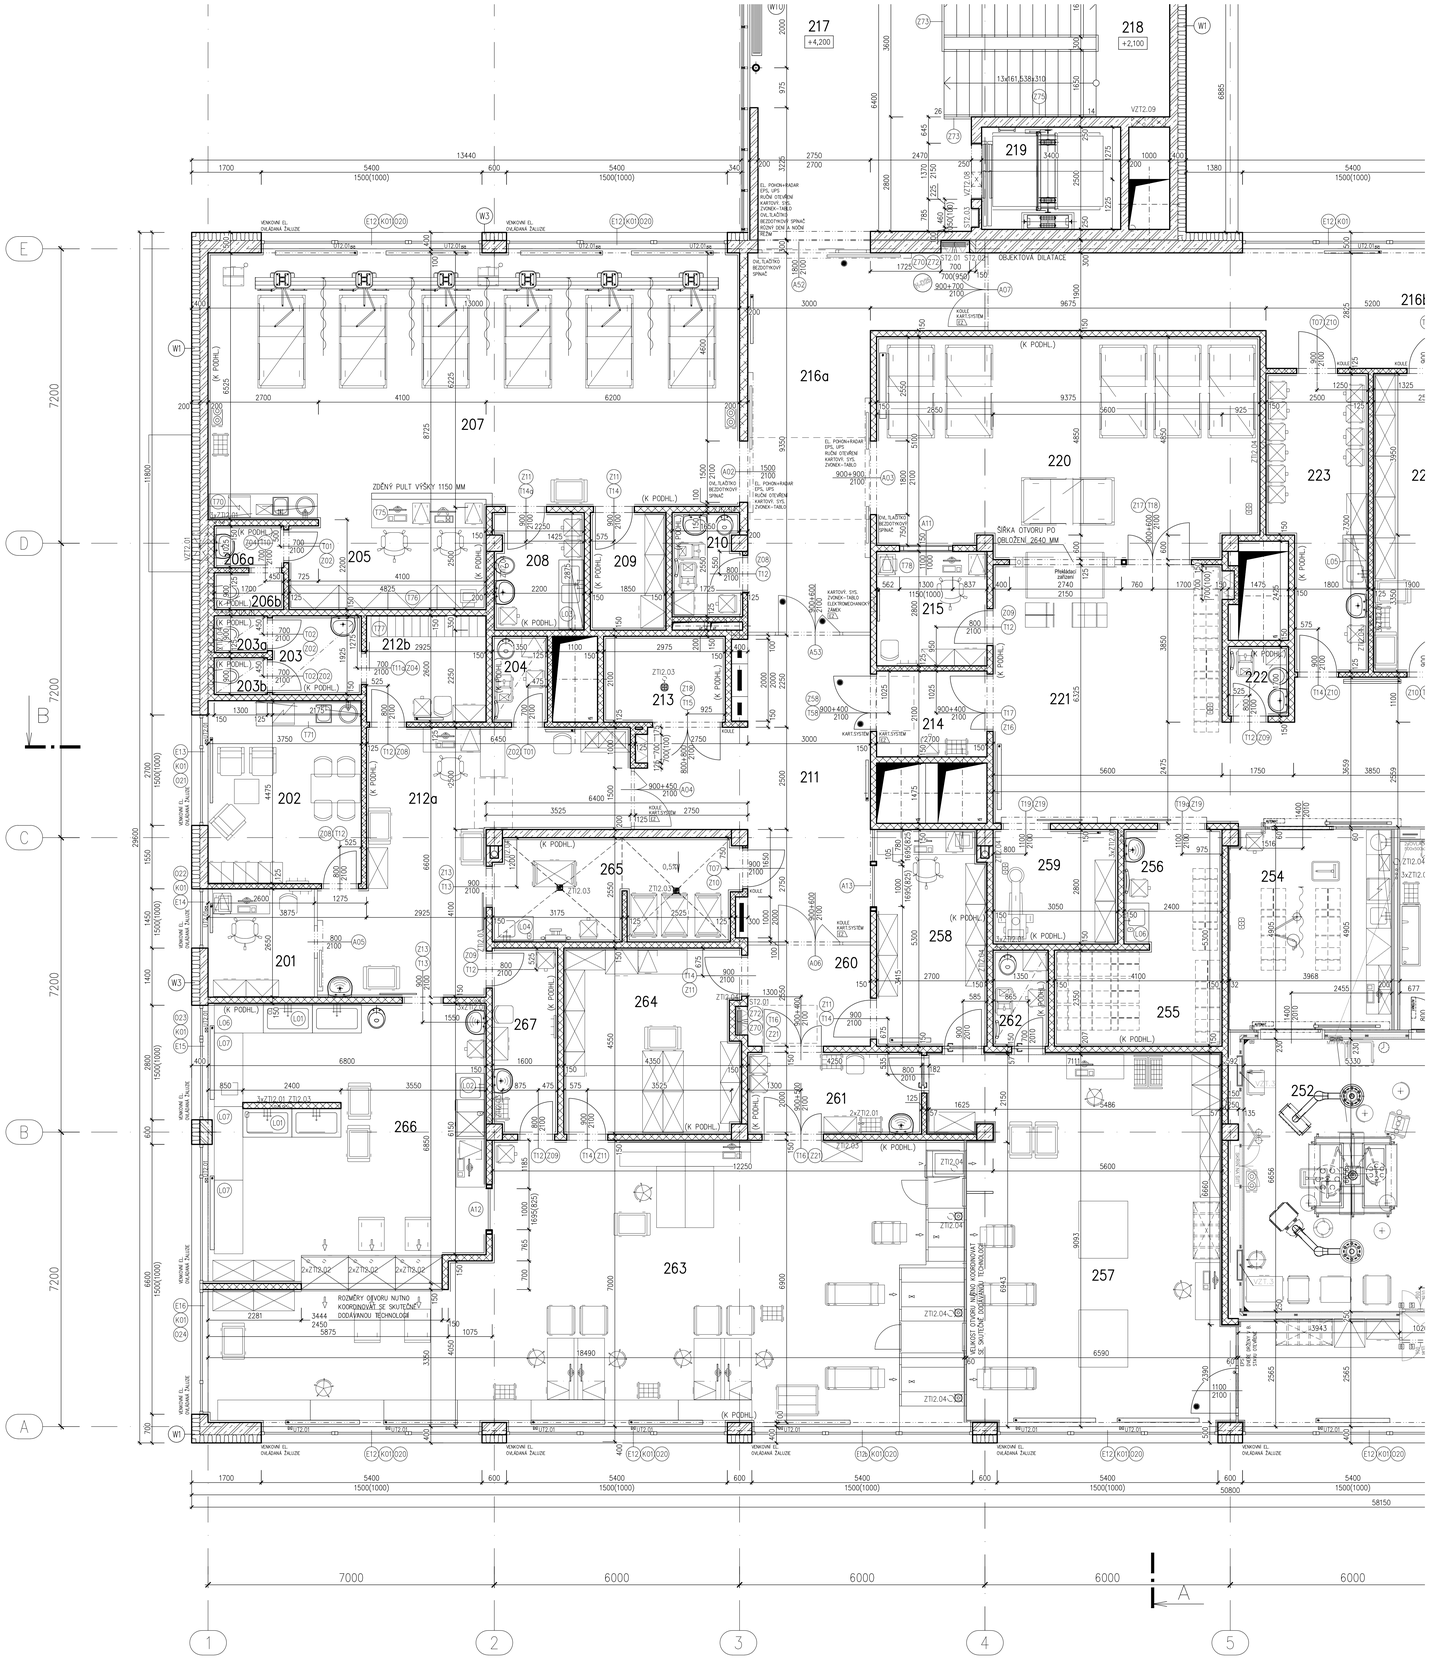

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN		POVRCH	SV.VÝŠKA (M)
201	VEDOUCÍ CS	6,89	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R7 2,70
202	DMZ	16,78	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R7 2,70
203	PŘEDSÍŇ WC	4,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
203a	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
203b	WC	1,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
204	ÚKLID	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
205	SESTRA	11,91	PVC ELEKTROSTATIK	PVC	P5	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R5 3,00
206a	PŘEDSÍŇ WC SESTRA	1,74	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
206b	WC SESTRA	1,5,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
207	DOSPÁVACÍ POKOJ	81,24	PVC ELEKTROSTATIK	PVC	P5	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R5 3,00
208	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,27	PVC		P4	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R1 2,50
209	ČISTÝ SKLAD	5,32	PVC		P4	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R1 2,50
210	ÚKLID	4,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
211	CHODBA	29,38	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R6 2,70
212a	PŘÍJEM MATER.	31,37	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
212b	ŠATNA	7,61	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,70
213	OPRAVNA VODY	6,25	LITÁ STĚRKA VE SPÁDU	L5 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 4,20
214	FILTR	5,67	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R1 2,70
215	SESTRA/PŘÍJEM	7,56	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,70
216a	CHODBA	33,14	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R6 2,70
216b	CHODBA	47,57	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R6 2,70
217	SPOJOVACÍ KORIDOR	65,20	LITÁ STĚRKA	L4 POHLEDOVÝ BETON	N4	– 4,26
218	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	20,47	LITÉ TERACO	T2,13 POHLEDOVÝ BETON	N4	– –
219	LŮŽKOVÝ VÝTAH	8,67	PVC	– NÁTĚR	N3	– –
220	PŘEKLAD PACIENTA	49,44	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
221	PŘEKLAD PACIENTA ČS.	35,42	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R6 2,70
222	ÚKLID	2,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
223	ŠPINAVÉ PRÁDLO– ČSTM.	15,91	PVC		P4	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R1 2,50
224	SKLAD	16,54	PVC		P4	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	– RASTR R1 2,50
225	ŠATNA ŽENY	18,50	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R1 2,50
226	WC ŽENY	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
227	UMÝVÁRNA ŽENY	8,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
228	ŠATNA ŽENY ČISTÁ	9,22	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,50
229	ŠATNA ŽENY ŠPINAVÁ	5,46	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,50
230	ÚKLID	4,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
231	ŠATNA MUŽI ŠPINAVÁ	5,40	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,50
232	ŠATNA MUŽI ČISTÁ	9,22	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1 RASTR R1 2,50
233	UMÝVÁRNA MUŽI	8,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
234	WC MUŽI	5,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
235	ŠATNA MUŽI	18,50	PVC		P4	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R1 2,50
236	FILTR	3,69	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R6 2,50
237	DMZ	29,17	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R7 2,70
238	DMZ LÉKAŘI	16,98	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R7 2,70
239	PROTOKOL	15,52	PVC		P6	OMYVATELNÝ NÁTĚR	N2 RASTR R7 2,70
240	CHODBA	81,44	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R5 2,70
241	FILTR	8,37	LITÁ STĚRKA	L3 POHLEDOVÝ BETON	N4	RASTR R1 2,70
242	CHODBA	12,84	LITÉ TERACO	T2 POHLEDOVÝ BETON	N4	– 4,26
243	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	22,57	LITÉ TERACO	T2,13 POHLEDOVÝ BETON	N4	– –
244	PŘÍPRAVA PACIENTA 4	21,58	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
245	OS. 4 SUPERASEPTICKÝ	39,64	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 Č.VEST.,PB VLOŽKA	–	RASTR VS 3,00
246	MYTÍ LÉKAŘŮ	16,98	LITÁ STĚRKA	L3 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
247	OS. 3 ASEPTICKÝ	34,47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 Č.VEST.,PB VLOŽKA	–	RASTR VS 3,00
248	PŘÍPRAVA PACIENTA 3	18,59	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
249	PŘÍPRAVA PACIENTA 2	18,59	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
250	OS. 2 ASEPTICKÝ	34,80	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 Č.VEST.,PB VLOŽKA	–	RASTR VS 3,00
251a	ČISTÝ SKLAD– CHODBA	24,51	LITÁ STĚRKA	L3 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR R4 2,70
251b	ČISTÝ SKLAD– CHODBA	38,52	LITÁ STĚRKA	L3 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR R4 2,70
252	OS 1 SEPTICKÝ	34,47	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 Č.VEST.,PB VLOŽKA	–	RASTR VS 3,00
253	MYTÍ LÉKAŘŮ	16,98	LITÁ STĚRKA	L3 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
254	PŘÍPRAVA PACIENTA 1	17,66	LITÁ STĚRKA ELEKTR.	L2 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR VS 3,00
255	DESKY	9,63	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
256	MYTÍ DESEK	7,00	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
257	ČISTÝ STER. SKLAD	58,94	LITÁ STĚRKA	L3 ČISTÁ VESTAVBA	–	RASTR R4 3,00
258	VÝPEČ.+FILTR MATERIÁL	14,24	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
259	SKLAD PŘÍSTROJŮ	8,54	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
260	CHODBA–FILTR	7,43	LITÁ STĚRKA	L3 OMYVATELNÝ NÁTĚR	N1	RASTR R6 2,70
261	FILTR PERSON.	8,50	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50
262	ÚKLID	3,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	SDK+N2	2,50
263	PŘÍPRAVA A SETOVÁNÍ	103,38	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R5 3,00
264	SKLAD CS	19,43	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
265	MYTÍ VOZÍKŮ	14,89	LITÁ STĚRKA VE SPÁDU	L5 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,70
266	MYTÍ – DEKONTAMINACE	45,14	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R5 3,00
267	FILTR PERSON.	7,22	LITÁ STĚRKA	L3 KERAMICKÝ OBKLAD K PODHL.	–	RASTR R1 2,50

SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

PODROBNÝ POPIS VIZ. SAMOSTATNÁ ČÁST DOKUMENTACE – SKLADBY KONSTRUKCÍ.
DÁLE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU DOKUMENT – "TECHNICKÉ PODMÍNKY – SPECIFIKACE VÝROBKŮ"
S PODROBNĚ POPSANÝMI TECHNICKÝMI A ESTETICKÝMI POŽADAVKY NA JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY SKLADEB

W1 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.200 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ

W2 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.280 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ

W3 SKLADBA PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY S EXTERIÉROVOU DESKOU – KOMPOZITNÍ PANEL SESTÁVAJÍCÍ ZE DVOU VRSTEV HLINÍKOVÉHO PLECHU, BARVA DLE VÝKRESU POHLEDŮ, S T.I. Z MIN. VLNY TL.120 MM

W4 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.100 MM NA SLOUPECH ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ

W5a SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.200 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST KORIDORU. SKLADBA ETICS PRO ODSTÍNY S KOEFICIENTEM ODRAZIVOSTI (HBW) <15

W5b SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.200 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST.

W6 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.160 MM

W7 SKLADBA IZOLACE ATIKY SE ZATEPLENÍM

W8 SKLADBA IZOLACE ATIKY SE ZATEPLENÍM U SPOJOVACÍHO KORIDORU

W9 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.260 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ

W10 POŽÁRNÍ OBLOŽENÍ OCELOVÝCH KRUHOVÝCH SLOUPŮ

W11 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.260 MM ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST

W12 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z NENASÁKAVÉ DESKY TL.100 MM NA SLOUP, ODSTÍN DLE VÝKRESU POHLEDŮ – SOKLOVÁ ČÁST

W13 SKLADBA VNĚJŠÍCH PODZEMNÍCH STĚN S T.I. Z XPS TL.100 MM

W14 SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ S OMÍTKOU ZRNITOSTI 1.5 MM S T.I. Z MIN. VLNY TL.200 MM V MÍSTĚ POD KORIDOREM, ODSTÍNU DLE VÝKRESU POHLEDŮ. SKLADBA ETICS PRO ODSTÍNY S KOEFICIENTEM ODRAZIVOSTI (HBW) <15

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV 2NP

ST 2.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PBŘ PŘÍSLUŠENSTVÍ, OTVOR: HL. 300, Š.700, V.700, V. PARAPETU 950 MM
– STAVEBNÍ ÚPRAVA PRO PBŘ PŘÍSLUŠENSTVÍ, OTVOR: HL. 300, Š.700, V.700, V. PARAPETU 100 MM
ST 2.02– SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PRŮŘEZU 150x300 MM PRO NAPOJENÍ HYDRANTU NA POŽÁRNÍ VODOVOD, H.H. +7,400, S.H. +5,150
ST 2.03– NIKA PRO ROZVADĚČ VÝTAHU O ROZMĚRU 460x2050, HLOUBKA NIKY 185 MM, V. PARAPETU 100 MM

VZT 2.01 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM O TL. 400 MM O ROZMĚRU 660x460 MM, S.H. +7,940
VZT 2.02 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM O TL. 400 MM O ROZMĚRU 560x400 MM, S.H. +8,000
VZT 2.03 – PROSTUP ŽB STĚNOU O TL. 400 MM O PRŮMĚRU 350 MM, S.H. +8,050
VZT 2.04 – PROSTUP ŽB STĚNOU O TL. 400 MM O PRŮMĚRU 300 MM, S.H. +8,100
VZT 2.05 – PROSTUP ŽB STĚNOU O TL. 400 MM O PRŮMĚRU 300 MM, S.H. +8,100
VZT 2.06 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM O TL. 400 MM O ROZMĚRU 380x260 MM, S.H. +8,200
VZT 2.07 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM O TL. 400 MM O ROZMĚRU 900x810 MM, S.H. +7,650
VZT 2.08 – PROSTUP ŽB STĚNOU O TL. 250 MM O ROZMĚRU 350x300 MM, S.H. +8,010
VZT 2.09 – PROSTUP ŽB STĚNOU O TL. 250 MM O ROZMĚRU 325x1225 MM, S.H. +4,335, S.H. +5,800
VZT 2.10 – PROSTUP ŽB STĚNOU SE ZATEPLENÍM O TL. 440 MM O ROZMĚRU 1350x1000 MM, S.H. +7,460

ZTI 2.01 – PROSTUP ŽB STROPEM O TL. 380 MM O PRŮMĚRU 50 MM, S.H. 3,820
ZTI 2.02 – PROSTUP ŽB STROPEM O TL. 380 MM O PRŮMĚRU 75 MM, S.H. 3,820
ZTI 2.03 – PROSTUP ŽB STROPEM O TL. 380 MM O PRŮMĚRU 100 MM, S.H. 3,820
ZTI 2.04 – PROSTUP ŽB STROPEM O TL. 380 MM O PRŮMĚRU 150 MM, S.H. 3,820
ZTI 2.05 – PROSTUP ŽB DESKOU O TL. 220 MM O PRŮMĚRU 150 MM, S.H. 1,880

UT 2.01 – SVISLÁ DRÁŽKA ŽB STĚNOU O PRŮŘEZU 100x70 MM, DL. 250 MM, SH=+4,100 – 27KS

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
– ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ SLOUPY 400x400 MM
– OBVODOVÉ ZDIVO VÝPLŇOVÉ CHIELNÉ TL. 300 MM, Z EXTERIÉRU KONTAKTNĚ ZATEPLENO
– VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO CHIELNÉ TL. 100, 125, 150, 250 MM

VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH TVÁRNIC P+D TL. 115 MM, P10, EI 90 DP1, Rw= 44dB, ZDĚNO NA MALTU M10, STĚNA TL. 125 MM

VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH TVÁRNIC P+D TL. 140 MM, P10, REI 120 DP1, Rw= 44dB, ZDĚNO NA MALTU M10, STĚNA TL. 150 MM

VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH TVÁRNIC AKU P+D TL. 190 MM, P10, REI 180 DP1, Rw= 54dB, ZDĚNO NA MALTU M10, STĚNA TL. 200 MM

OBVODOVÉ ZDIVO VNĚJŠÍ Z KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH TVÁRNIC P+D TL. 300 MM, P10, REI 180 DP1, Rw= 56dB, ZDĚNO NA MALTU M10, STĚNA TL. 300 MM

VYSOKOPEVNOSTNÍ MALOFORMÁTOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, P20, ZDĚNO NA MALTU M15

ŽB STĚNA DLE PD STATIKA

ZDIVO Z BETONOVÝCH PROLEVANÝCH TVÁRNIC TL. 300 MM, VÝSTUŽ DLE PD STATIKA

TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN – DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI PRO UŽITÍ U KONTAKTNÍCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ, PŘETAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA OSTĚNÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE PROVEDENO V TL. IZOLANTU 30 MM

POZNÁMKA

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNÉ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTI NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
– HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMĚSTÍNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
– ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
– STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠTOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČÁSTÍ SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0,6
– VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZACHODOVÉ MISY, ...) UMÍSŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPŇOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
– PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
– VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
– OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CELÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMSÍTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCÍ (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT
– ● – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

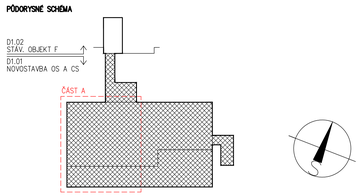

± 0.0 = +247.36

ČÍSLO PARÉ

D1.01 PAVILON OPERAČNÍCH SÁLŮ A CS
D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	ING. JIŘÍ BROŽ
	BC. VERA ANTOLÍKOVÁ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem		

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4; fax: +420 567 312 455

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4; fax: +420 567 312 455

NÁZEV AKCE: **VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNICE TEPLICE o.z.**	FORMÁT	15 x A4
	DATUM	6 / 2016
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 42–15–P
VÝKRES **PŮDORYS 2NP – ČÁST A**	MĚŘÍTKO **1 : 50**	Č. VÝKRESU **D1.01.1–14**