




[illegible]

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm
KRYTÍ: IP40/20
ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)



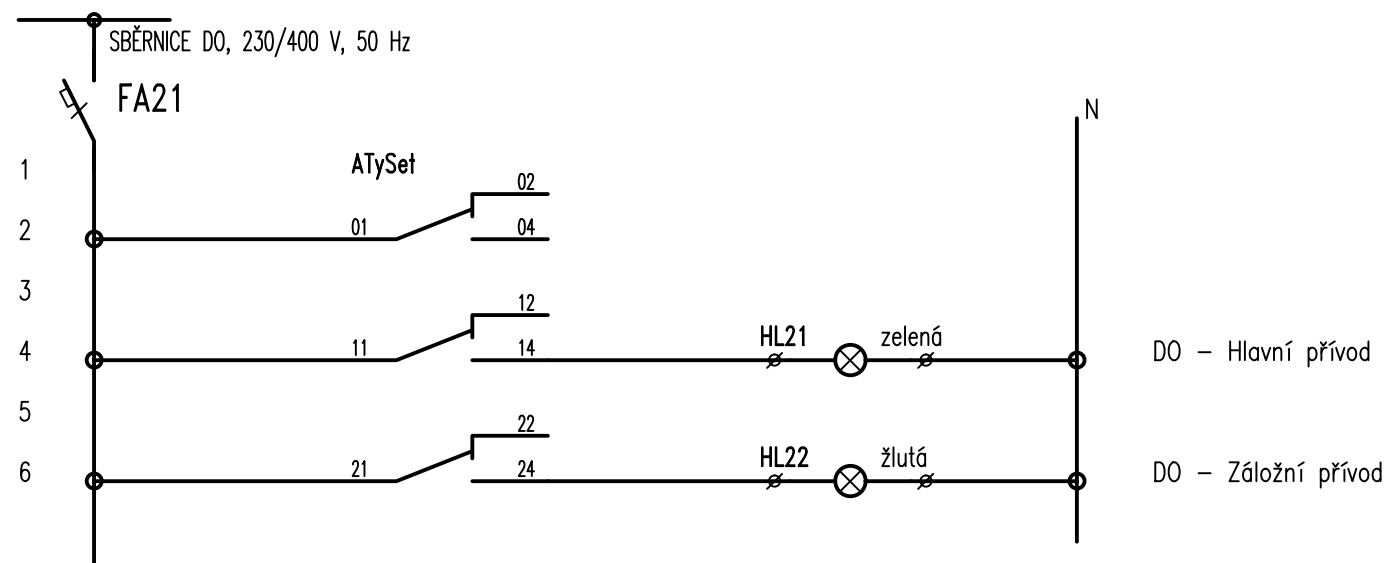

NAPÁJENÍ ROZVADĚČE

HLAVNÍ PŘÍVOD DO	ZÁLOŽNÍ PŘÍVOD MDO
	
(HL21) (ZELENÁ)	(HL22) (ŽLUTÁ)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACH	ING. PETR KREMLÁČEK	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALÉŠ PRUDKÝ		
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem			Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NÁZEV AKCE:			FORMÁT
VÝSTAVBA ČTYŘ OPERAČNÍCH SÁLŮ A STERILIZACE KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. NEMOCNIC TEPLICE o.z.			DATUM
			06 / 2016
			STUPEŇ
			DPS
VÝKRES			ZAPE. ČÍSLO
			A 42-15-P
Rozvaděč RTN			MĚŘITOK
			Č. VÝKRESU
			-
			D1.01.4g-25