


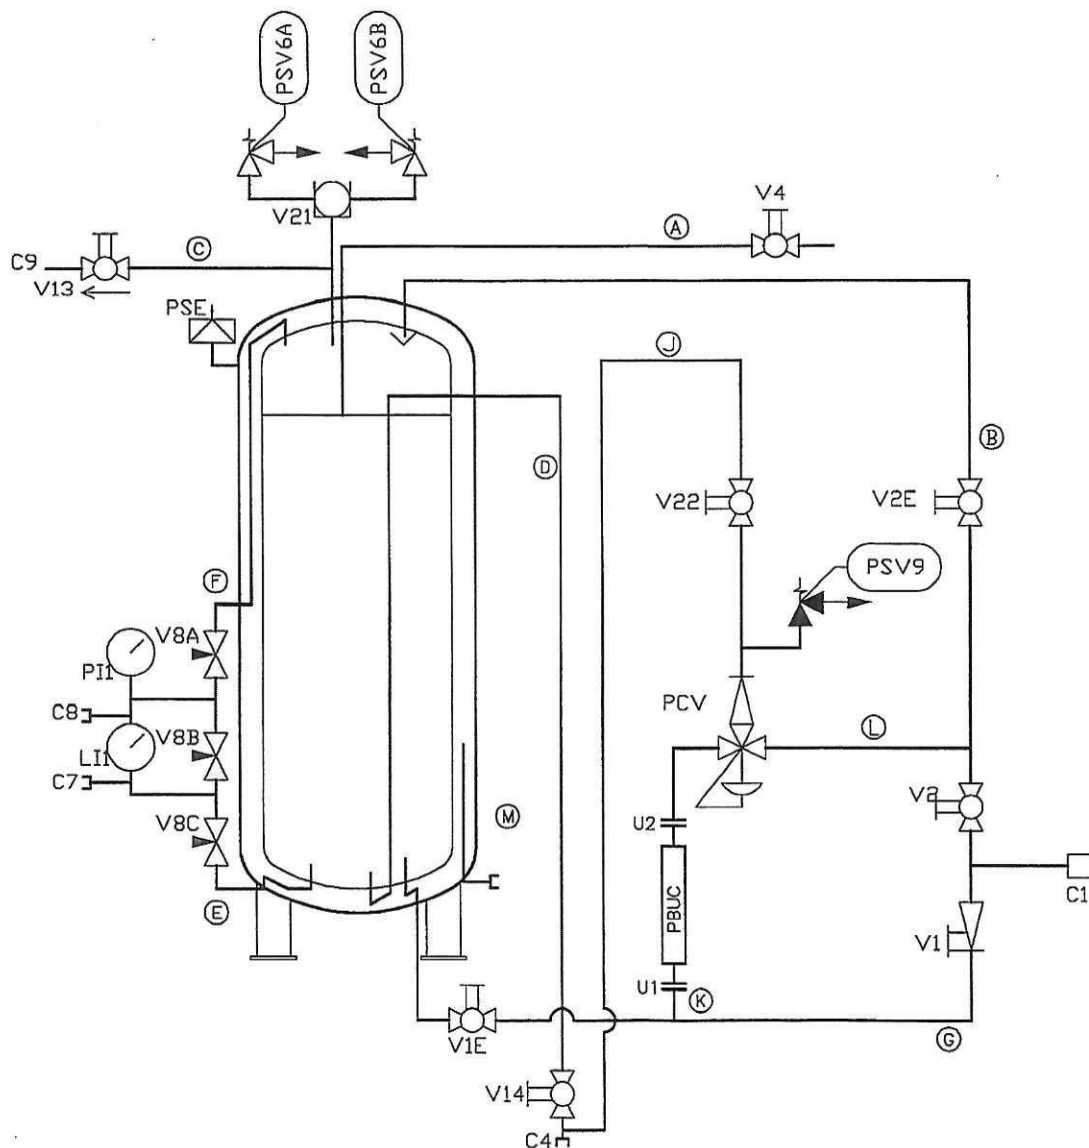

SCHEMA ZAPOJENÍ

OZN.	POPIS	DN	PN
A	KONTROLA PLNĚNÍ	15	40
B	VSTUP KAPALINY-HORNÍ	25	40
C	ODTLAKOVÁNÍ	25	40
D	VÝSTUP KAPALINY DO EXT. ODPAŘOVAČE	15	40
E	MĚŘENÍ HLADINY-HORNÍ	6	40
F	MĚŘENÍ HLADINY-SPODNÍ	6	40
G	VSTUP KAPALINY-SPODNÍ	25	40
J	ECONOMIZER	15	40
I	PLYN Z ODPAŘOVAČE	15	40
K	KAPALINA DO POMOCNÉHO ODPAŘOVAČE	15	40
M	ODČERPÁVACÍ VENTIL		