


SCHÉMA ROZDĚLOVAČE

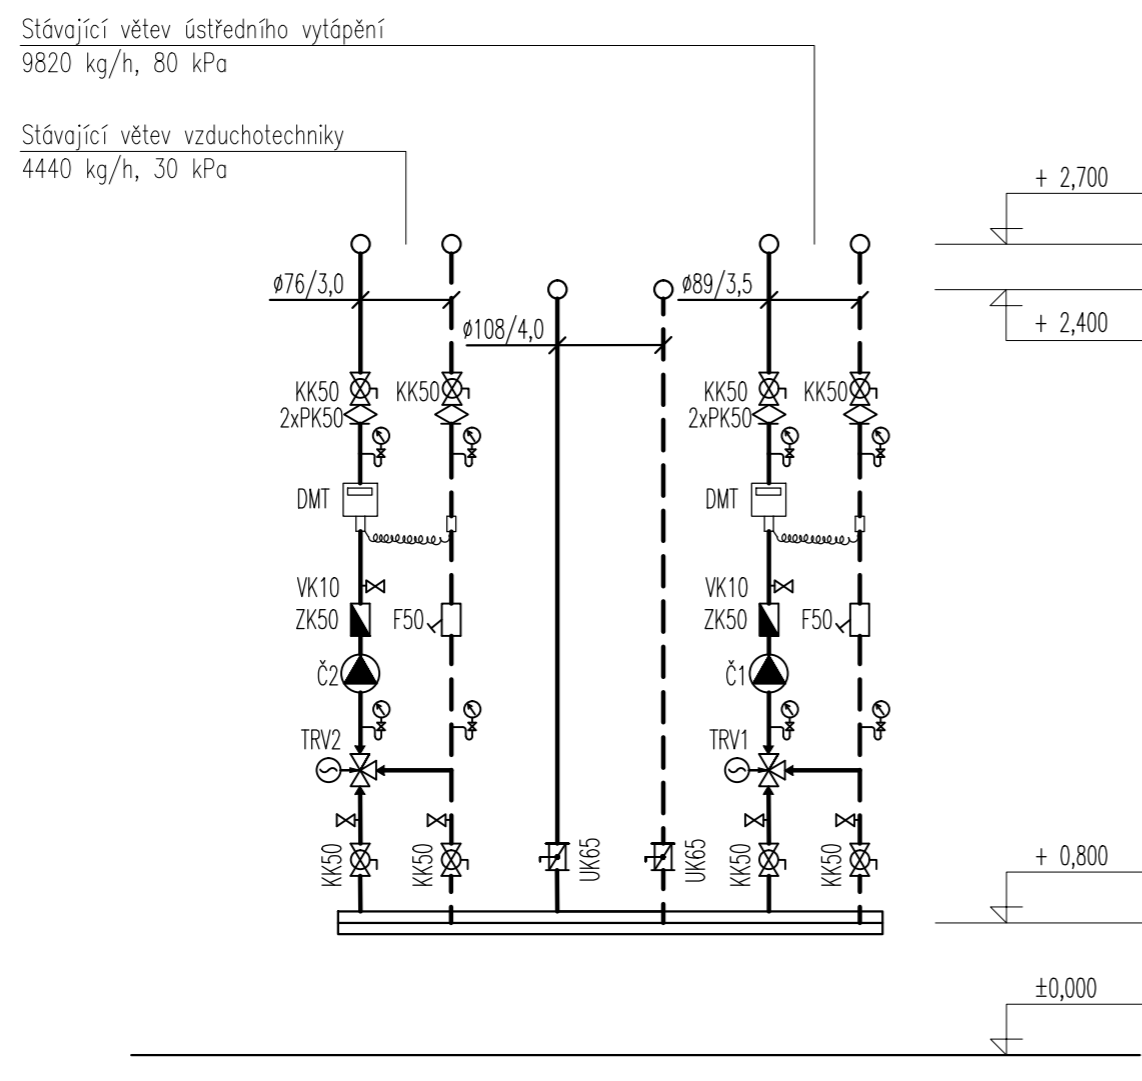

LEGENDA

- | | |
|-------------|---|
| KK | Kulový kohout, uzavírací, 1/2" až 6/4" PN25, 2" PN16, 120°C |
| UK | Mezipřírubová klapka, uzavírací, PN16 |
| VK | Napouštěcí a vypouštěcí kohout PN16, 120°C |
| ZK | Zpětná klapka PN16, |
| PK | Pružový kompenzátor PN16, |
| TRV1 | ESBE VRG130, DN50, Kvs=40 + pohon ARA600-24V, 0-10V |
| TRV2 | ESBE VRG130, DN32, Kvs=16 + pohon ARA600-24V, 0-10V |
| DMT | Digitální měřič tepla (volitelně dle požadavku investora) |
| AOV | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" a 1/2" |
| F | Filtr PN16, 120°C, 1/2" až 4" |
| Č1 | Cirkulační čerpadlo Wilo Yonos Maxo 50/0,5-9 (Q=9,82m³/h, 80 kPa) |
| Č2 | Cirkulační čerpadlo Wilo Yonos Maxo 40/0,5-4 (Q=4,44m³/h, 30 kPa) |

OBJEDNATEL:					
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, ÚSTÍ NAD LABEM					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. HANA RUMLOVÁ	 KANIA a.s., Špálava 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz			
ZODP. PROJEKTANT	ING. MAREK MILATA				
VYPRACOVAL	ING. MAREK MILATA				
KONTROLOVAL	ING. HANA RUMLOVÁ				
NÁZEV AKCE :		STUPEŇ			
REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.		DPS			
NÁZEV OBJEKTU :		DATUM			
SO 101	ČÁST :	11/2015			
		FORMÁT/POČET STR.			
		A4/4			
NÁZEV PŘÍLOHY :		MĚŘÍTKO			
		1:50			
		Č. ZAK.	15018	ČÍSLO	
		SOUBOR	DWG	SOUPRAVY	
		Č. PŘÍLOHY :			
		15018-DPS-D.1.4.7-SO 101-b.02			