

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE


STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

OKRUH	NÁZEV OKRUHU	LIST č.
1	Rozváděč R2-1B– jednopólové schéma	3.1,2,3
2	Rozváděč R2-2B– jednopólové schéma	3.4,5,6,7
3	Hlídač izolačního stavu – schéma zapojení.....	3.8

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> 403 40 Ústí nad Labem Tel. 603 709 577 vl.krizan@seznam.cz	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, Ústí n.L.				
Název akce: STACIONÁŘ DĚTSKÉ KLINIKY PAVILON D2 V AREÁLU MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM <i>Elektroinstalace</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	01/2014
			Datum :	Leden 2014


ROZVÁDĚČ R2-1B - NEZÁLADHOVANÁ ČÁST

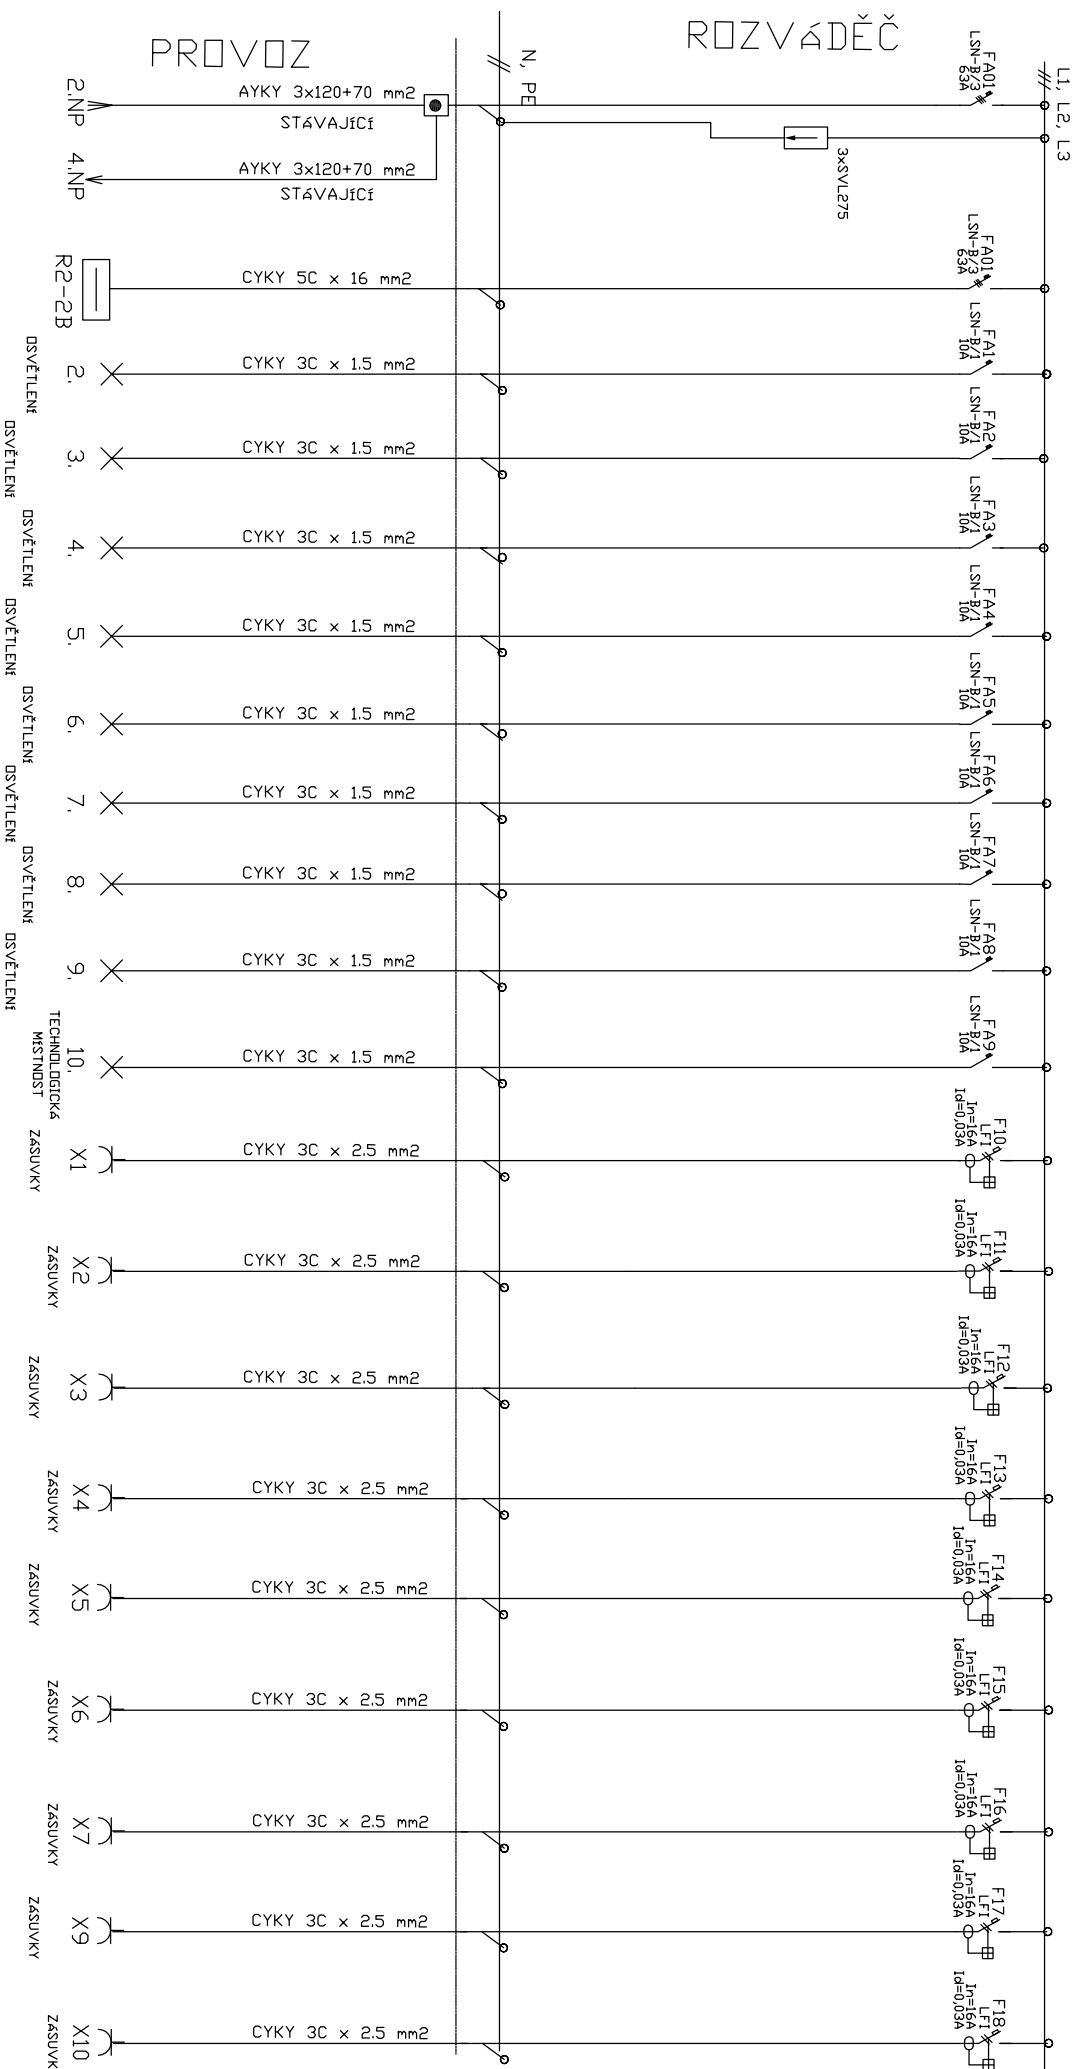

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 : DOPUJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRANIČEM

PROJEKTY KŘIŽÁN STRAŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM		JEDNOENNÍ PÉČE NEMOCNICE USTÍ NL. elektr. instalace	RÚZVÁDĚČ R2-1B	Zak. č. 01/2014 E-03.1
	01/2014				
	NAVRHL	VKŘIŽÁN			


ROZVÁDĚČ R2-1B - NEZÁLHOVANÁ ČÁST

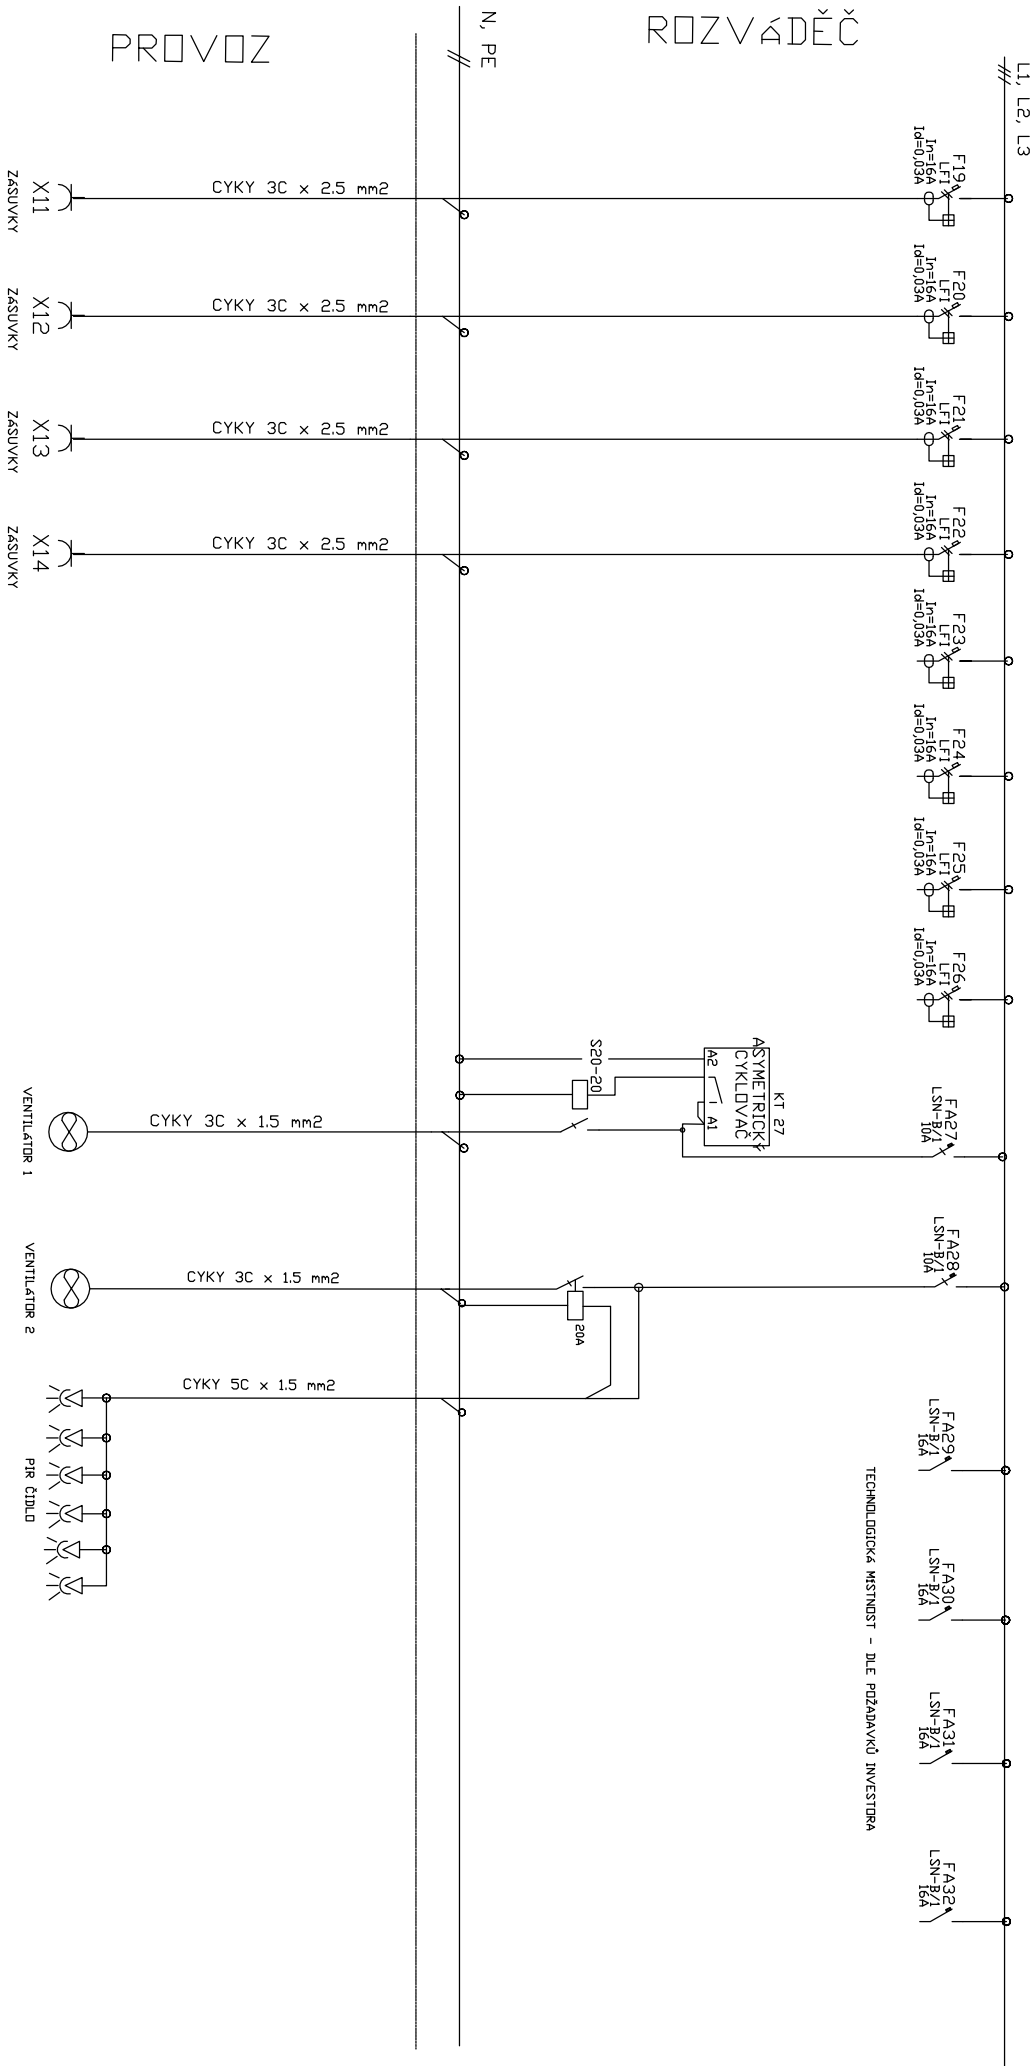

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRANIČEM

PROJEKT KY KŘIŽÁN	DATA	01/2014	JEDNOUDENNÍ PÉČE	ROZVÁDĚČ R2-1B	Zak. č.01/2014
STRAŽKY 21, ÚSTÍ NL	NAVRHL	VKŘIŽÁN	NEMOCNICE ÚSTÍ NL		E-03.2
TEL. 472 743 567			elektr-o-instalace		


ROZVÁDĚČ R2-1B - ZÁLHOVANÁ ČÁST

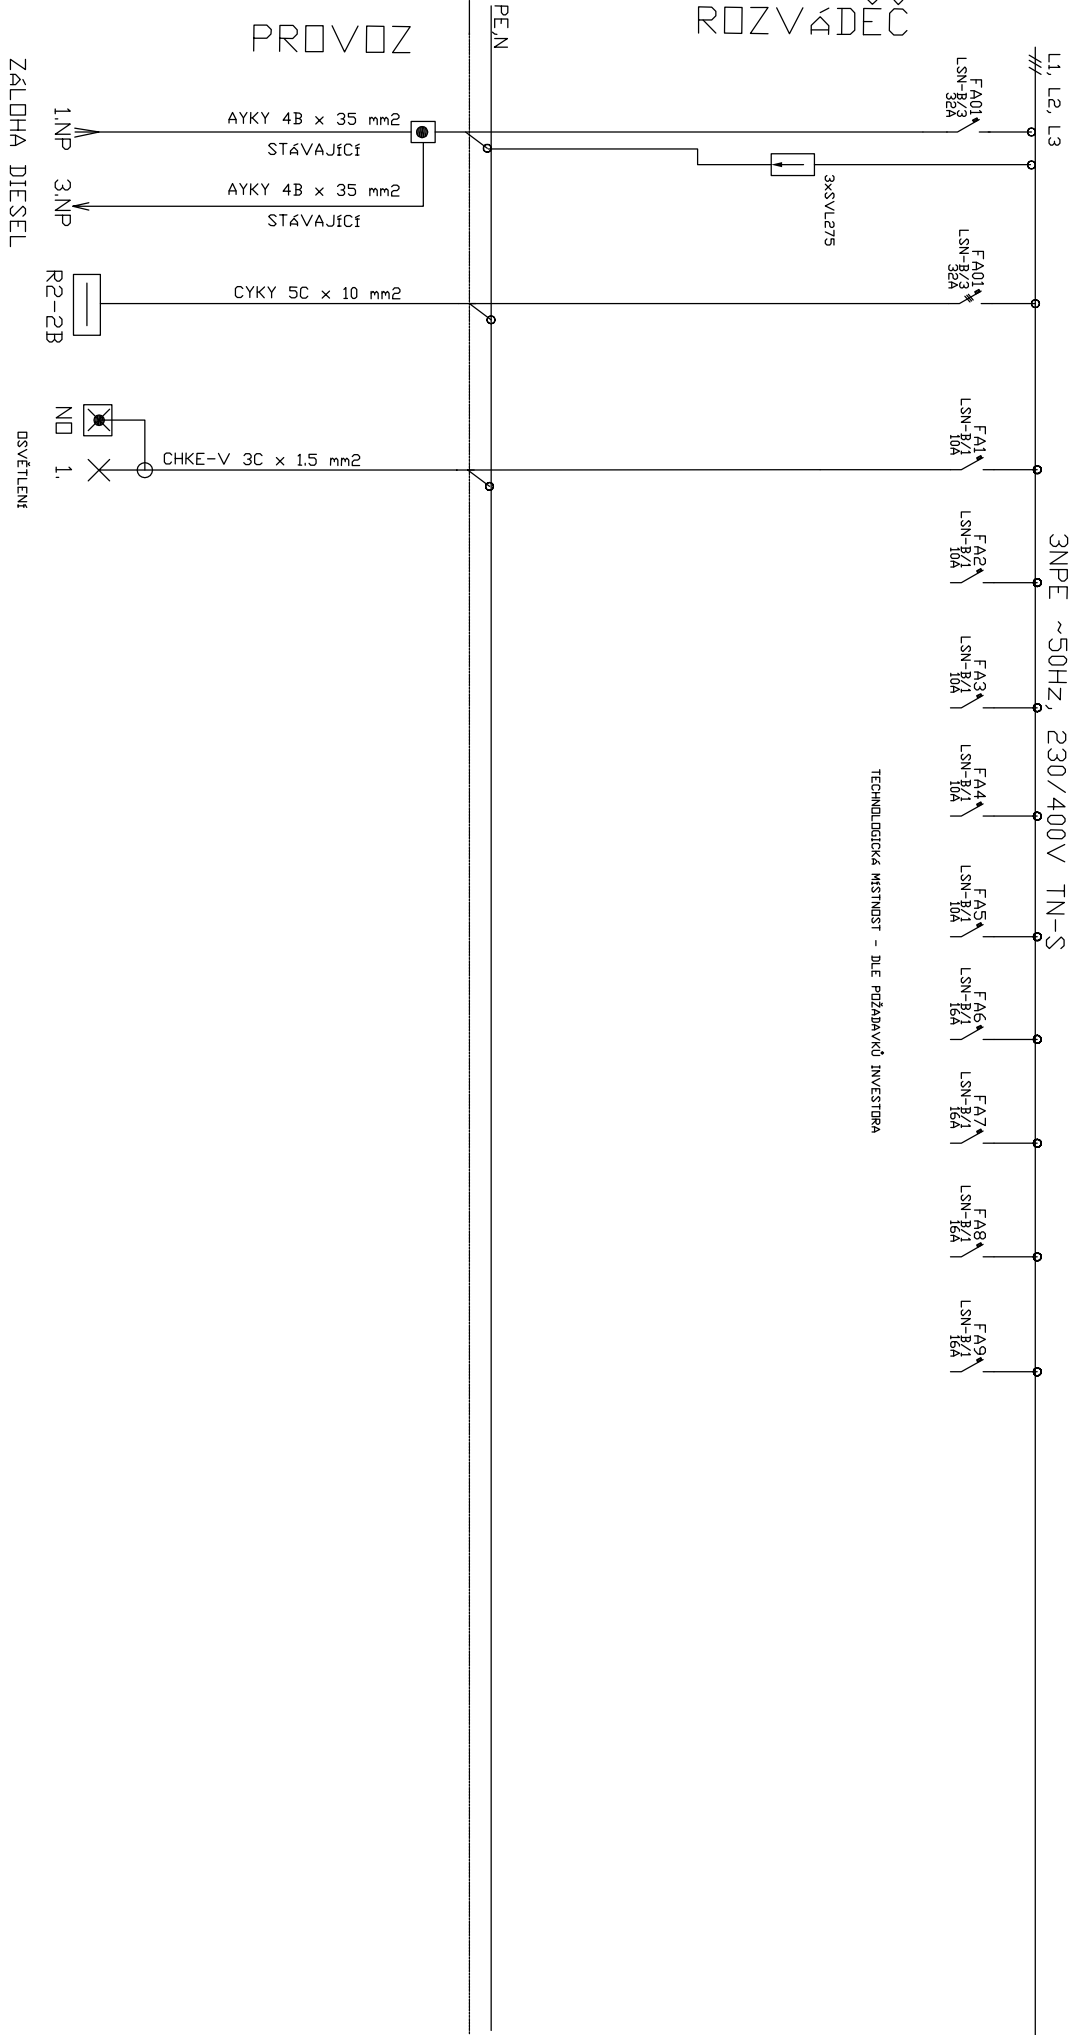

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KY KŘIŽAN STRAŽKY 21, OSTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	01/2014	JEJEDNOENNÍ PÉČE NEMOCNICE OSTÍ NL. elektroinstalace	RUIZVADĚČ R2-1B	Zak. č.01/2014	
	NAVRHL	V.KŘIŽAN			E-03.3	


ROZVÁDEČ R2-2B - NEZÁLHOVNÁ ČÁST

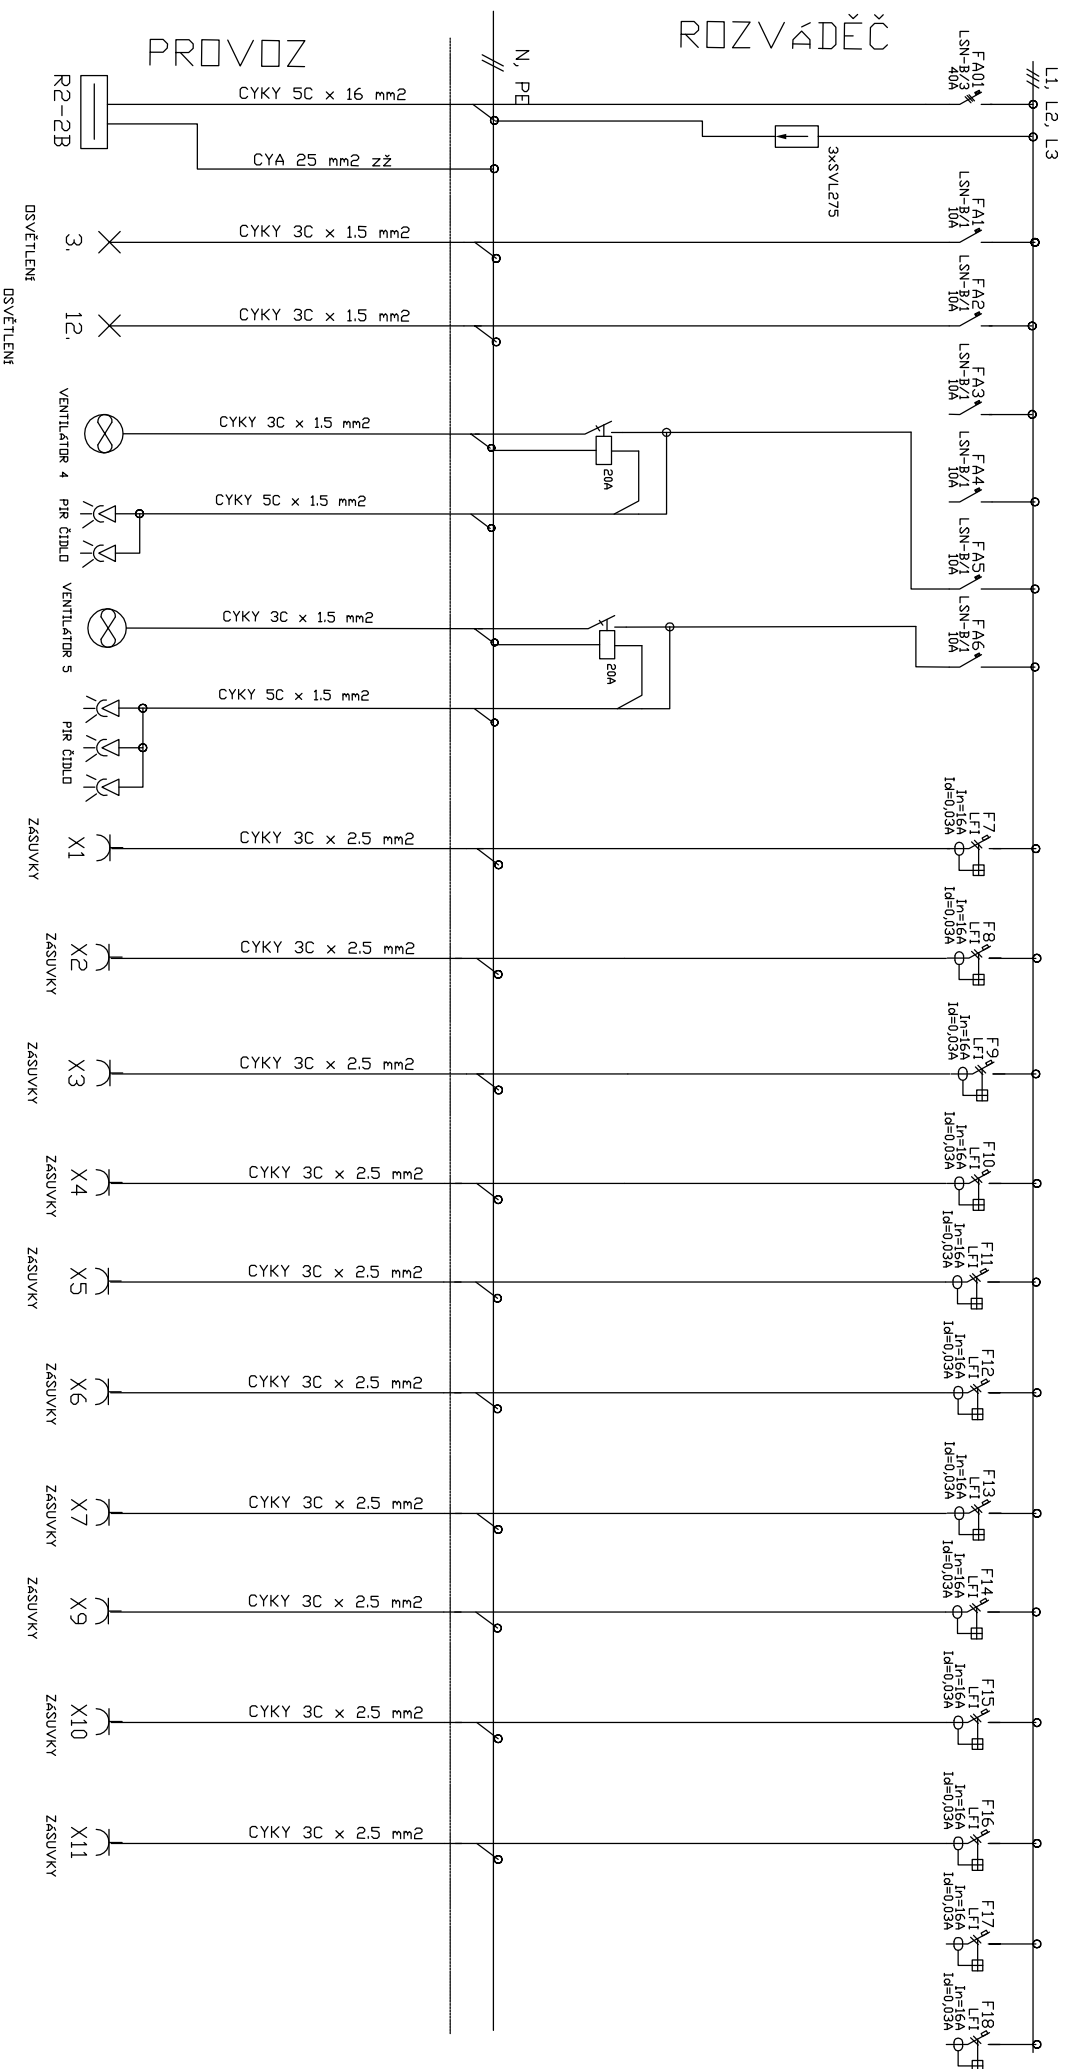

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED,2 :DOPROJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, OSTŘÍ N.L. TEL. 472 743 567	DATAUM	01/2014	JEJEDNOENENÍ PEČE NEMODNICE OSTŘÍ N.L. elektr-oínstallace	RIZVADČ R2-2B	Zok. č.01/2014
	NAVRHL	V.KŘÍŽAN			E-03.4


3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S



PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

PROJEKT KRÍŽAN STRÁŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	01./2014	JEDNODENNÍ PÉČE NEMOCNICE USTÍ NL, elektroinstalace	ROZVADĚČ R2-2B	Zak. č./01/2014
	NAVRHL	VKRÍŽAN			E-03,5

ROZVÁDEČ R2-2B - ZÁLOHOVANÁ ČÁST

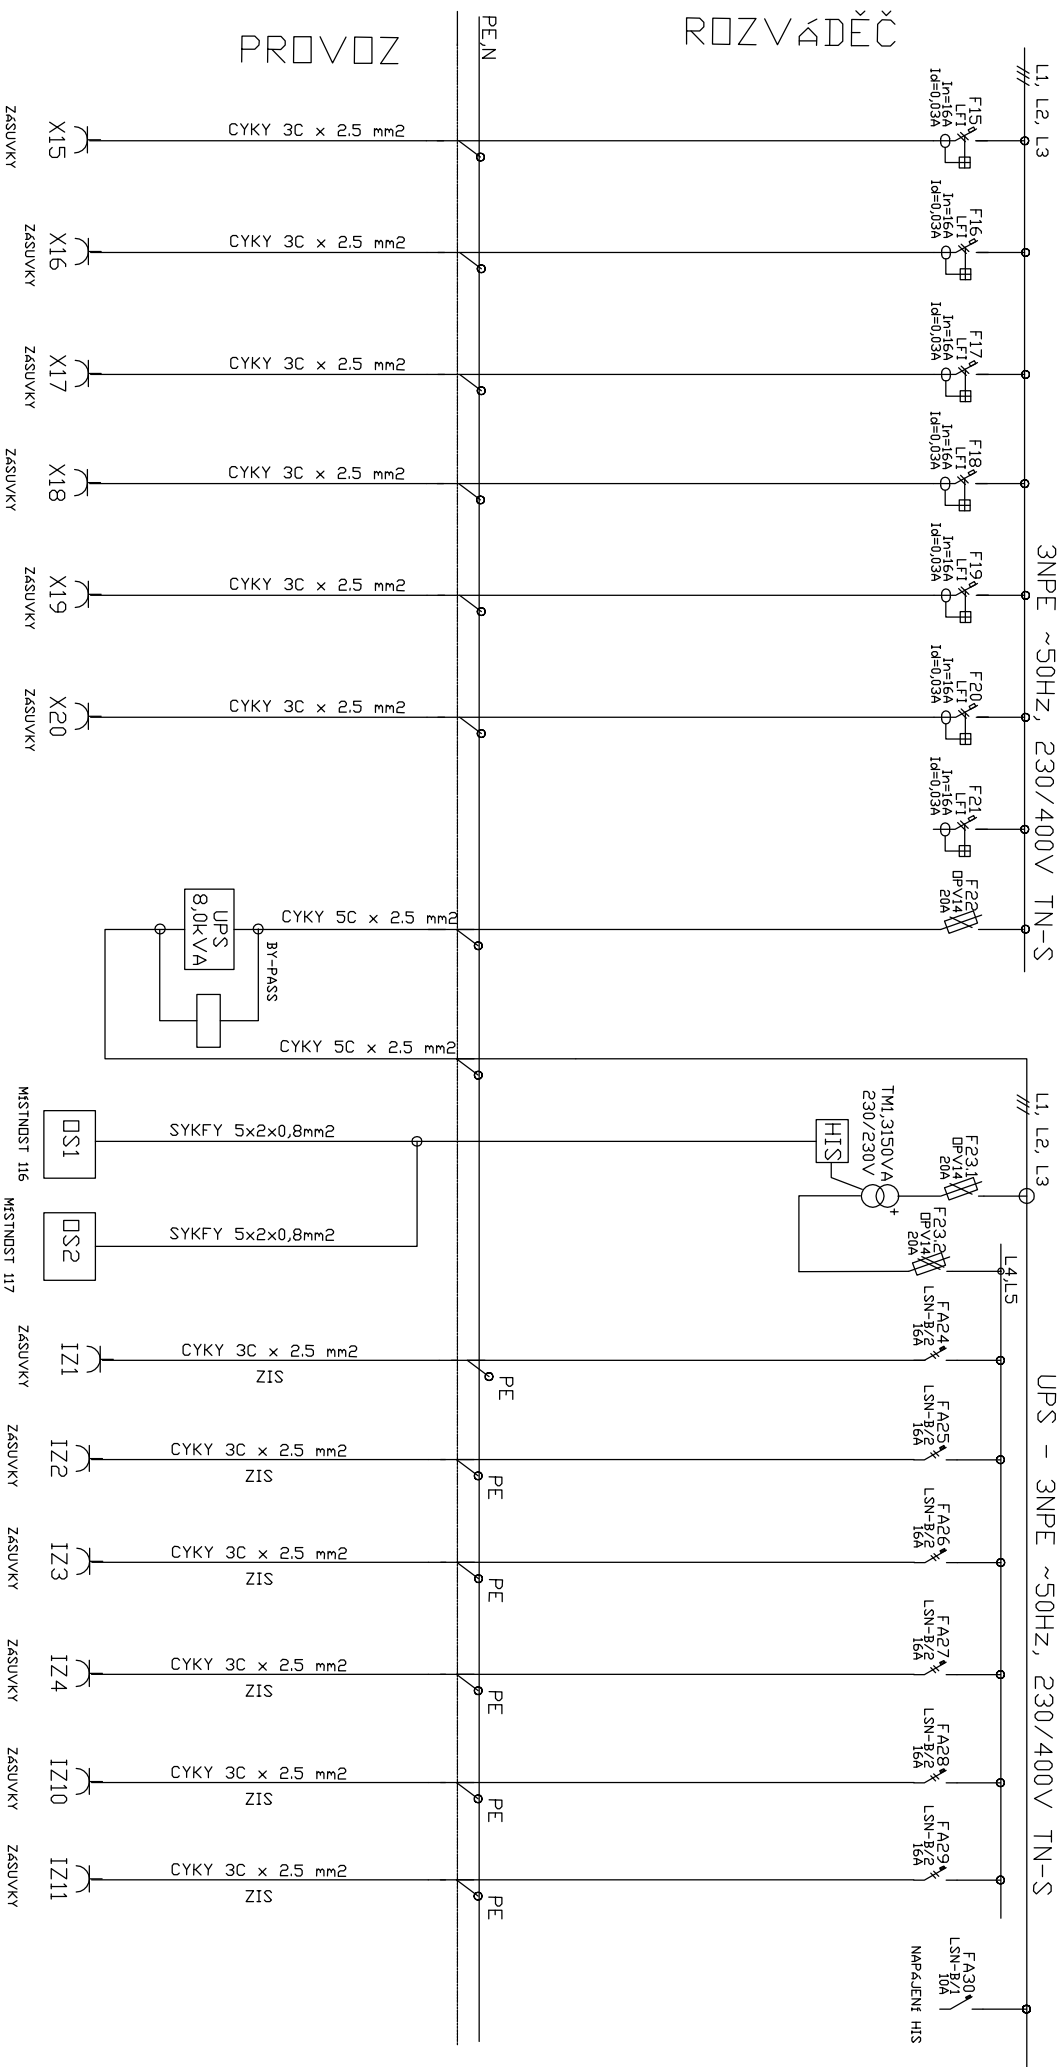


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 : DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, ZIS

PROJEKTY KŘÍŽAN	DATAUM	JEDNOTNĚNÍ PÉČE	ROZVÁDEČ R2-2B	Zak. č.01/2014
STRÁŽKY 21, ÚSTÍ N.L.	01/2014	NEMOCNICE ÚSTÍ N.L.		
TEL. 472 743 567	NAVRHL	V.KŘÍŽAN	elektr. instalace	E-03.6

ROZVÁDĚČ R2-2B - ZÁLHOVANÁ ČÁST

UPS - 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-S

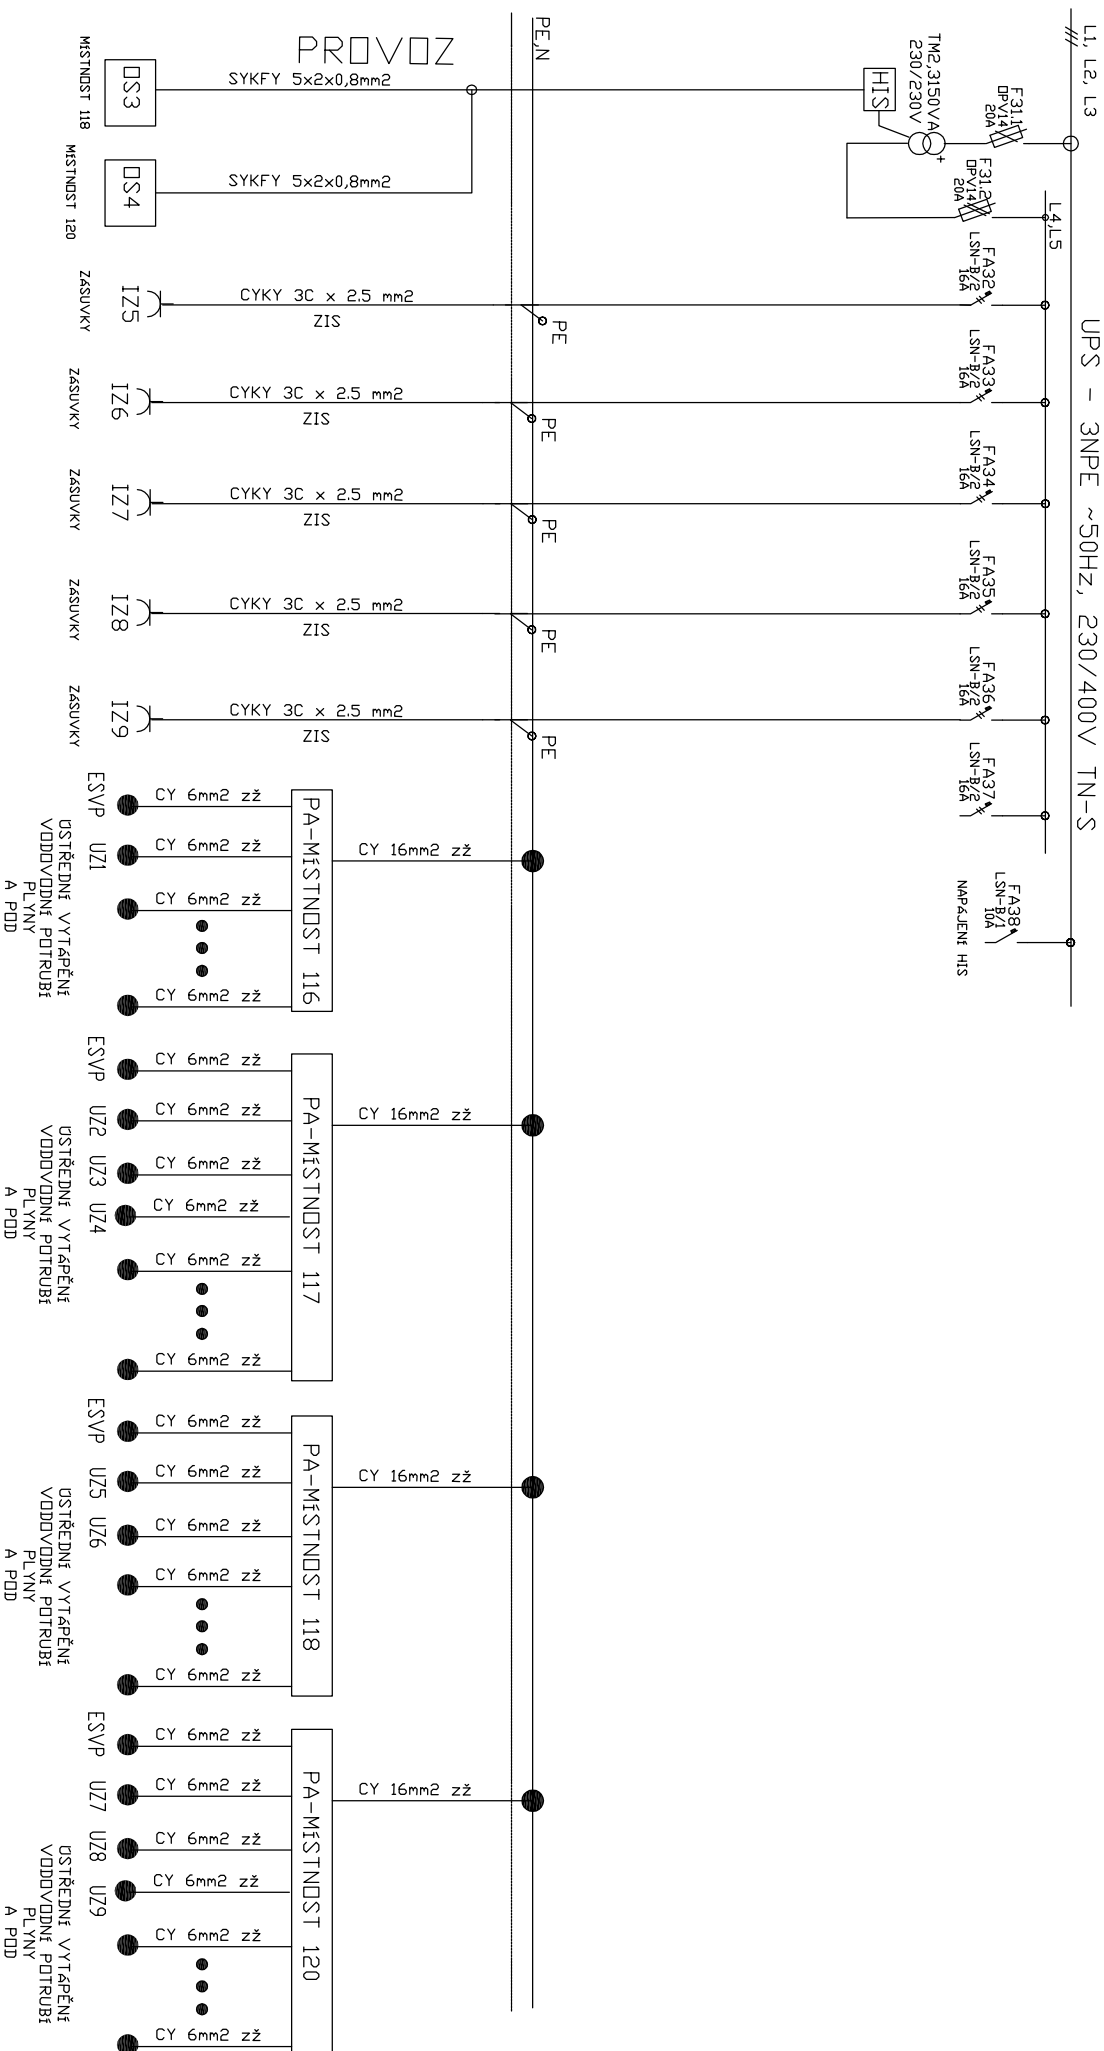

NAPĚŤOVÁ SDOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S
 OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :ODPROJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN
 PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM, ZIS

PROJEKT KRÍŽAN	DATA	JEDNODENNÍ PÉČE	ROZVÁDĚČ R2-2B	Zak. č.01/2014
STRAŽKY 21. ÚSTÍ NL	01/2014	NEMOCNICE ÚSTÍ NL.		E-03.7
TEL. 472 743 567	NAVRL	VKRÍŽAN		
		elektroinstalace		

