


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Epk (Lx)	prostředí dle ČSN 33 2000- 3	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Epk (Lx)	prostředí dle ČSN 33 2000- 3
2.01	předstn WC muži	300	AB5	2.08	WC ženy	300	AB5 přívod CYKY 4B x 4
2.02	WC muži	300	AB5	2.09	WC ženy	300	AB5 ze stávajícího rozvo
2.03	WC muži	300	AB5	2.10	předstn WC ženy	300	AB5
2.04	předstn sprcha muži	300	AB5 ČSN 33 2000-7-701	2.11	sprcha o WC ležící pacienti	500	AB5 ČSN 33 2000-7-701
2.05	sprcha muži	300	AB5 ČSN 33 2000-7-701	2.12	čistící místnost	500	AB5 ČSN 33 2000-7-701
2.06	sprcha ženy	300	AB5 ČSN 33 2000-7-701	2.13	kontaminovaný odpad	500	AB5
2.07	předstn sprcha ženy	300	AB5 ČSN 33 2000-7-701				

8x CYKY 2x 0.8
signalizace do místnosti sester

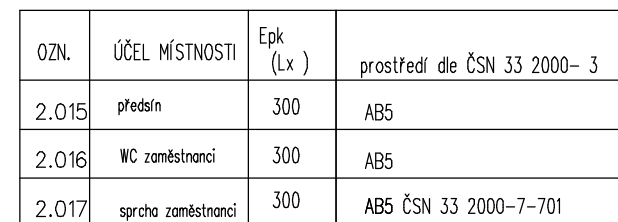

5 ze stávajícího rozvaděče 2.NP vedený v liště

vedeno z 1.PP a připojeno na zemní soustavu



3 NPE \sim 50 Hz 400/230 V TN – S

OPNDN: Odpojení vadné části od sítě TN proudovými chrániči

-  vypínač 3f 16 A
-  zásuvka 230 V 16 A

-  spínač, vypínač polozapuštěný


- svítidlo přisazené BÍGL -D-211 2x 11W IP43


- svítidlo přisazené CORSO 1-24 opál IP65

- svítidlo zářivkové, přisazené HOUND4-228 2x 28 W IP 65

- svítidlo zářivkové, přisazené HOUND4-254 2x 54 W IP 65

-  ventilátor EDM 80 spínaný osvětlením

-  ochrana pospojením

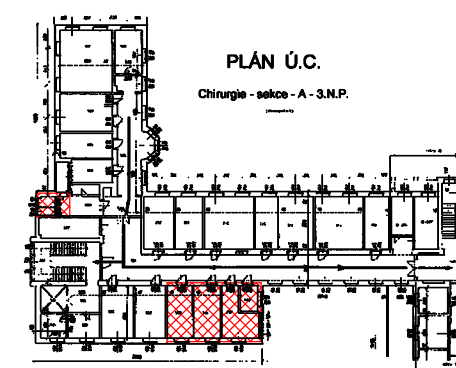

ZODP. PROJEKTANT	VÝPRAČOVAL	HLAVNÍ ING. PROJ.		
	J.Kleiner			
INVESTOR				
Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A Ústří nad Labem				
OU	KRAJ		FORMÁT	3 A 4
STAVBA	Oprava koupelen a WC nemocnice Teplice chirurgie 2		DATUM	04/2015
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU	Elektroinstalace		STUPEŇ	DS
			ČÍS. ZAK.	150012
NÁZEV VÝKRESU	Elektroinstalace část 2.NP		MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝKR. 1