

# KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE


ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

## E-03 – ZAPOJENÍ OKRUHŮ ELEKTRO

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem				
Název akce: <b>FETOMATERNÁLNÍ CENTRUM – DK, ČÁST D2 VE 3.NP BUDOVY MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM</b>  <i>D.1.4.- Elektroinstalace NN</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	<b>104/2015</b>
			Datum :	Prosinec 2015

# ROZVÁDEČ R - NEZÁLHOVANÁ ČÁST

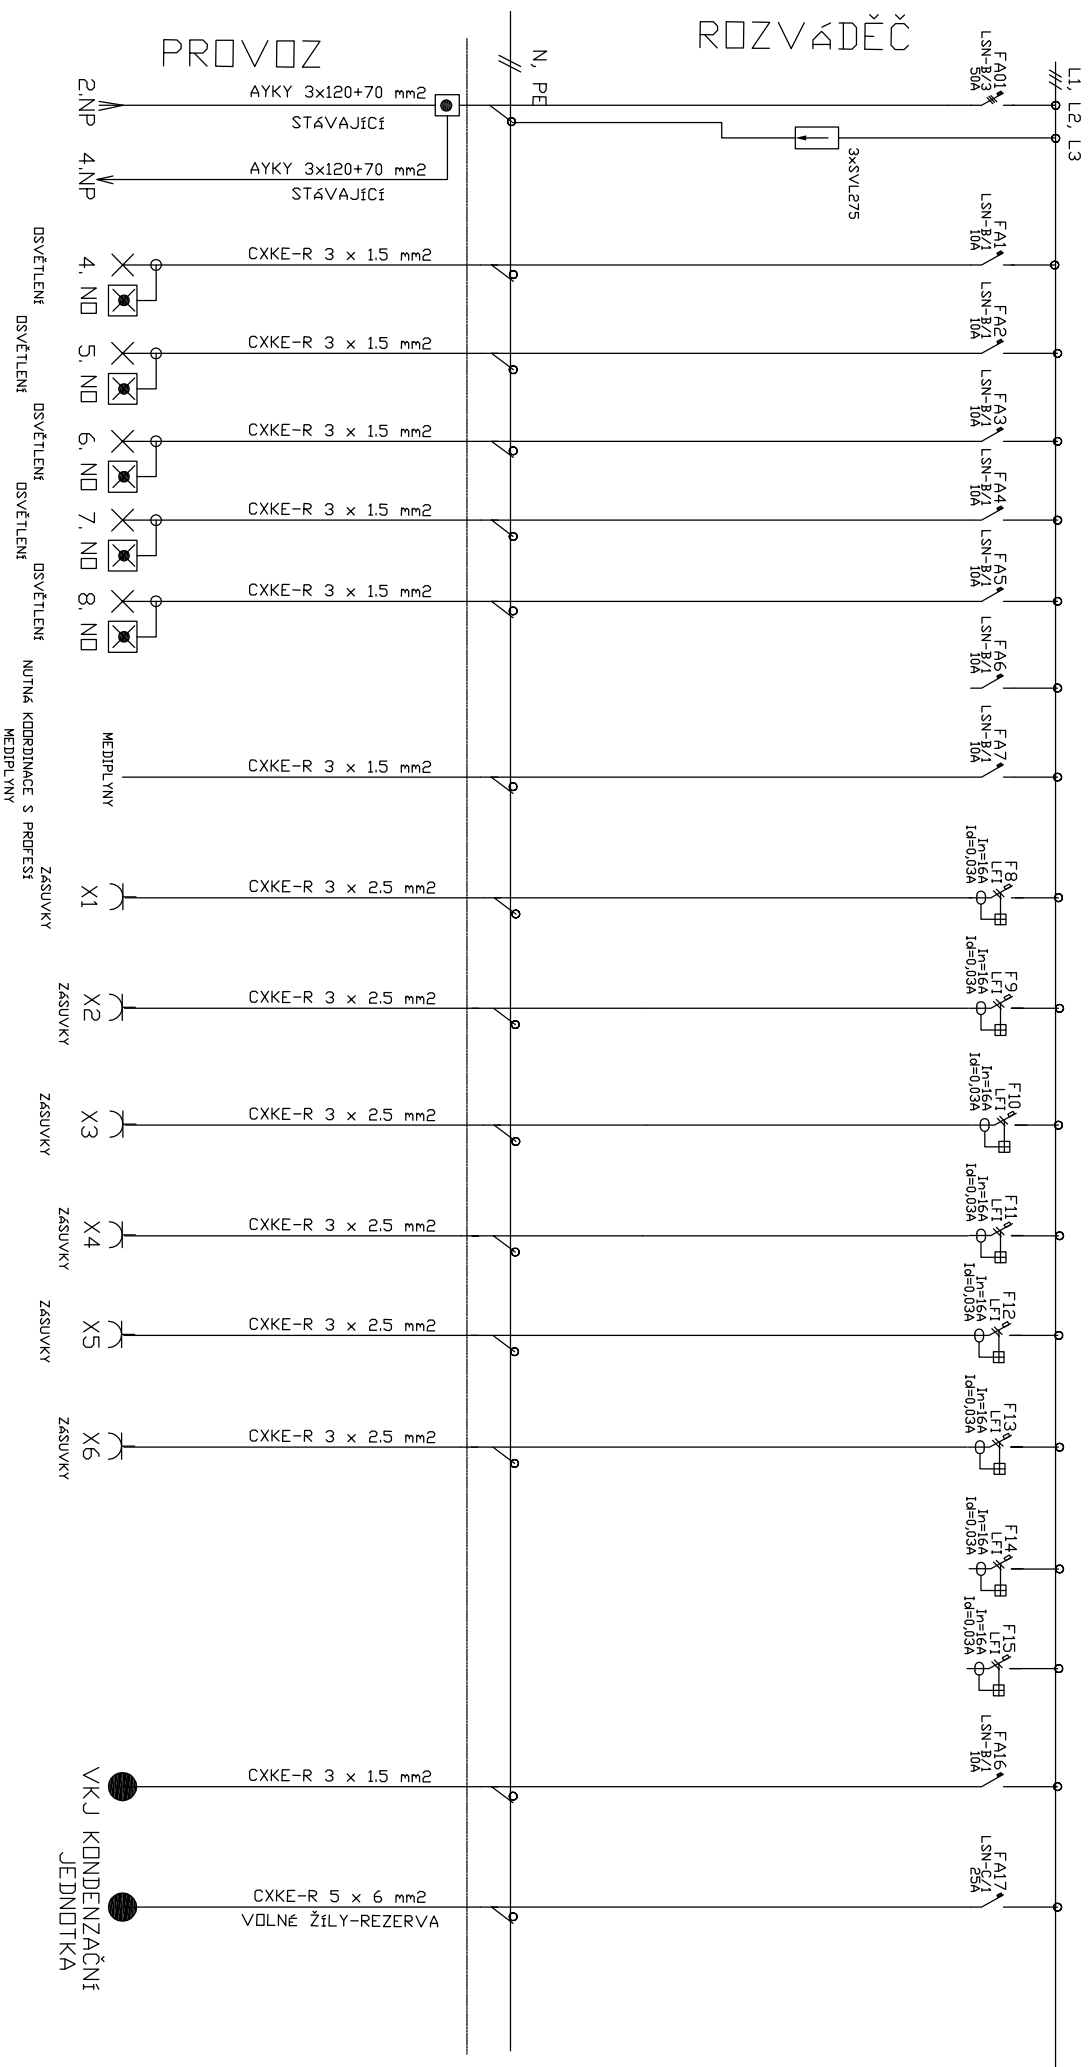


POZNÁMKA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDDU V PROVEDENÍ TYPU "A"

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PRŮUDOVÝM CHRÁNÍČEM

PROJEKTY KRIŽAN STRÁŽKY 21, OŠTÍ NL TEL. 472 743 567		DATUM 12/2015	FETDMATEMNÁLNÍ CENTRUM, OŠTÍ NL, elektroinstalace	RIZVADČČ R	Zak. č.:04/2015/	E-03.1
--	--	------------------	---	------------	------------------	--------

# ROZVÁDEČ R – ZÁLOHOVANÁ ČÁST

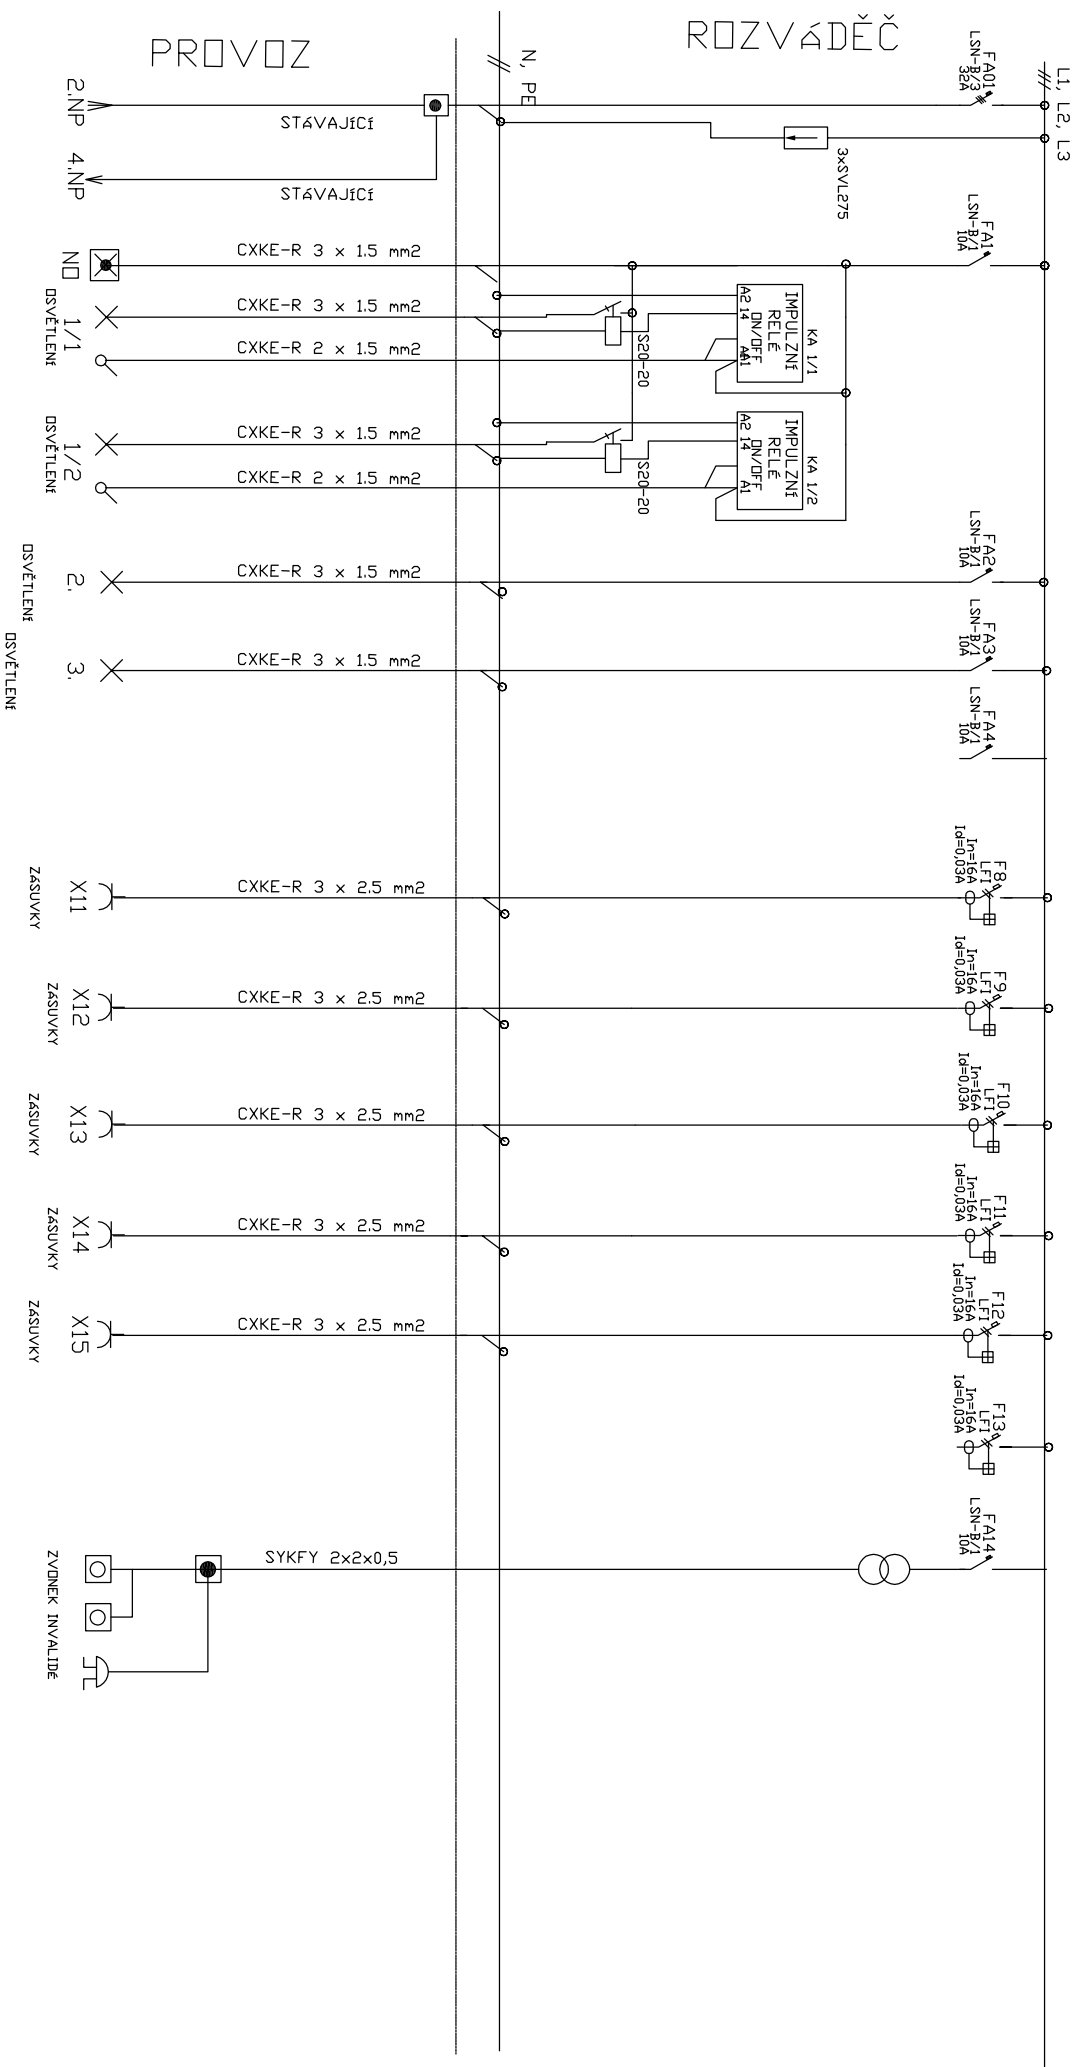

POZNÁMKA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE BUDDU V PROVEDENÍ TYPU "A"


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 :DOPLOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

PROJEKTY KŘÍŽAN STRÁŽKY 21, USTÍ NL TEL. 472 743 567	DATUM	12/2015	FETOMATERIÁL NÍ CENÍRUM, USTÍ NL, elektroinstalace	RIZVADČ R	Zak. č.:104/2015/
	NAVRHL	V KŘÍŽAN			E-03,2

# ROZVÁDEČ R

L1, L2, L3  
///

UPS - 3NPE ~50HZ, 230/400V TN-S

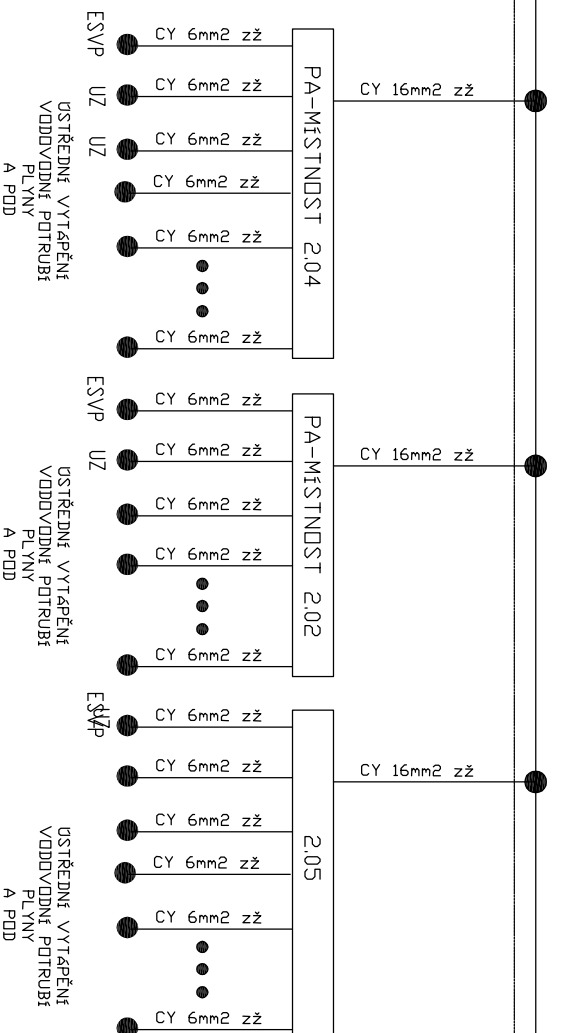

PROVOZ

NAPĚŤOVÁ SDOUSTAVA : 3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41ED.2 : DOPROJENĚM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PROJEKT KRIZÁŇ STRAŽKY 21, OŠTĚ NĚ TEL. 472 743 567	DATUM	12/2015	FETOMATERIÁLNÍ CENTRUM, OŠTĚ NĚ, elektronstace	PŘISPUJENÍ	Zak. č.104/2015
	NAVRHL	VKŘÍŽÁN			E-03,3