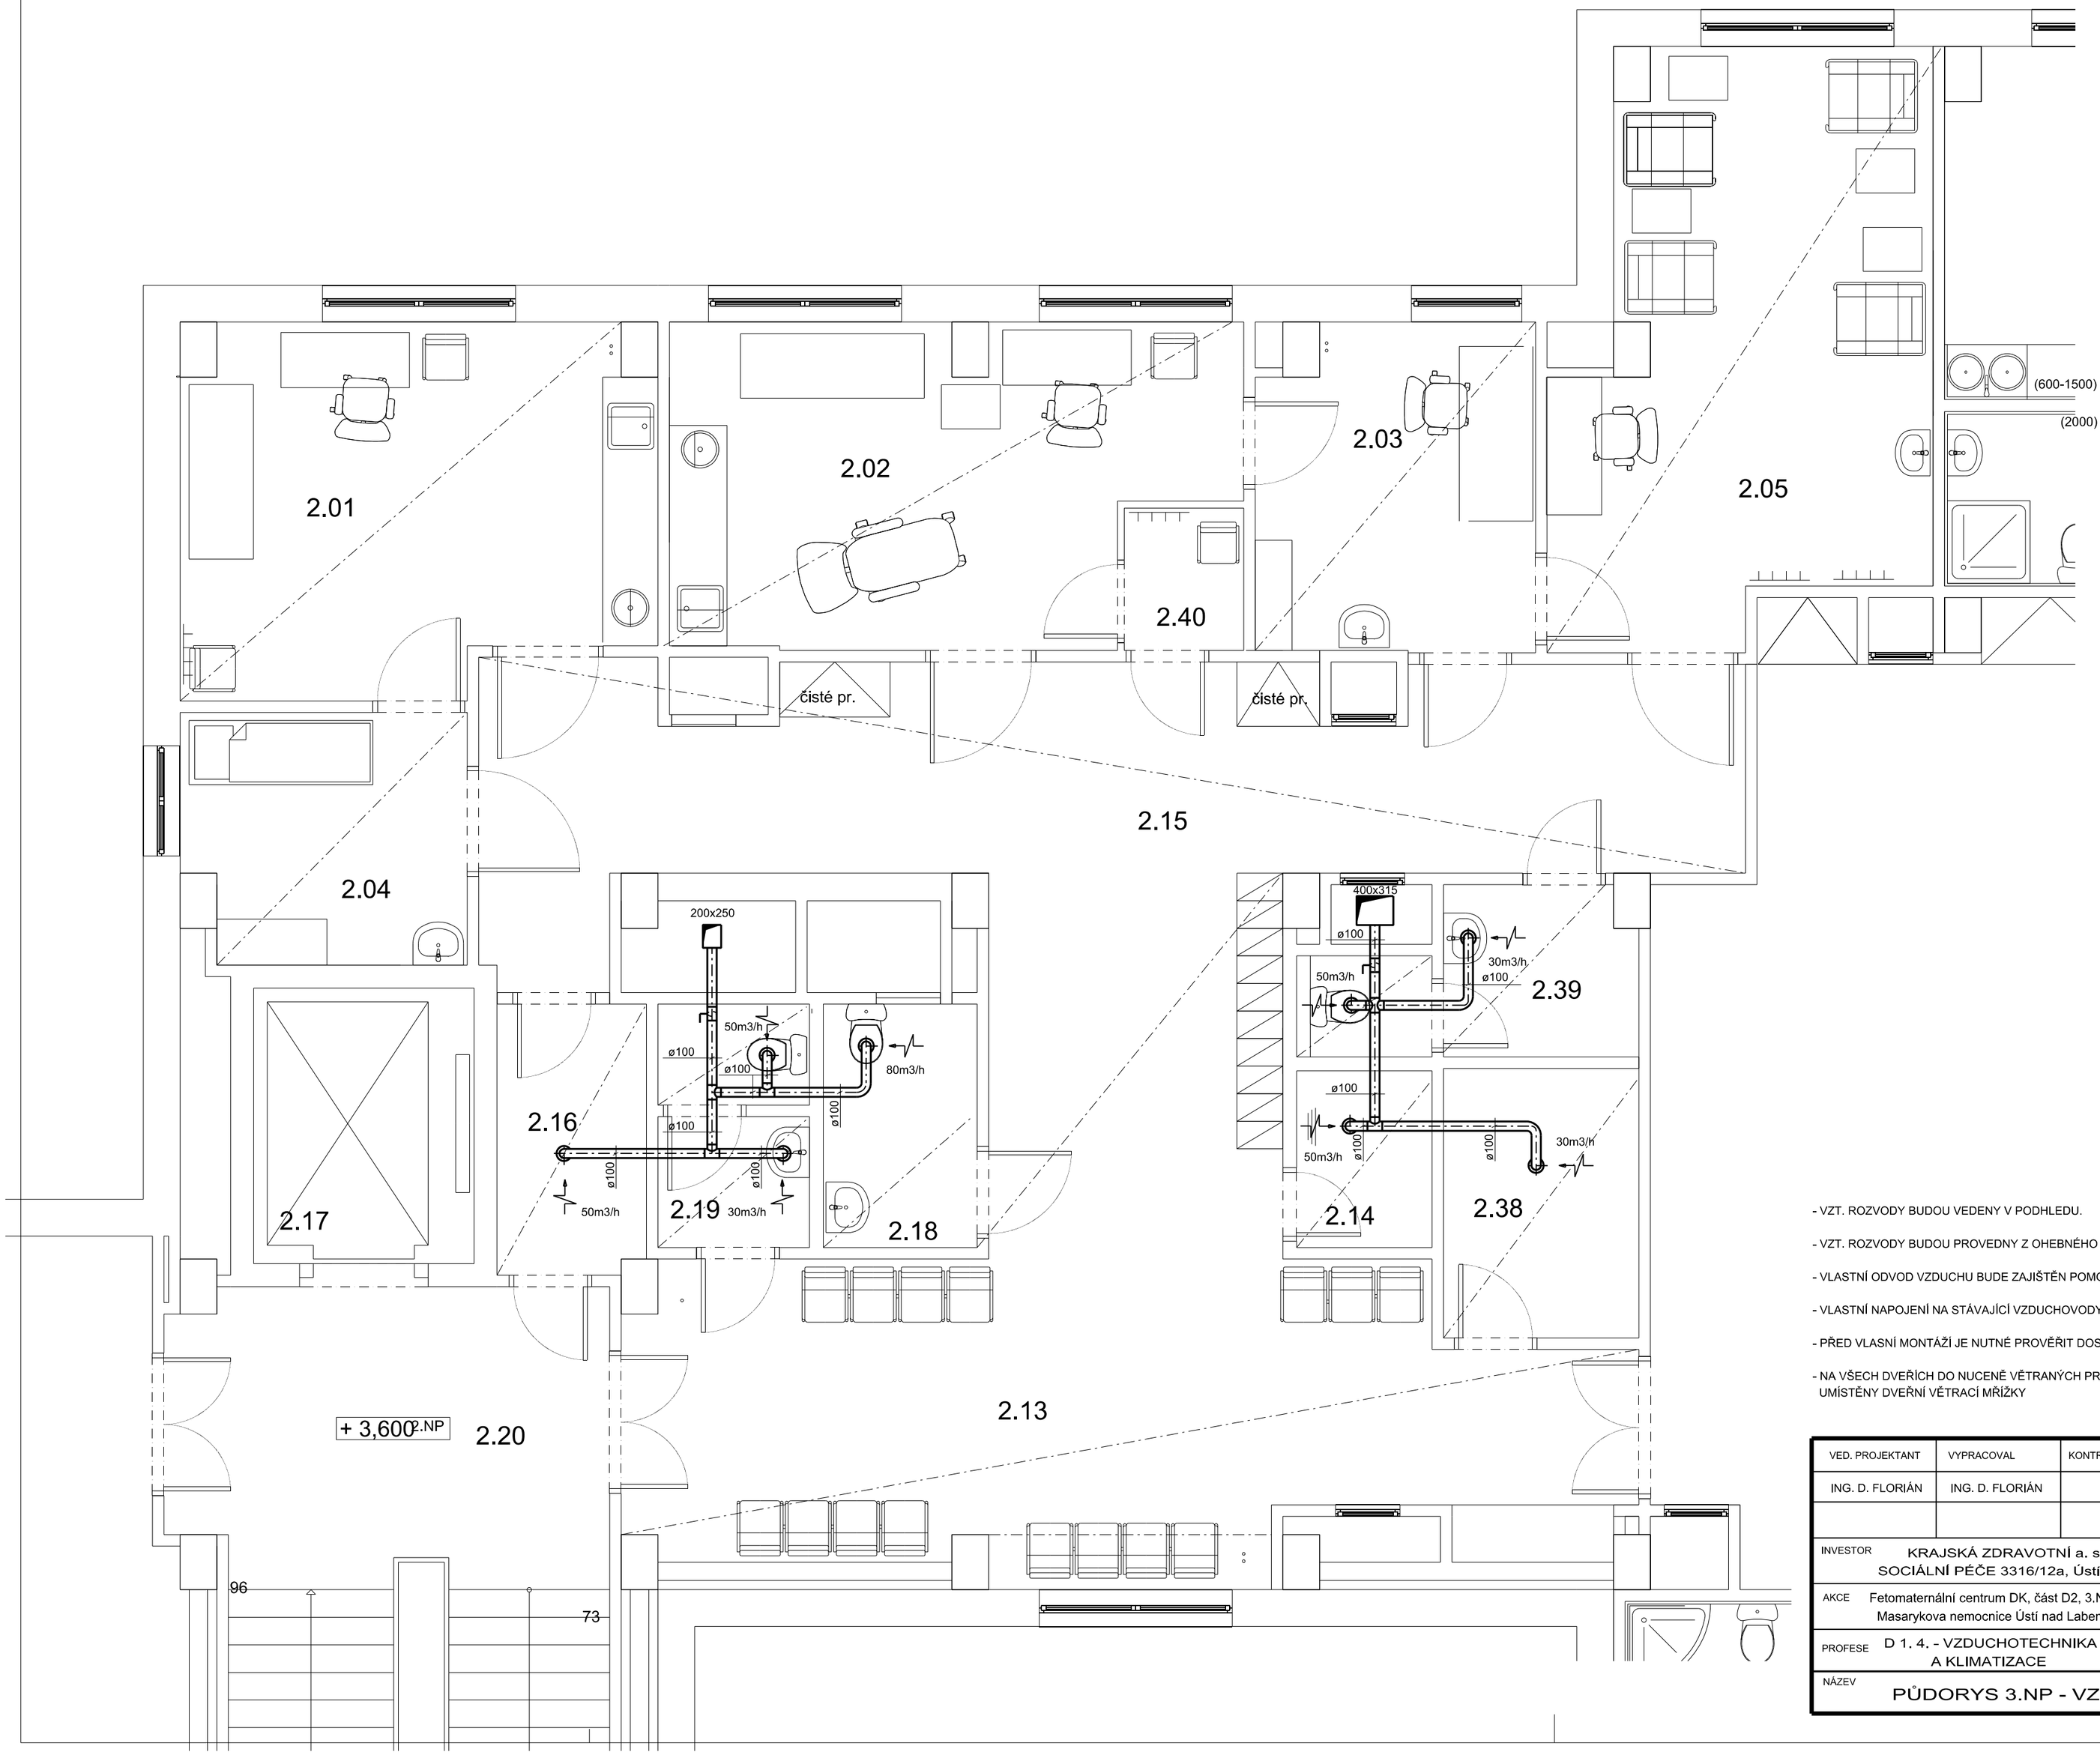


- VZT. ROZVODY BUDOU VEDENY V PODHLEDU.
- VZT. ROZVODY BUDOU PROVEDNY Z OHEBNÉHO POTRUBÍ SEMIFLEX
- VLASTNÍ ODVOD VZDUCHU BUDE ZAJIŠTĚN POMOCÍ TALÍŘOVÝCH VENTILŮ.
- VLASTNÍ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.
- PŘED VLASNÍ MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PROVĚŘIT DOSTATEČNÝ VÝKON STÁVAJÍCÍ VZT. ZAŘÍZENÍ.
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | **ING. DANIEL FLORIÁN** |
|---|---|---|---|
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL. : 723 373 167<br>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a. s.<br>SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12a, Ústí n/L | DATUM: 11. 2015 | MĚŘÍTKO: 1:50 | STUPEŇ: DSP |
| AKCE: Fetomaternální centrum DK, část D2, 3.NP<br>Masarykova nemocnice Ústí nad Labem | ZAK. ČÍSLO: P1584-15 | FORMÁT: 6A4 | PARÉ |
| PROFESE: D 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE | ČÍSLO VÝKRESU: P1584 003 - 15 | | |
| NÁZEV: PŮDORYS 3.NP - VZT | | | |