

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	Σ
		18 m	m	m

Z75

## NÁSTĚNNÉ MADLO

- MADLO VE VÝŠCE 900 MM
- Z NEREZOVÉ OCELI, STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
- KOTVENO DO SCHODIŠŤOVÝCH ŽB PŘÍP. ZDĚNÝCH STĚN
- VČETNĚ KOTEVNÍCH KONZOL, ROZET A ZAKONČOVACÍCH PRVKŮ
- MADLO KOPÍRUJE SKLON SCHODIŠTĚ
- PŘESAHOVADLO PŘES PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ 150 MM
- VEŠKERÉ DETAILS MADLA BUDOU PROVEDENY ZAOBLENĚ, MADLO NESMÍ MÍT OSTRÉ HRANY

1 – MADLO, NEREZOVÁ TRUBKA ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 40x40MM, KOTVENÉ KE ZDIVU POMOCÍ NEREZOVÝCH KONZOLOVÝCH TYČÍ

4,52 kg/m

2 – KOTEVNÍ KONZOLA Z TYČE ČTVERCOVÉHO PRŮŘEZU 14x14 MM, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ DO ZDIVA CHEMICKÝMI VLEPENÝMI KOTVAMI, KOTEVNÍ TYČ BEZ KOLÉBKY, MADLO NAŠROUBOVÁNO NA TYČ HM. 1.39 kg/m

3 – KRYCÍ ROZETA 40x60 MM

## MATERIÁL


- KARTÁČOVANÁ NEREZ, TŘÍDY AISI 304, AISI 316
- AISI 304 DLE ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301 (AUSTENITICKÁ CHRÓMNÍKLOVÁ NEREZOVÁ OCEL)
- AISI 316 DLE ČSN 17346, W.NR. 1.4401 (AUSTENITICKÁ CHRÓMNÍKLMOLYBDENOVÁ OCEL)

## POZNÁMKA:

MADLO MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE PLANÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, ČSN 743305

## KOTVENÍ MADLA DO STĚNY

## NEREZOVÉ MADLO

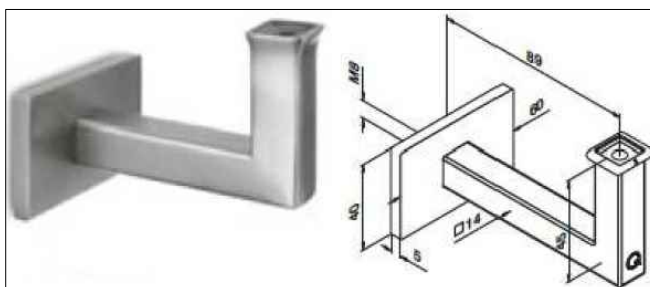

## MADLO

