



PŮDORYS NÁSTAVBY D3 - STŘECHA

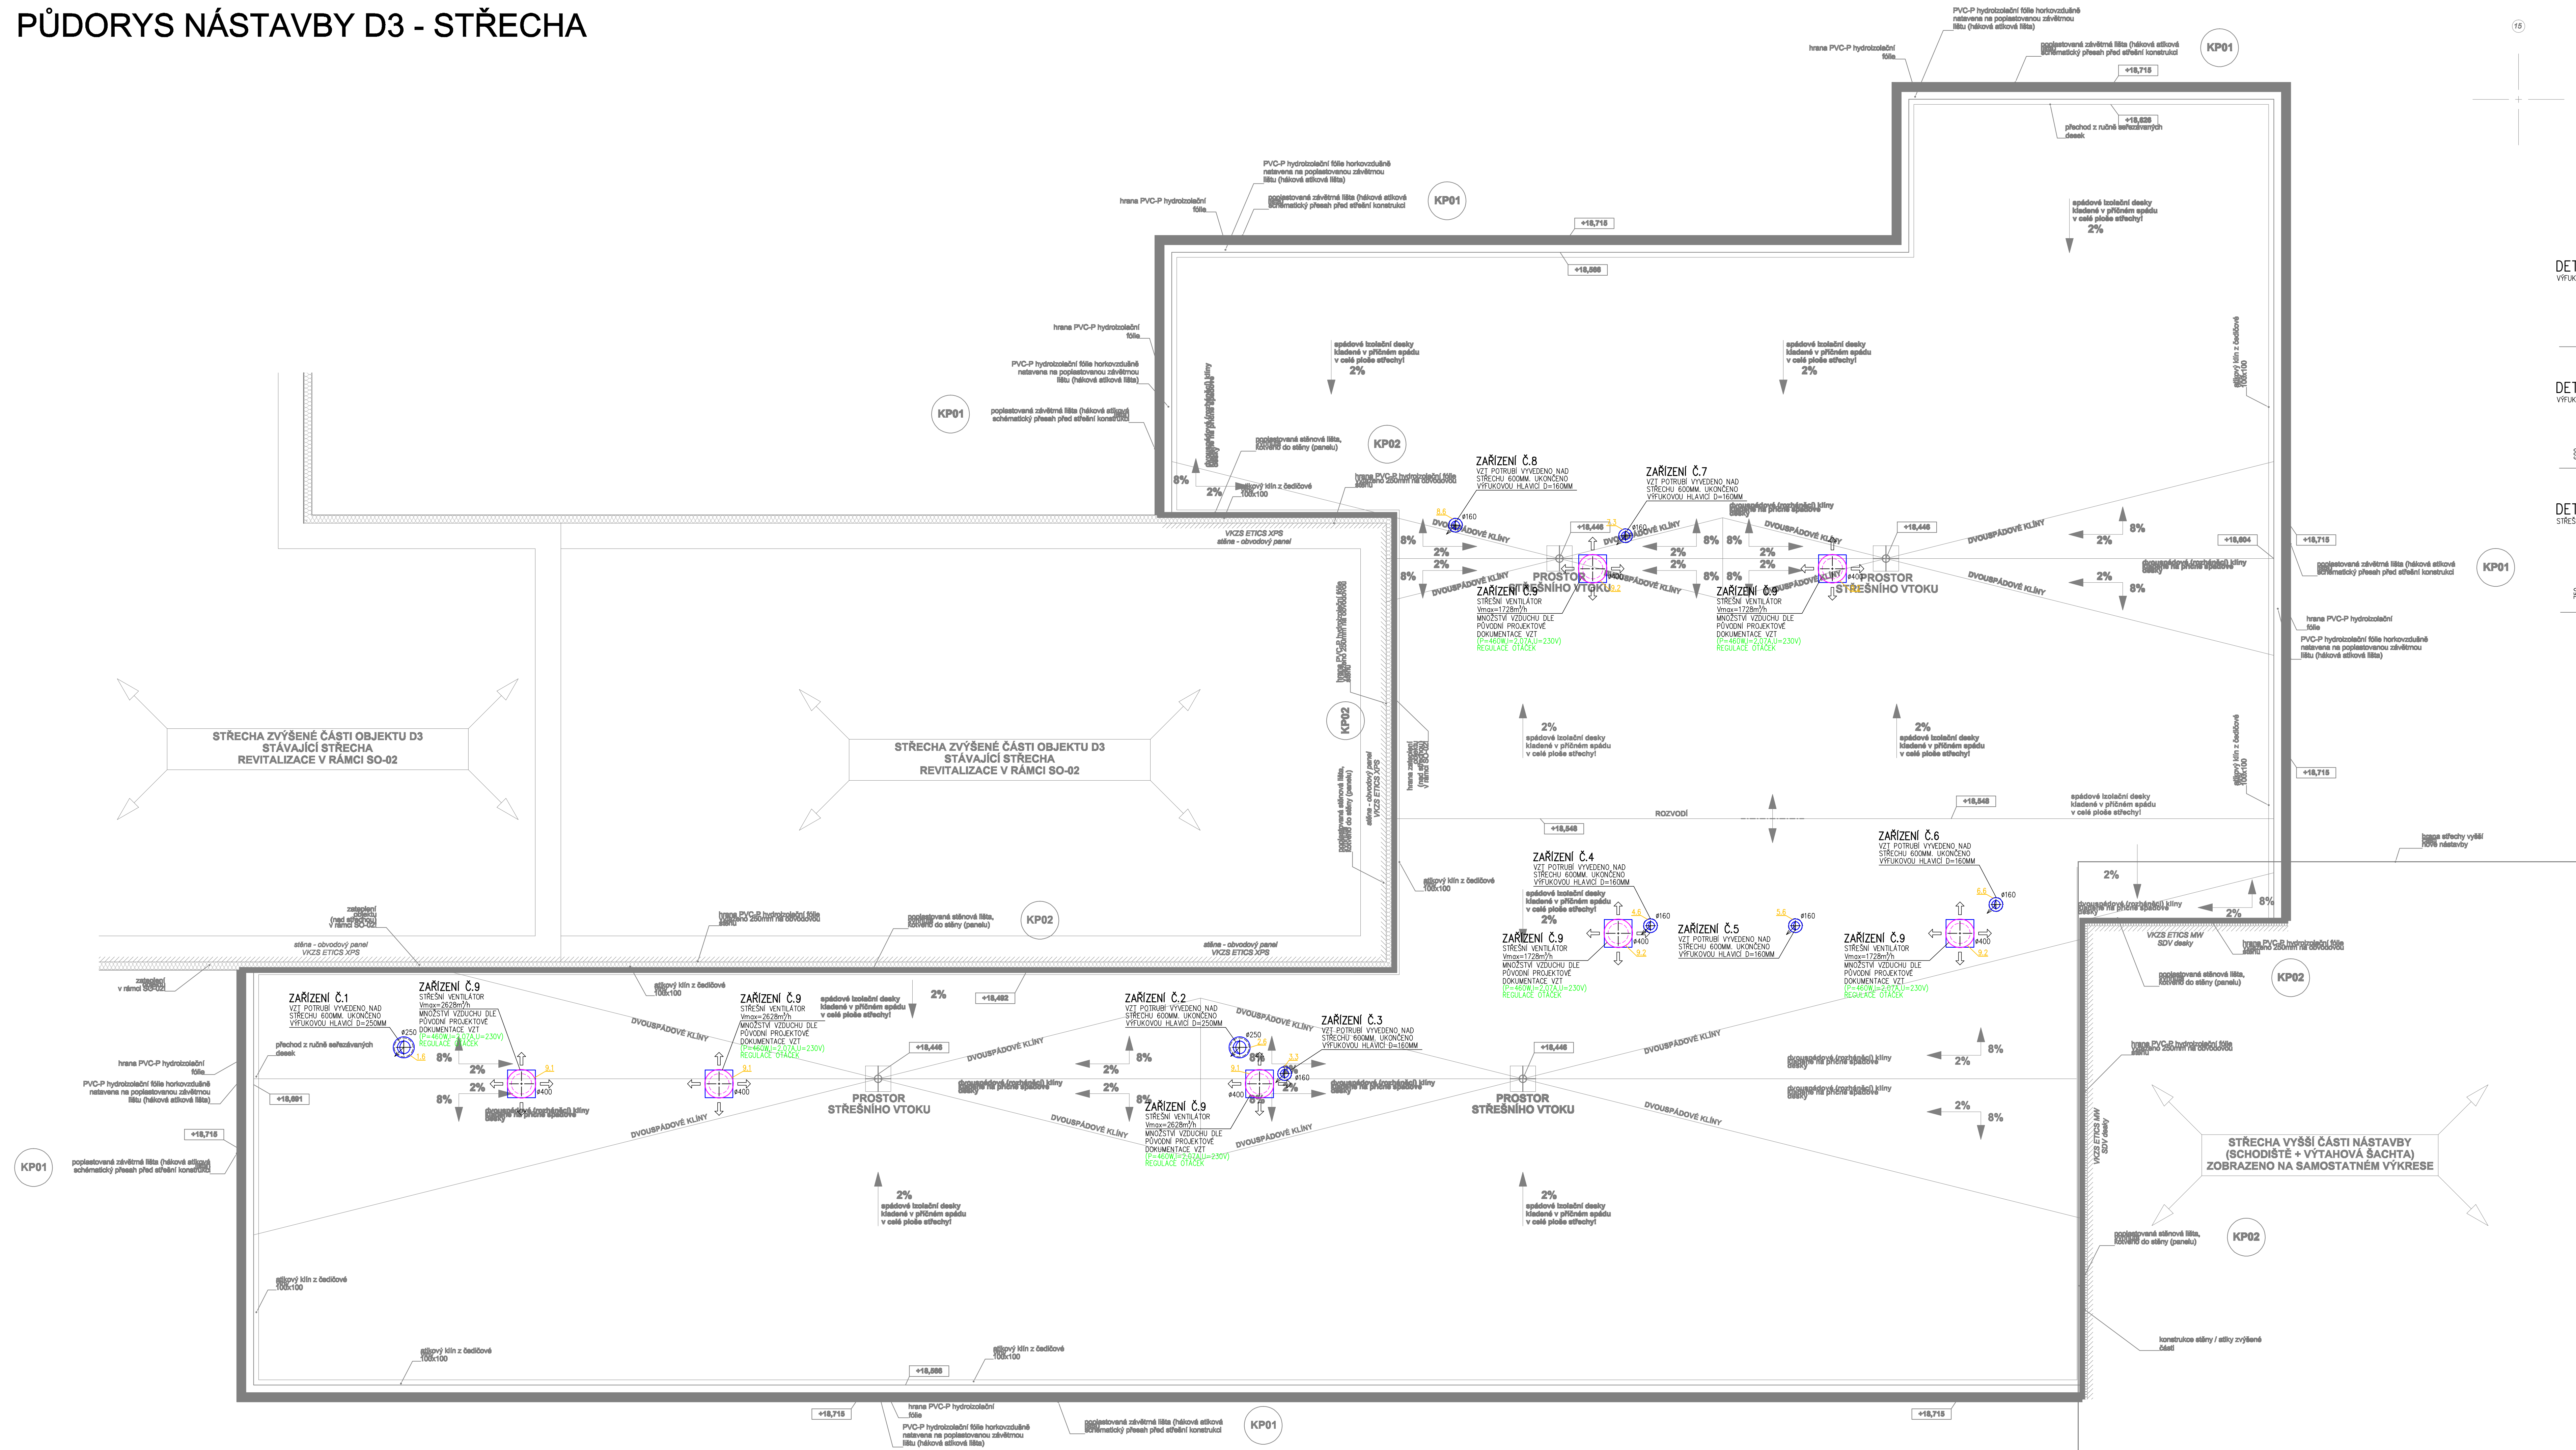


DETAIL POTRUBÍ NAD STŘECHOU :

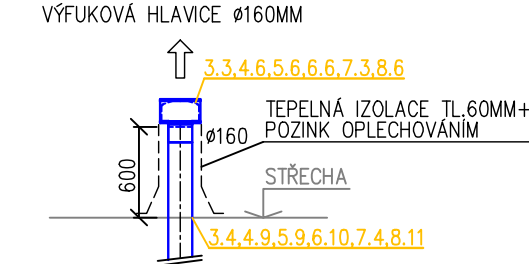

DETAIL POTRUBÍ NAD STŘECHOU :



DETAIL POTRUBÍ NAD STŘECHOU :
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR-STÁVAJÍCÍ ROZVODY VZT

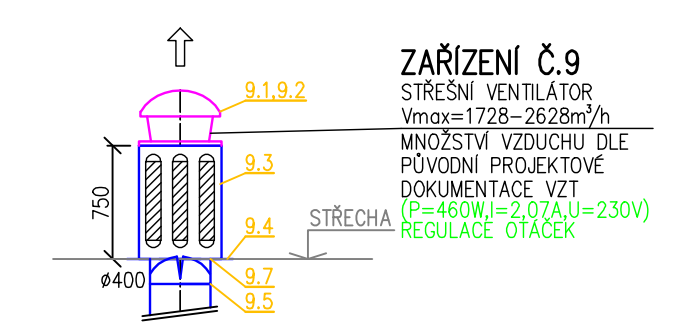

ZAŘÍZENÍ Č.9
STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
V_{max}=1728–2628m³/h
MNOŽSTVÍ VZDUCHU DLE
PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE VZT
(P=460W,I=2,07A,U=230V)
REGULACE OTÁČEK

LEGENDA VZT :


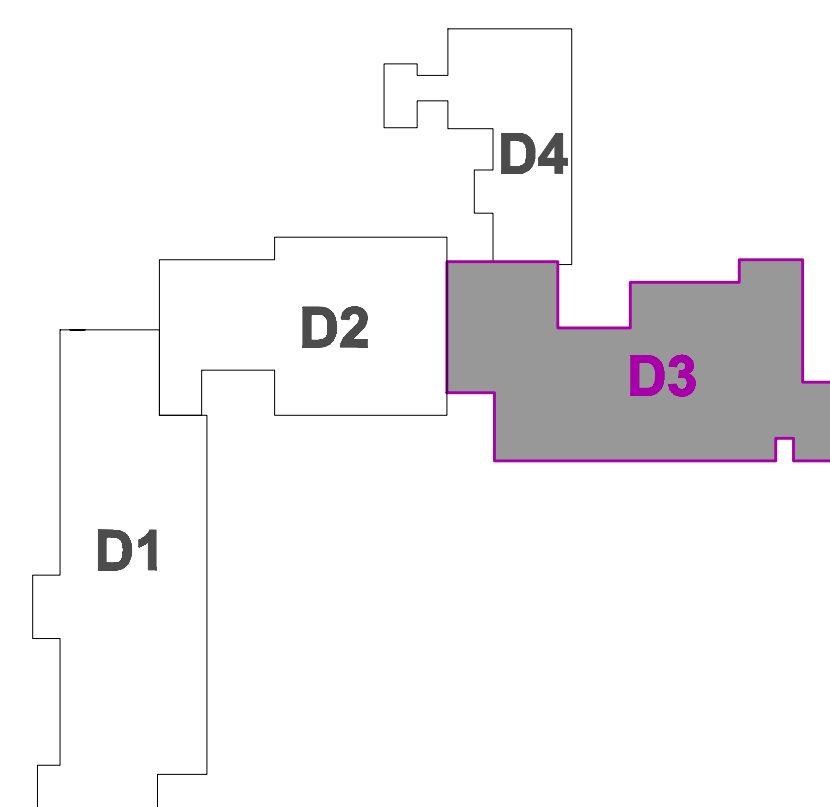
- | | |
|---|----------------------|
|  | PŘÍVODNÍ VZT POTRUBE |
|  | ODVODNÍ VZT POTRUBE |
|  | OHŘEVNÁ HADICE |
|  | ODVODNÍ VENTILÁTOR |
|  | ODVODNÍ VENTIL |
|  | ODVODNÍ VÝUSTKA |
|  | REGULAČNÍ KLAPKA |
|  | ZPĚTNÁ KLAPKA |
|  | VÝFUKOVÁ HLAVICE |
|  | DIVERŽNÍ MRŽKA |
|  | TLUMIČ HLUKU |
|  | DVEŘE BEZ PRAHU |


SCHÉMA AREÁLU



POZN :


- DODAVATEL VZDUCHOVÉHO ŽE POUKÁ SÍ PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘÍ VŠECHNY TRASY VŮZ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZBĚHŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ.
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOVĚ NOVÉ VŮZ TRASY KOLDOVAT SE STÁVAJÍ VZDUCHOVÉHO, DŮLEŽ K JEJICH POSUNU PŘED ZAHLAŠENÍM ZAŘÍZENÍ.
- VĚRAN OSTATNÍCH PROSTORŮ ŘEŠENO STAVĚJÍ VZDUCHOVÉHO.
- POSKYBNÝ POKY ZDÁK VŮZ TECHNICKÁ PRÁCE.
- REVIZNÍ OTVORY PRO INSTALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADAVKŮM OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REVIZNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUTĚPĚ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO OSOBU. POD IMAI TĚTO SERVISNÍM OTVOREM NEMŮJÍ BÝT ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ.

TENTO PROJEKT NENAHAZUJE REALIZAČNÍ / DÍLENSKOU / VÝROBNÍ / DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TOMÁŠ JURICA	VYPRACOVAV TOMÁŠ JURICA	KONTROLOVAL TOMÁŠ JURICA	LOGO PROJEKCE VĚDOUČEHO INŽENÝRA A KLIMATIZACE  TOMÁŠ JURICA Projektová činnost ve vstřevě tel.: +420 732 166 081 jura@klima-projekt.cz www.klima-projekt.cz www.projekce-vvedouceho-inzenyra.cz

PROJEKTOVÝ POČÁTEK
0.000 – 1.100

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

	
architektura • kompletní stavební projekce Vw: www.statilka-dynamika.cz • T: +420 608 267 712	
INVESTOR: Státní územní úřad, Střecha pro BŘEŽANČAN - 401.12.001.001 Střecha pro BŘEŽANČAN	POSIL: REKONSTRUKCE OBJEKTU D. KRAJINĚ ZABUDOVANÝHO DLAŘI - MARIÁNSKÝM NEMOCNICEM V OŘTÍ HAD LAMBERG, s.r.o.
MIŠTRO STAVBY: Ing. Jaroslav ŠTANGL	OBJEKT: 050/016
OBJED: 50 - 01	PROJEKT: 16-108-0-5-2
OBJEDNATEL: Ing. Jaroslav ŠTANGL D.1.3.1 - VÝZKUMNÁ PROSTŘEDÍ D.1.3.3 - VÝZKUMNÁ TECHNIKA	PROJEKTOVATEL: Ing. Jaroslav ŠTANGL D.1.3.3 - VÝZKUMNÁ TECHNIKA
OBDOBÍ:	DSJ 1:50
PŮDORYS NÁSTAVBY D3 - STŘECHA	