


PŮDORYS 2.NP - SANACE

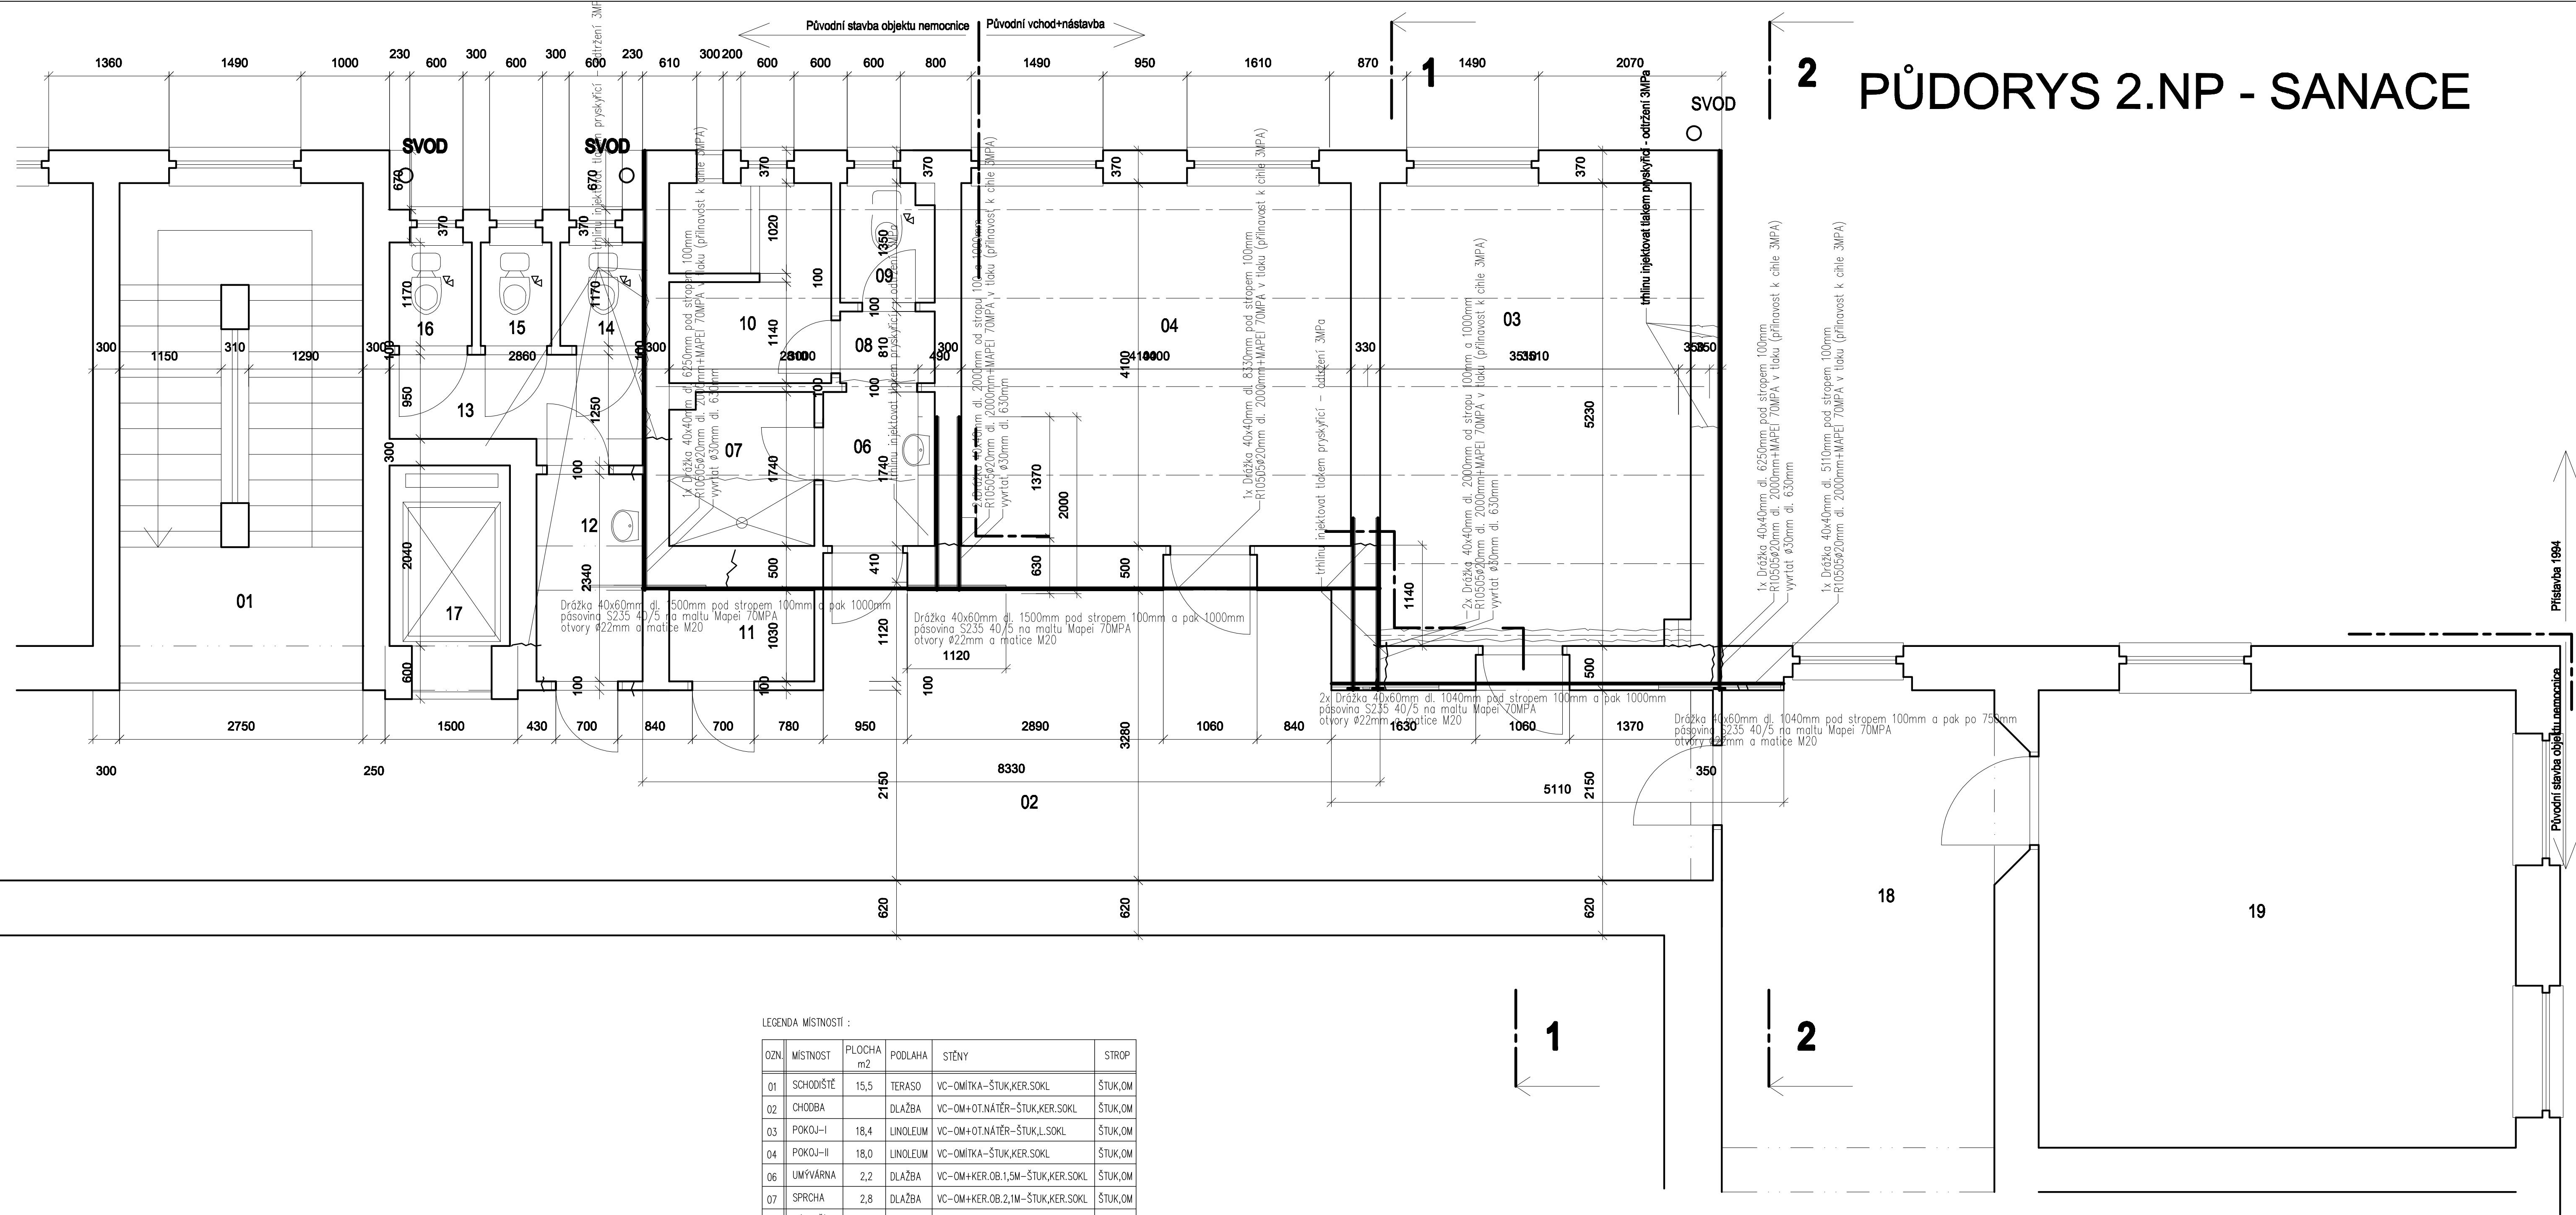

POZNÁMKA:

BUDE VYFRÉZOVANÁ DRÁŽKA 40X40MM V MÍSTECH VÝZTUŽE BUDE POUŽITO SBÍJECÍ KLADIVO A VÝZTUŽ SE PONECHÁ DRÁŽKA SE VYFOUKÁ VYSOKOTLAKÝM KOMPRESOREM ABY SE ZBAVILA PRACHU A NEČISTOT POVRCH SE NAPENETRUJE A OSADÍ SE VÝZTUŽ S NAVAŘENÝMI ZÁVITOVÝMI TYČEMI Ø20 NA KONCÍCH S PŘESAHEM OCEL SE PŘEDEPNE PŘES OTVOR V PROFILU L90/90/8 NEBO PÁSOVINA TL.8MM..DL.500MM DLE TECHN. MOŽNOSTÍ ROHU OBJEKTU PO PŘEDEPNUTÍ NA 30KN SE CELÁ OTVOR ZAPRACUJE CEMENTOVOU VYSOKO PEVNOSTNÍ VYSPRÁVKOU WEBER 70MPA (V TAHU 20MPA)

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- PROSTÝ BETON B15
 - SDK GPB KNAUF RED 15mm,PAROZ.+MIN.VATA 300mm
 - PŮVODNÍ ZDIVO CP NA MVC(může být i ŽB)
 - YTONG P2-400 TL. 150MM

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 Ing. František Poživil Liptická 467 Bílina, tel.: 777/621399
ING.FRANTIŠEK POŽIVIL				
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. Nemocnice Teplice o.z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice			
AKCE				
STATICKÁ SANACE PŮVODNÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBY PAVILONU J - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ				
PROFESE	D 1.2.STAV.KONST.Č.	DATUM	8.12.2017	
STUPEŇ	HAVÁRIE	MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO	
ZAK.Č.	372017	FORMÁT A2	2.10	
VÝKRES				
PŮDORYS 2.NP - SANACE				