

ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT, 35/22 kV, 50 Hz


TN-C, 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz

TN-C-S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPĹŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ  
ZEMNĚNÍ

D2.51 TECHNOLOGIE ENERGOCENTRÁ  
D2.51.2 AUTOMATIKA DA, OVLADÁNÍ VZT, NH

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).


ZPRACOVATEL DÍLCŮ ČÁSTI:	ATELIER PENTA v.o.s., Mstříkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, ČSc.	Ing. Jan ROHLÍČEK	ING. JIŘÍ BROŽ
GENERÁLNÍ PROJEKTANTI:	ATELIER PENTA v.o.s., Mstříkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, ČSc.	Ing. Tomáš BAČÍK	
INVESTOR :	Krajská zdravotní, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem	
NÁZEV AKCE:		
MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.		
VÝKRES	ROZVADĚČ R.DAG-1 (ŘÍZENÍ DA-1)	
 <p>Mstříkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, <a href="http://www.pontarjihlava.cz">www.pontarjihlava.cz</a></p> <p style="text-align: right;">Bezučovo 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211</p>		
FORMÁT	3x A4	
DATUM	4 / 2019	
STUPĚŇ	DPS	
ZAK. ČÍSLO	A 39-18-P	
MĚŘITKO	č. VÝKRESU	
-	D2.51.2-04	

# R.DAG-1

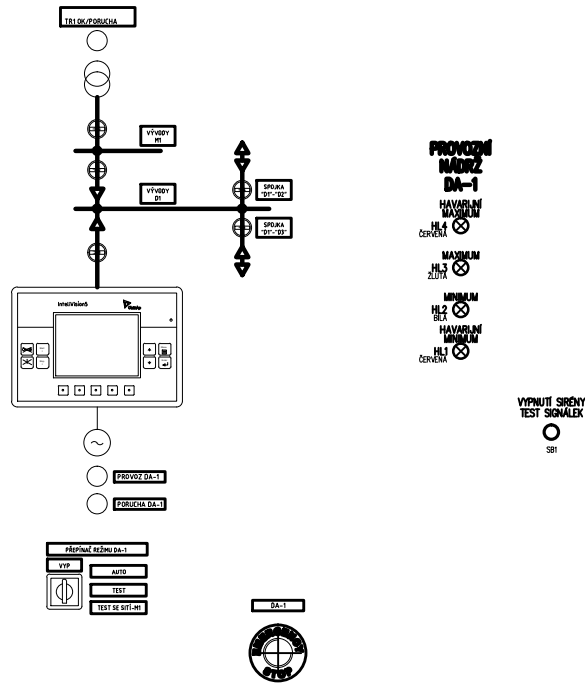

## Základní údaje

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+PEN, 3x230/400 Vac, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S (přívod TN-C)
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: 230Vac, 24Vdc
JMENOVITÝ PROUD	: 63A
KRYTÍ	: IP 40/00M
PŘÍVODY	: HOREM
VÝVODY	: HOREM
SKŘÍŇ	: RAK 201050
BOČNICE	: RAKSW 2050
PODSTAVEC	: -

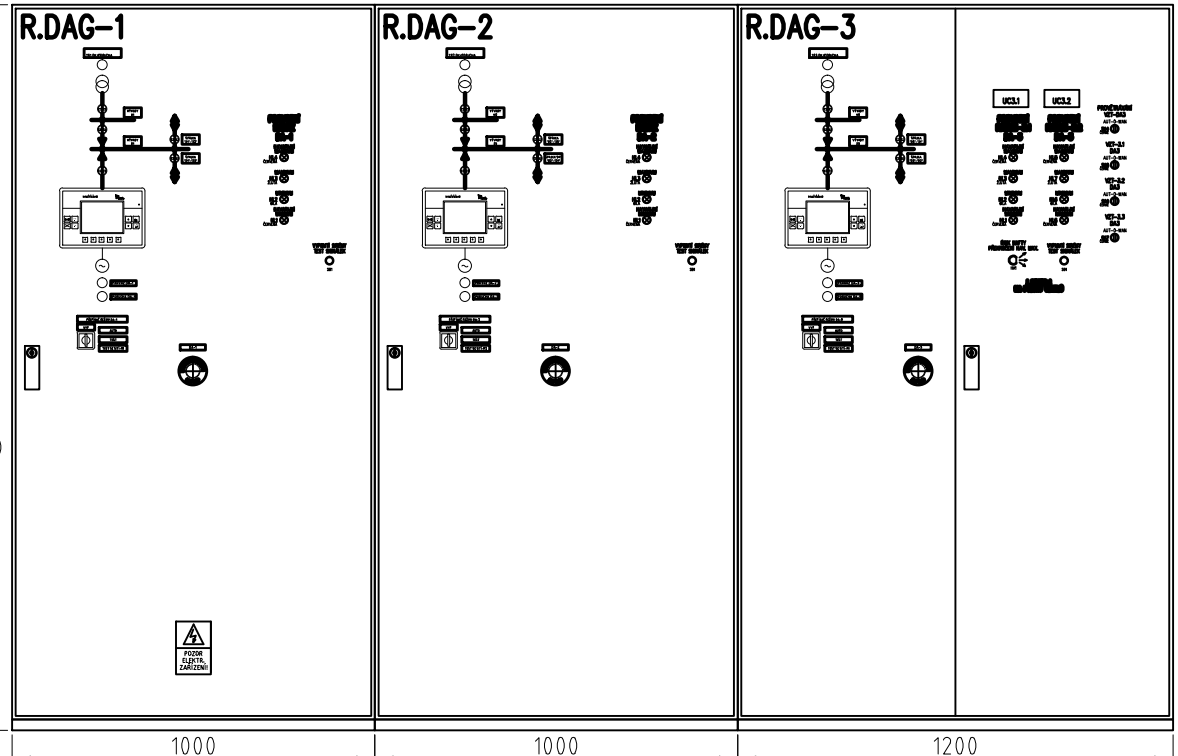

GEN. PROJEKTANT	Atelier Penta v.o.s.					DATUM:	DUBEN 2019
HIP	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.					FORMÁT:	1x A4
VYPRACOVAL	ING. JAN ROHLÍČEK	Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173				ČÍSLO VÝKRESU	D2.512-04
KONTROLA	ING. JIŘÍ BROŽ					LIST:	LISTŮ
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEM. TEPLICE o.z.	ZAKČ.:	A 39-18-P	STUPEŇ PD:	DPS	2	3

ROZVÁDĚČ R.DAG-1

ČELNÍ POHLED

