

ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT, 35/22 kV, 50 Hz



TN-C, 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz

TN-C-S, 3+N+PE, 230/400 V, 50 Hz



OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPĹŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ
ZEMNĚNÍ

D2.51 TECHNOLOGIE ENERGOCENTRÁ
D2.51.2 AUTOMATIKA DA, OVLADANI VZT, NH

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSENNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mstříkova 12, 586 01 Jihlava			 Bezučova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, ČSc.	Ing. Jan ROHLÍČEK	ING. JIŘÍ BROŽ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mstříkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		 Mstříkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, www.pentajihlava.cz
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, ČSc.	Ing. Tomáš BAČÍK		
INVESTOR :	Krajská zdravotní, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem		
NÁZEV AKCE:			
MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TS 1 KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.			
VÝKRES	ROZVADĚČ R.DAG-3 (ŘÍZENÍ DA-3)		
FORMÁT			4 x A4
DATUM			4. / 2019
STUPEŇ			DPS
ZAK. ČÍSLO			A 39-18-P
MĚŘÍTKO			č. VÝKRESU
-			D2.51.2-06


R.DAG-3

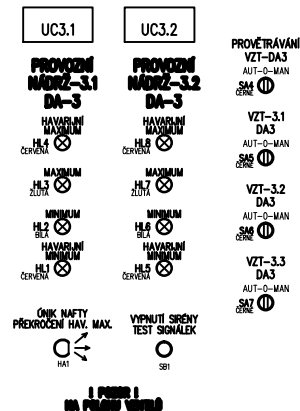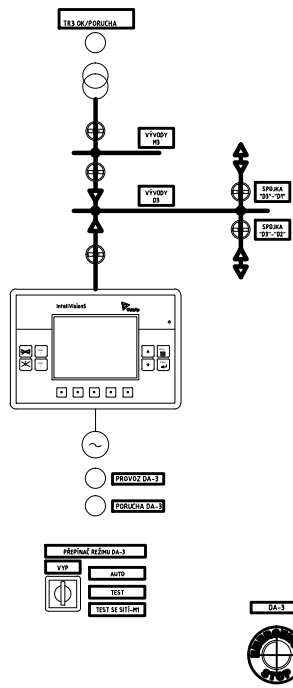


Základní údaje

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+PEN, 3x230/400 Vac, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S (přívod TN-C)
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: 230Vac, 24Vdc
JMENOVITÝ PROUD	: 63A
KRYTÍ	: IP 40/00M
PŘÍVODY	: HOREM
VÝVODY	: HOREM
SKŘÍŇ	: RAK 201250
BOČNICE	: RAKSW 2050
PODSTAVEC	: -


R.DAG-1

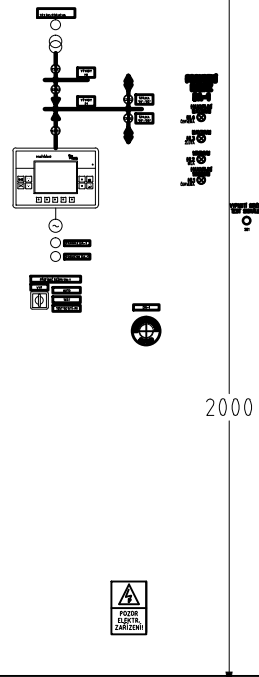

R.DAG-2

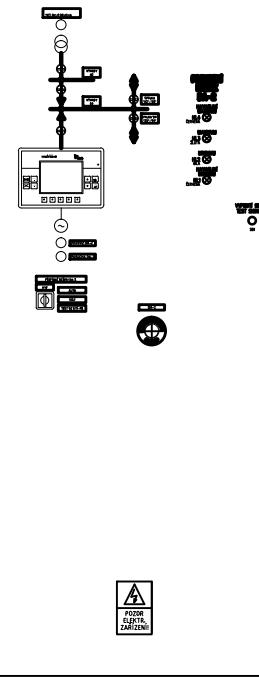

R.DAG-3

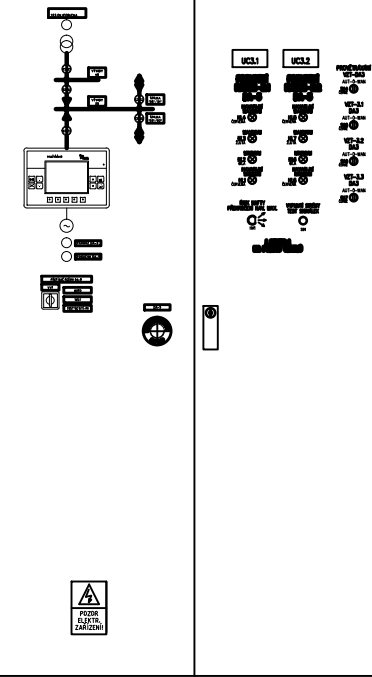

POZOR
ELEKTR.
ZARÍZENÍ



POZOR
ELEKTR.
ZARÍZENÍ



POZOR
ELEKTR.
ZARÍZENÍ

GEN. PROJEKTANT	Atelier Penta v.o.s.
HIP	ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.
VYPRACOVAL	ING. JAN ROHLÍČEK
KONTROLA	ING. JIŘÍ BROŽ
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEM. TEPLICE o.z.



Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173

ROZVÁDĚČ R.DAG-3

ČELNÍ POHLED

DATUM:	DUBEN 2019
FORMÁT:	1x A4
ČÍSLO VÝKRESU	D2.512-06
LIST:	2
LISTŮ	4

